

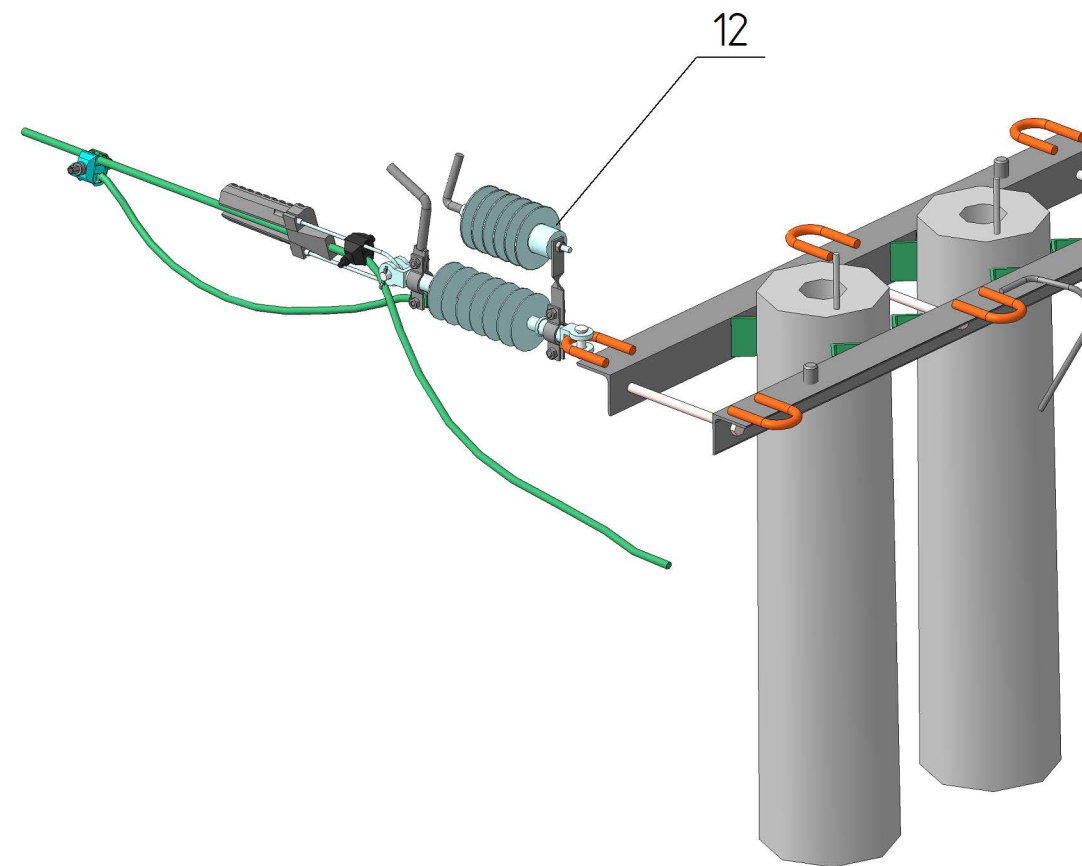


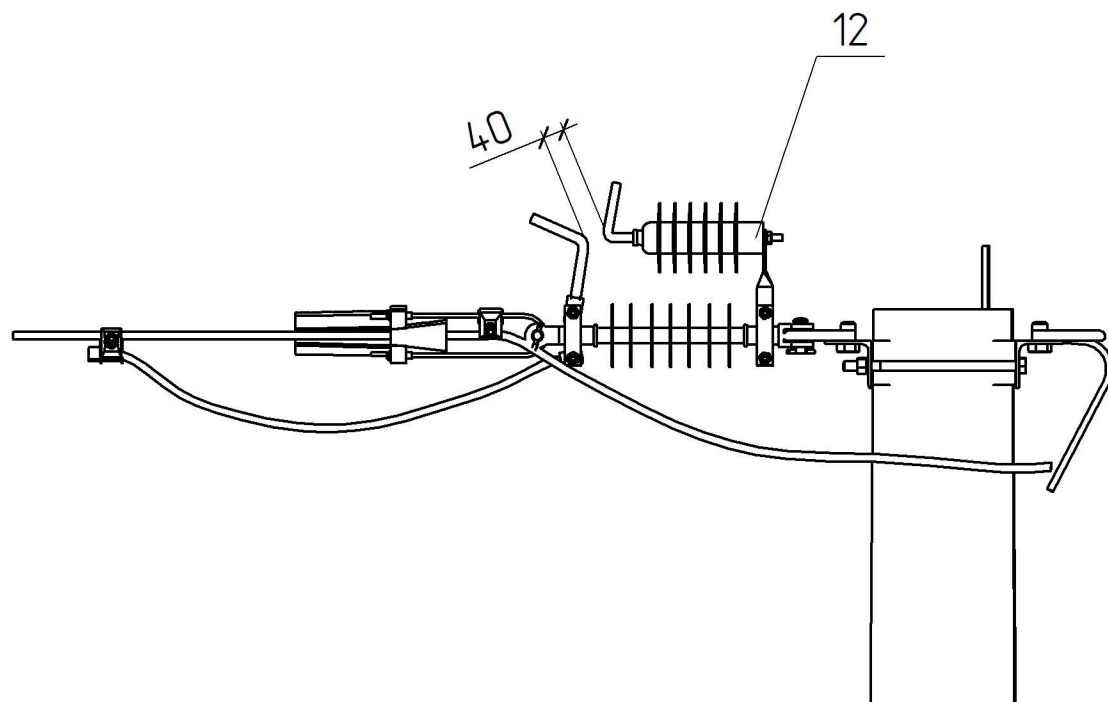

Комплект захисту ПЛЗ від атмосферних перенапруг ASIC 300u поз. 11

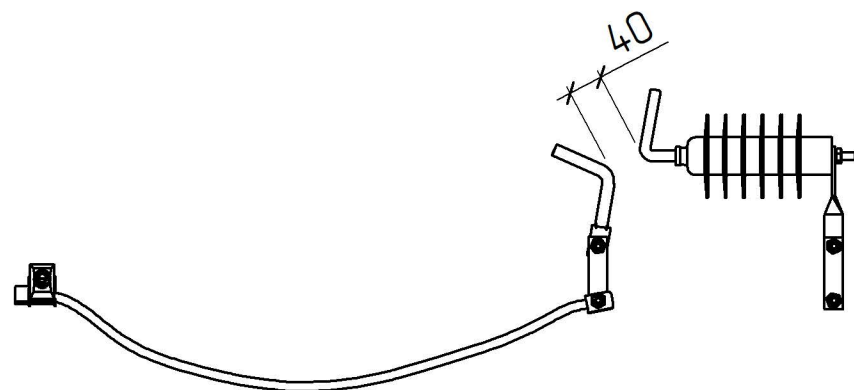

Креслення розглядати разом з кресленням будівельного рішення опори розділ 3.17/3.
Встановлюється на кожну опору на одну з фаз з чергуванням.
В специфікації основного будівельного рішення в розділі "Додаткове обладнання" вказується тип ЗА.
В примітках уточнюється фаза на яку встановлюється ЗА

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
12	SICAME	Лінійна арматура: Захисний апарат ПЛЗ ASIC 300u	1	2.2	
3.17/4-23					
Встановлення ЗА ASIC 300u на натяжний ізолятор PSI24CC					
Прив'язаний			Зм.	Кільк.	Арк. № док.
			ГІП	Журавльов	08.06
			Н.контр.	Мельник	07.06
			Перевір.	Меркотан	07.06
			Розроб.	Іщук	06.06
Інв. №					
			Стадія	Аркуш	Аркушів
			РП	1	1
			НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		