
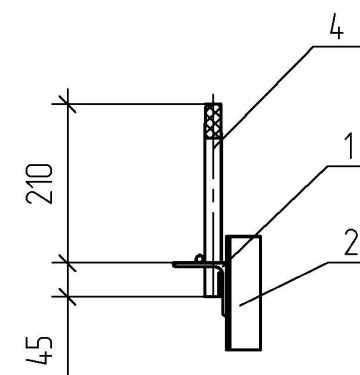
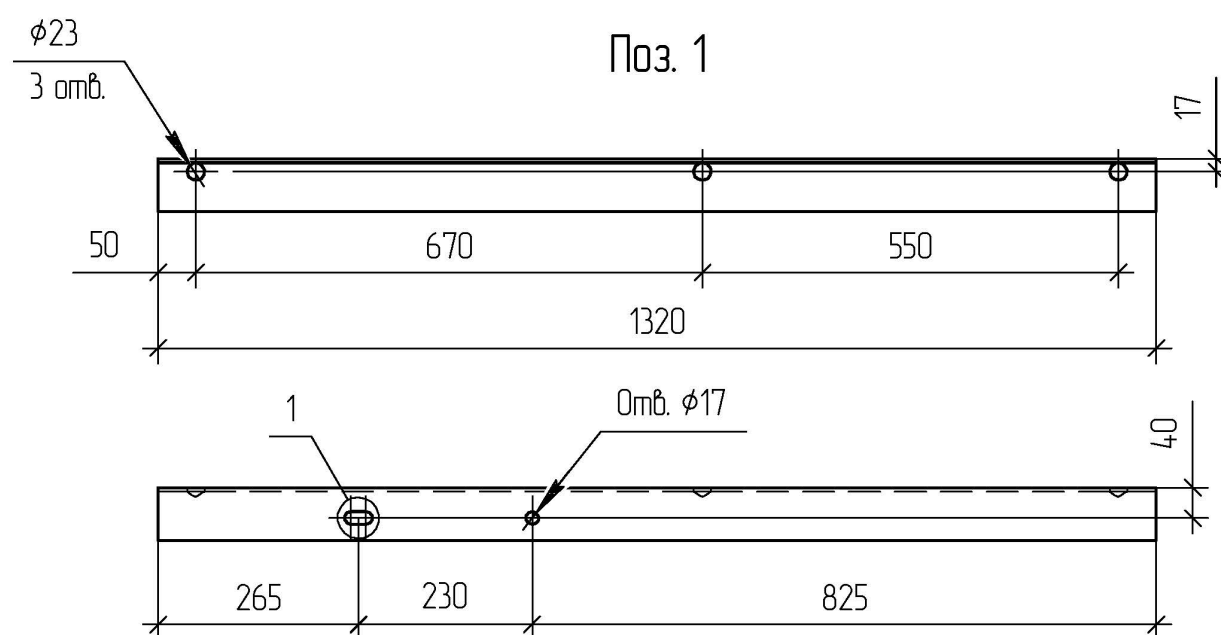
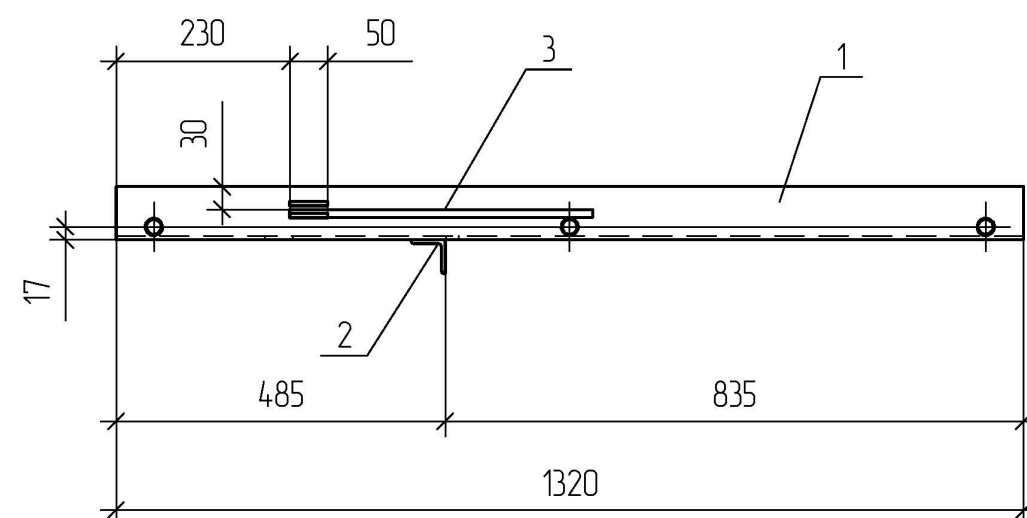
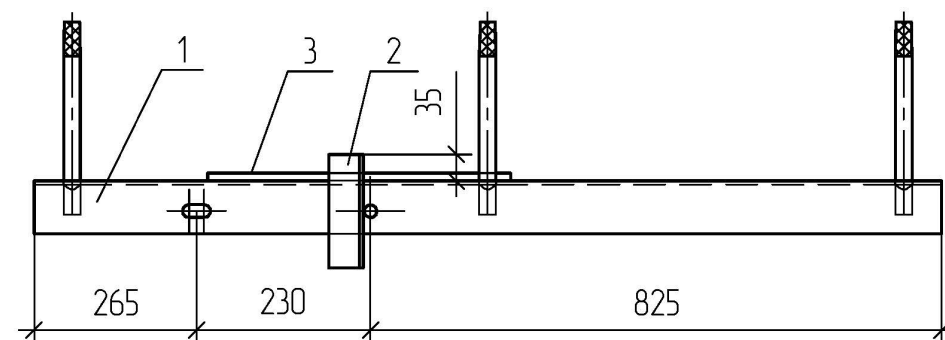


Поз. 4
М 1:5

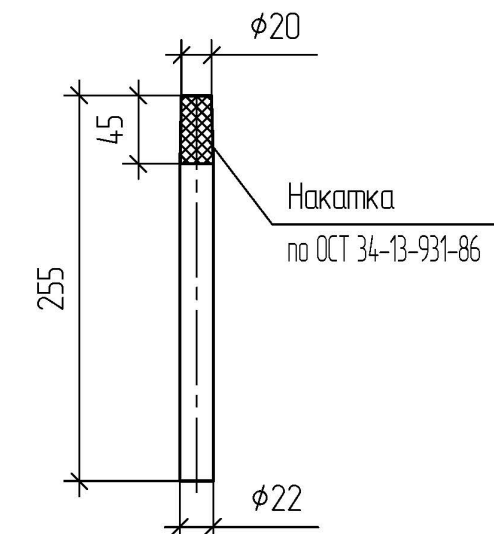

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1320	1	6.4 кг
2		Куттик 45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=150	1	0.47 кг
3		Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
4		Круг 22 ГОСТ 2590-88 L=255	3	0.75 кг
180.2н/5-22				
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док.
Н.контр.		Власюк	Галюк	Підпис
Перевір.		Борисенко	Борисенко	Дата
Розроб.		Бовенко	Бовенко	Дата
Прийнятий		Траверса ТМ315		
Інв. №		Стадія		
		Маса		
		Масштаб		
		Аркш		
		Аркшів 1		
		ВП НТЦЕ		
		ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"		
		Київ		

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Інв. №	аркуз.	Підпис і дата	Зам. інв. №