
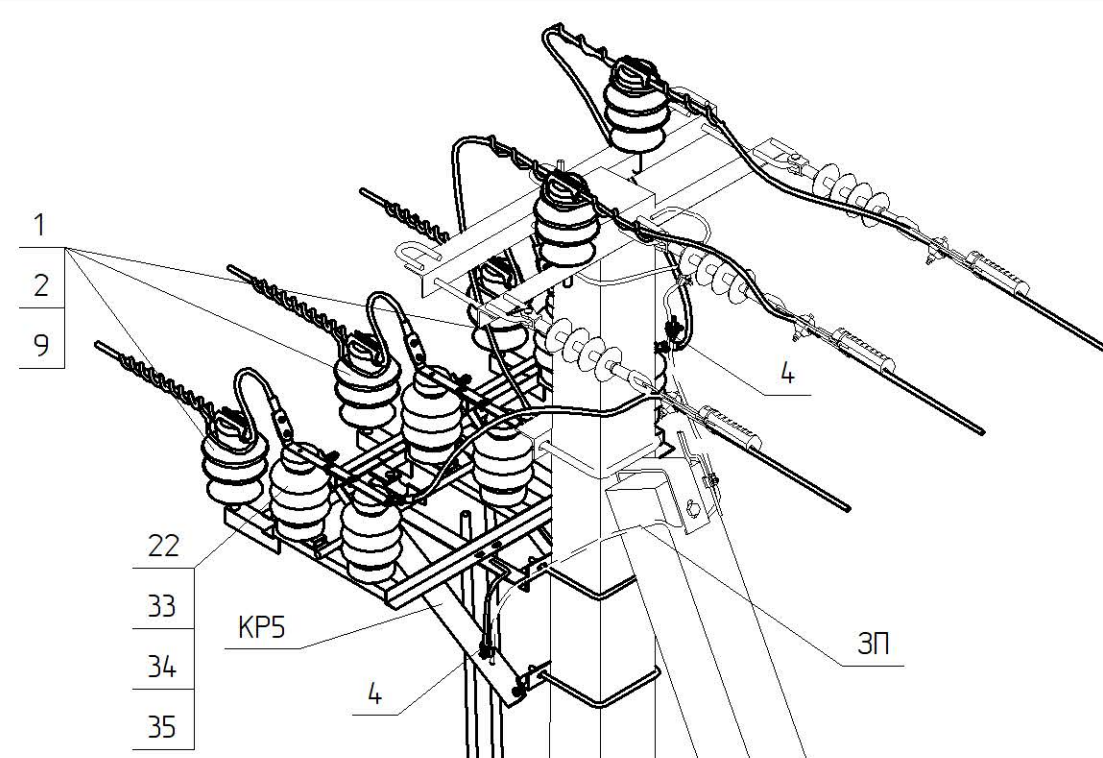
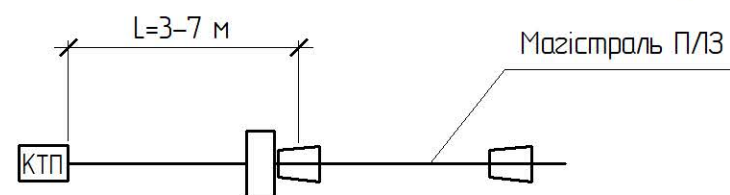





						180.2Н/4-19			
1	-	Зам.	10-1		02.19				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Встановлення роз'єднувача на кінцевій опорі Р-3-1	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Власюк					РП	1	1
Н.контр.		Галюк					ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		
Перевір.		Борисенко							
Розроб.		Скворцова							

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2н/6