


У разі відсутності конкретних вимог замовника рекомендовано використовувати кулі-маркери жовтогарячо-білого кольору (одна півсфера - жовтогарячого кольору, інша - білого кольору), або червоно-білого кольору (одна півсфера - червоного кольору, інша - білого кольору).

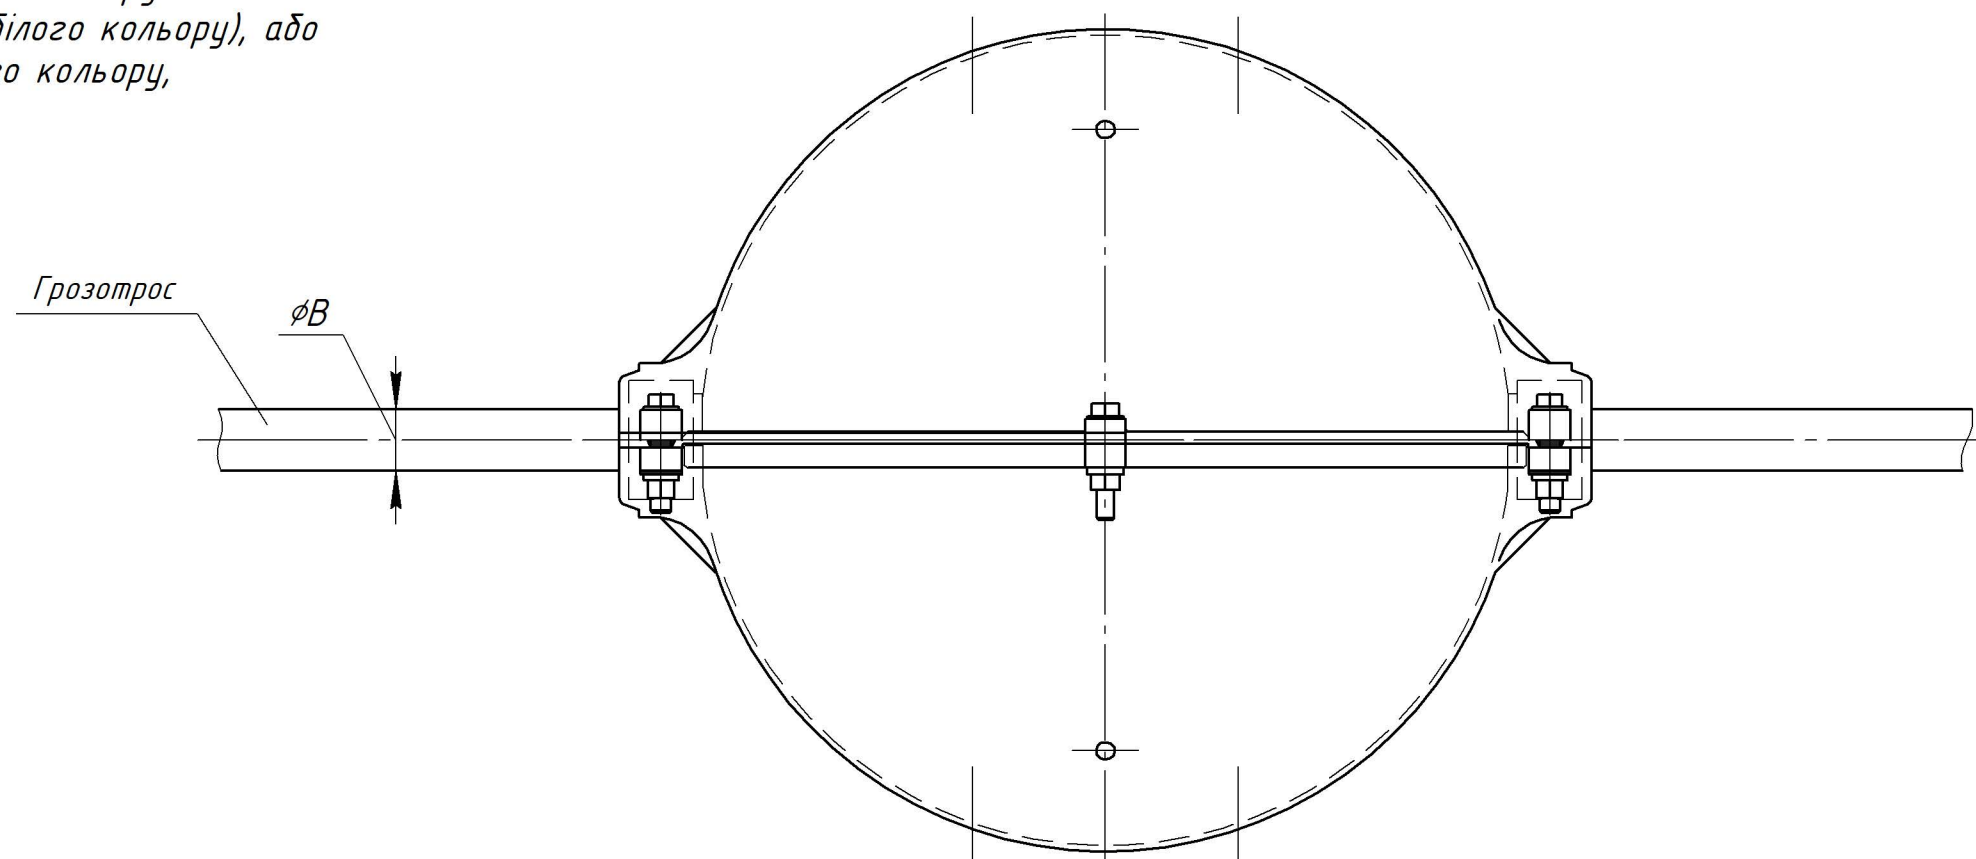

Тип куль-маркерів слід обирати згідно наведеної таблиці, в залежності від діаметру проводу грозотроса

Позначення	Діаметр сфери [D], мм	Колір напівсфери (К)	Діаметр проводу (B), мм	Вага, кг
BDP [D] (K)	500	 R/B-червоно-білий	01=6,5-12,5	4,2
		 O/B-жовтогарячо-білий	02=12,5-18,5	
	610	 R-червоний	03=18,5-24,5	4,9
		 O-жовтогарячий	04=24,5-30,5	
		 B-білий	05=30,5-36,5	

Приклад позначення:
BDP 500 (R/B) 01

Прив'язаний					
Інв. №					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розроб.	Ястреба				10.20
Перевір.	Ковальчук				10.20
Н.контр.	Скребцов				10.20
ГІП	Меркотан				10.20

1.20/1-04

Проект повторного застосування.
Авіаційні кулі-маркери та маркери для позначення проводів та тросів повітряних ліній напругою 1 кВ до 750 кВ

Вибір обладнання

Стадія	Аркцш	Аркцшів
P	-	1

Авіаційна
куля-маркер BDP____

 **ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"**
Київ 2020

Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № орг.					