



Несуча здатність, М, закріплення одностоякової опори
в свердленому котловані глибиною 2,5 м, кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	118,99	95,05	89,07	-	-	-	-
	Середньої крупності	89,07	81,03	64,05	-	-	-	-
	Мілкий	91,03	74,06	54,05	-	-	-	-
	Пилуватий	85,05	71,02	51,99	28,05	-	-	-
Супіски	0<I _L <0,25	125,07	105,06	94,07	75,04	-	-	-
	0,25<I _L <0,75	90,05	77,98	65,04	59,05	41,98	-	-
Суглинки	0<I _L <0,25	173,04	139,01	118,01	96,03	86,03	72,01	-
	0,25<I _L <0,50	137,04	118,01	98	84,07	66,02	55,03	-
	0,50<I _L <0,75	-	-	69,06	57,97	44,04	41,98	35,02
Глини	0<I _L <0,25	-	-	182,07	148,03	128,02	104,08	90,05
	0,25<I _L <0,50	-	-	146,95	127,03	105,94	89,07	70,04
	0,50<I _L <0,75	-	-	90,05	77,01	66,02	56,99	46

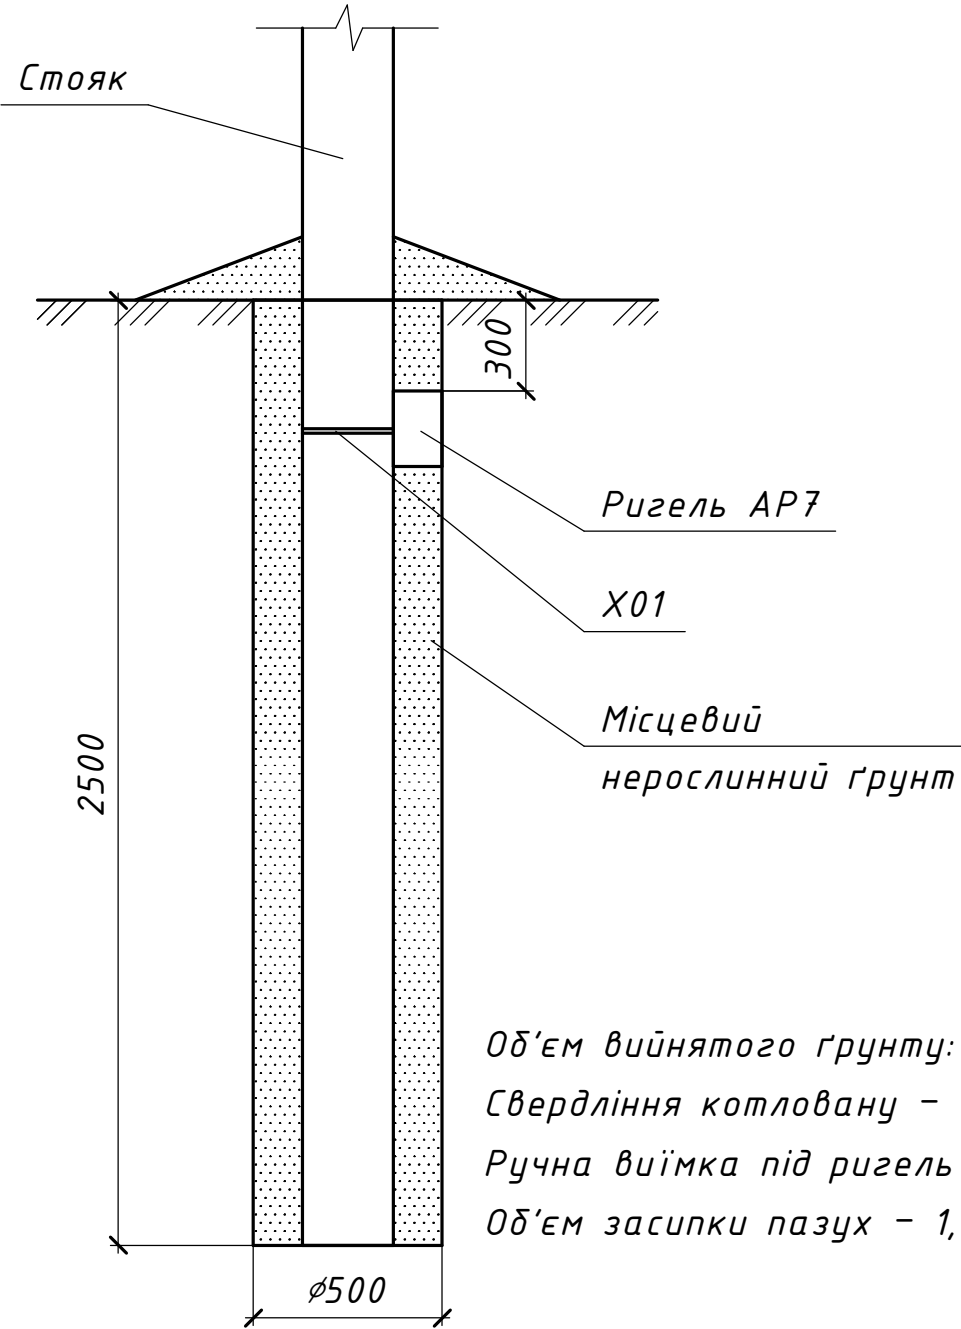

Об'єм виїнятого ґрунту:
Свердління котловану - 0,5 м³
Ручна виїмка під ригель - 0,7 м³
Об'єм засипки пазух - 1,0 м³

Схема встановлення опори

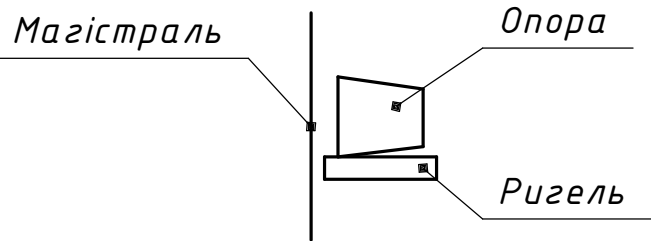

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса	Примітка
Залізобетонні елементи					
АР7	3.407-114	Ригель АР7	1	230	
Сталеві конструкції					
Х01	20.24.ПЛІ/КМ-09	Хомут Х01	1	4,64	
20.24.ПЛІ/РЧ-7-03					
Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами					
Закріплення опор у ґрунті			Стадія	Аркуш	Аркушів
			Р	-	1
Закріплення ЗГ1х2,5РГ-1			ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		

Прив'язаний	Розробив	Ястреба	Підпис	Дата
	Перевірів	Воєвода		04.24
	Н.контр.	Велещук		04.24
Інв. №	ГІП	Корсак		04.24