


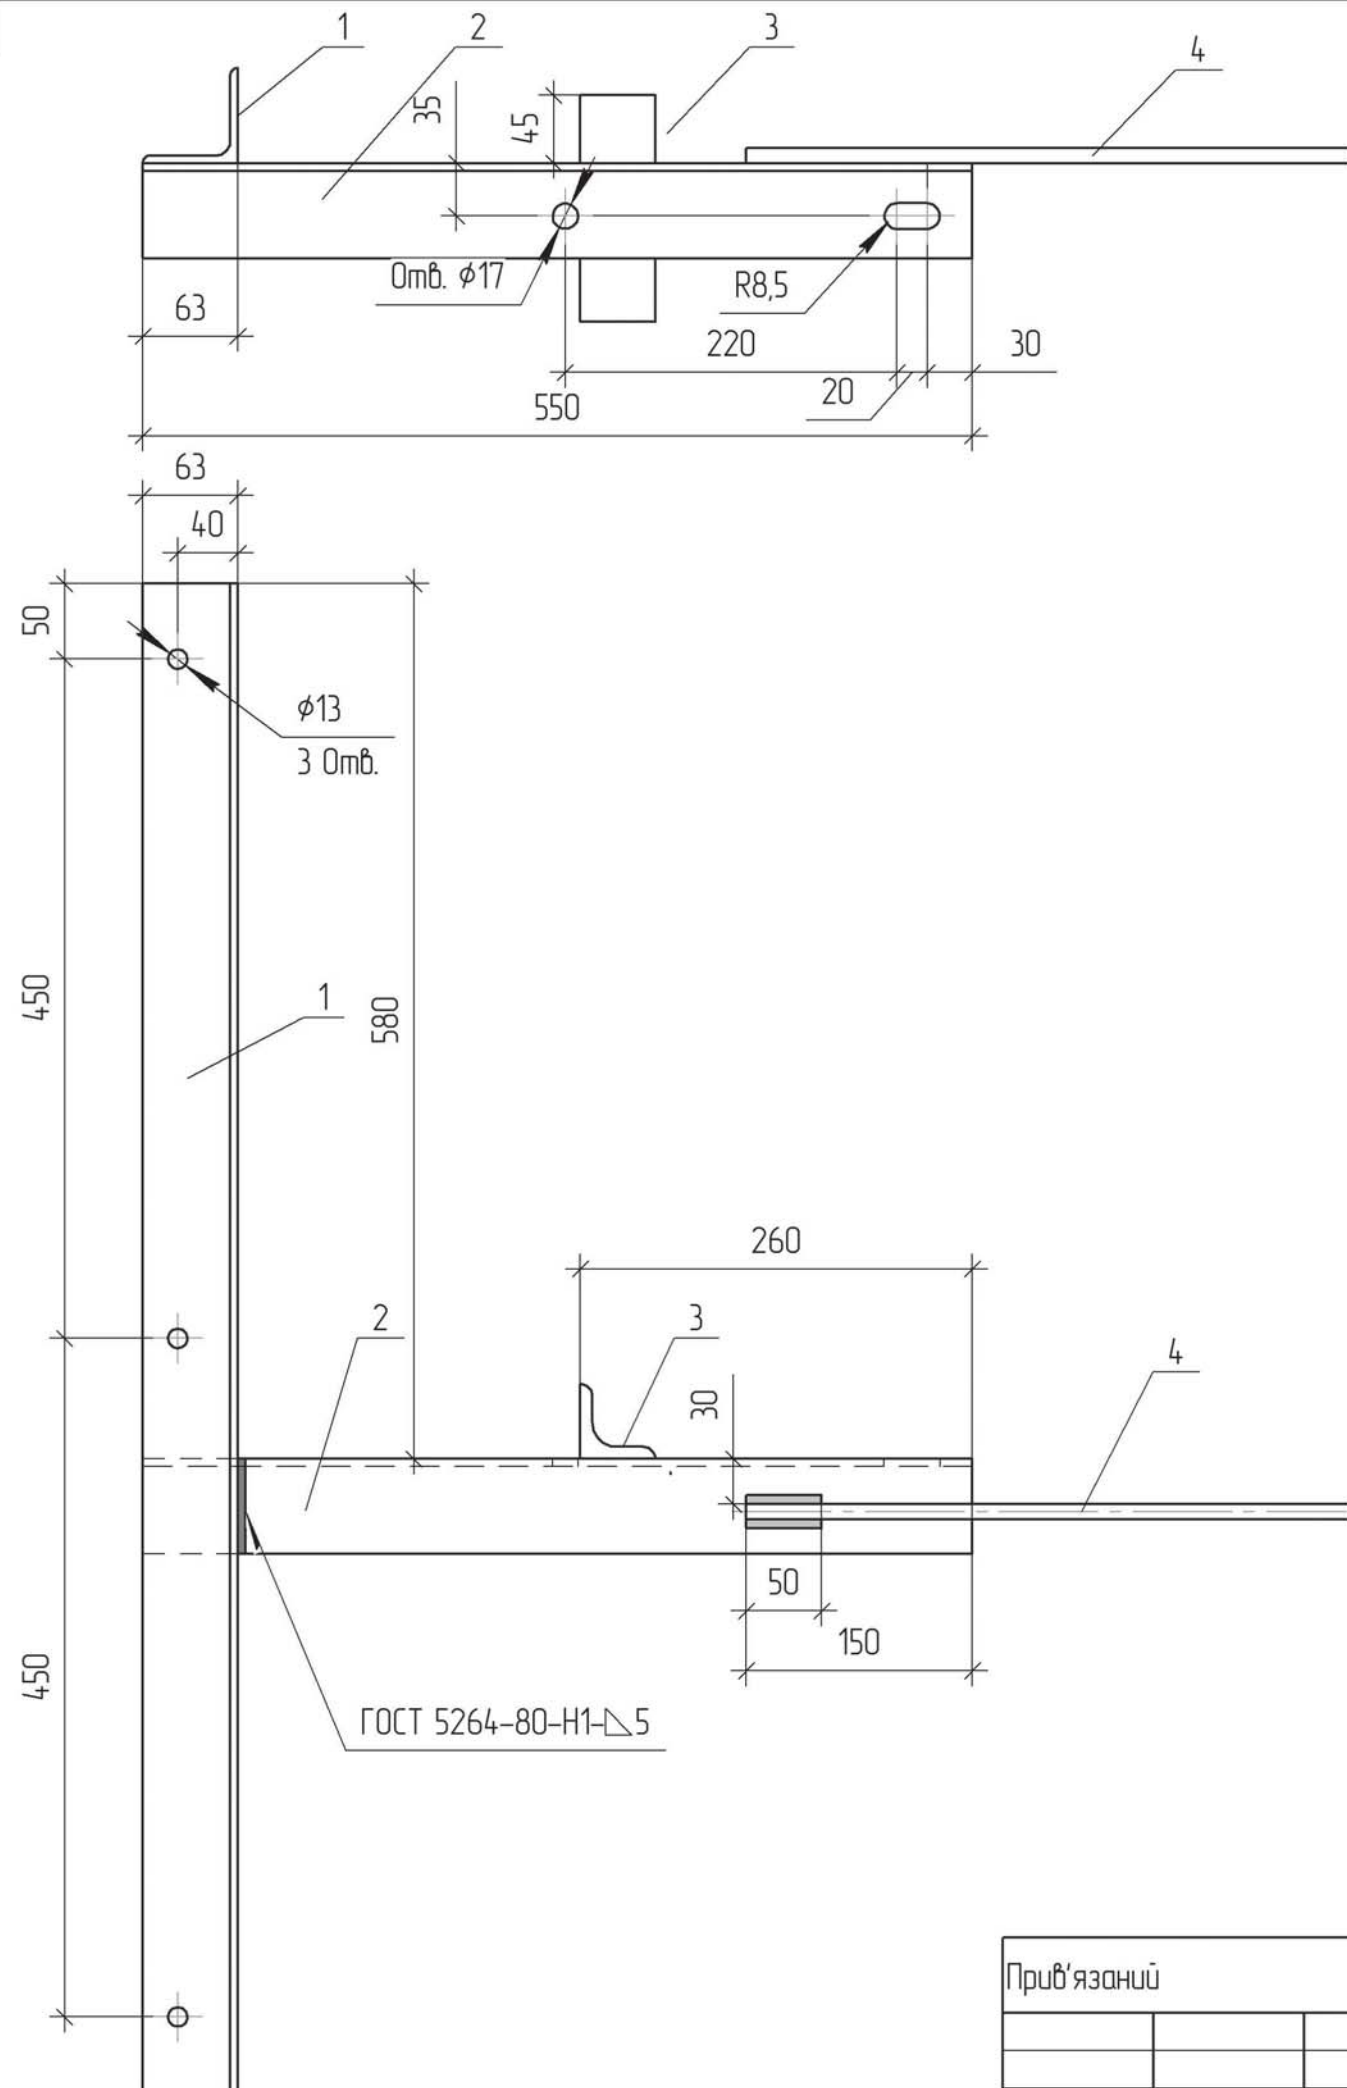

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1000	1	4.8 кг
2		Куттик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=550	1	2.68 кг
3		Куттик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=150	1	0.9 кг
4		Круг φ10 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.24 кг

1.14/6-02

Прив'язаний

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП				Журавльов	29.08
Н.контр.				Блінов	01.09
Перевір.				Меркотан	29.08
Розроб.				Іщук	27.08

Кронштейн КР12

Стадія	Маса	Масштаб
Р	8.65	1:4
Аркуш	Аркушів 1	
НВП		
ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Інв. №	аркуш.	Підпис і дата	Зам. інв. №