
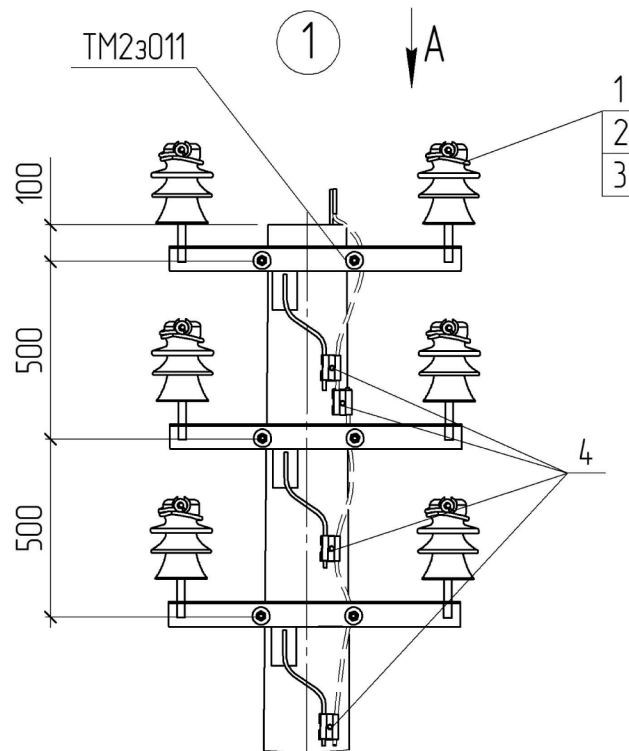


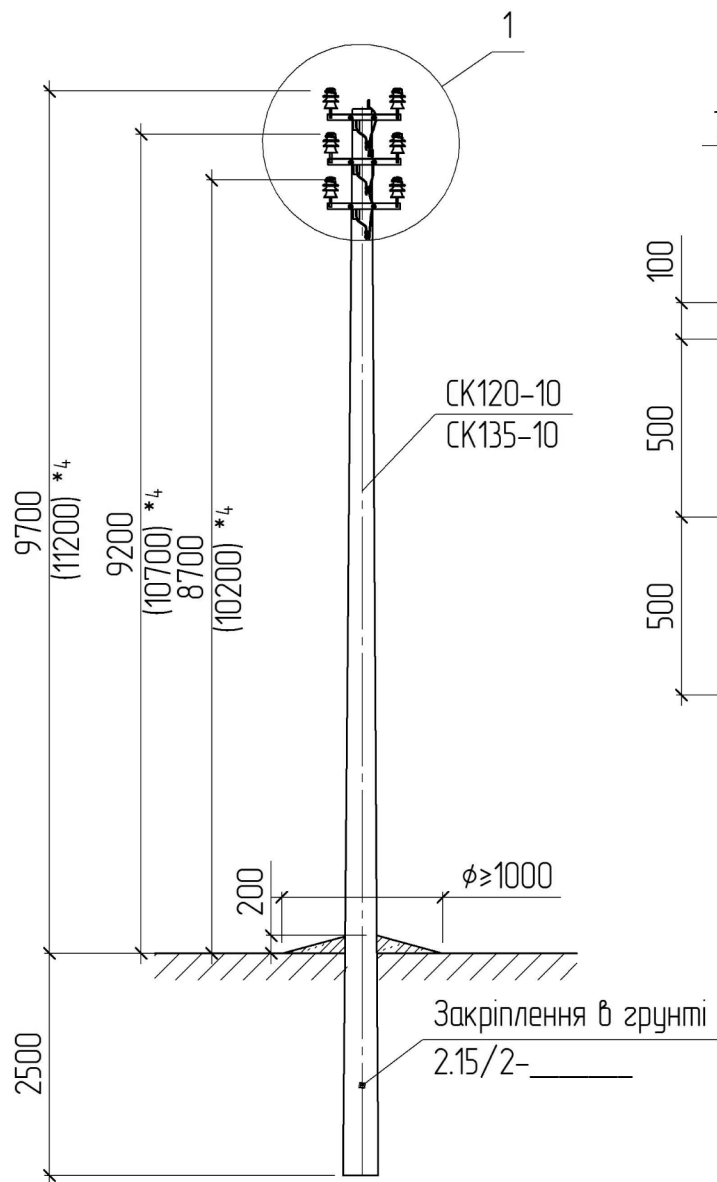

Вид А


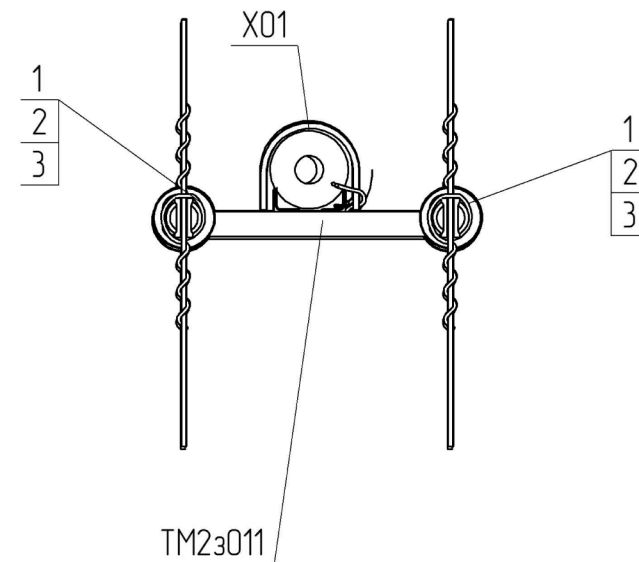


Схема встановлення опори

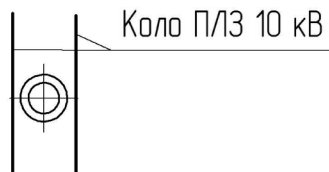

Допускається кут відхилення магістралі ПЛЗ до 5°

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)


*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Жураб'юб			1.05
Н.контр.		Блінов			3.02
Перевір.		Меркотан			2.03
Розроб.		Іщук			А.03
Інв. №					

2.15/3-01

Проміжна опора
П10-2з(1хСК120-10)-1
П10-2з(1хСК135-10)-1

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА”		

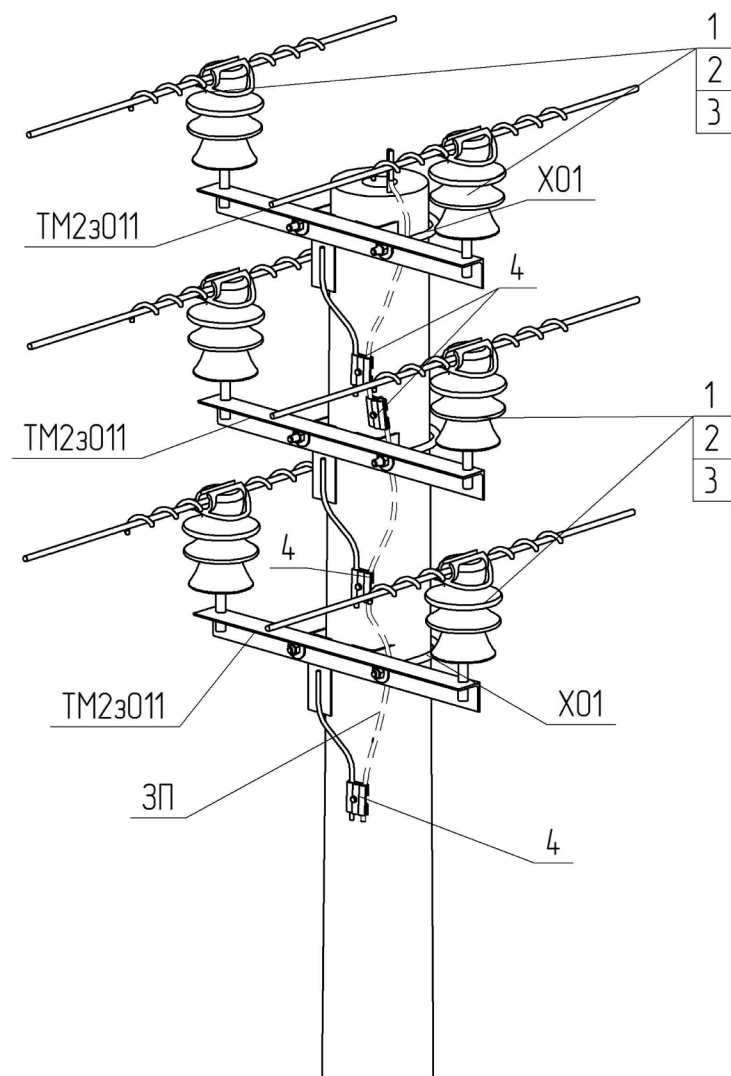

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК120-10	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стояк СК120-10	1	1800	
СК135-10	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стояк СК135-10		1880	
		Сталеві конструкції:			
ТМ2з011	2.15/4-01	Траверса ТМ2з011	3	7.42	
Х01	180.2н/5-29	Хомут Х01	3	1.3	
ЗП		∅ 10, ДСТУ 4738:2007, L=1 п.м.	1	0.62	
	Всього на опорі, кг			26.78	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ-20Г1	6	3.6	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	6	0.03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2 R	6	0.18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3 R		0.185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0.055	
	Додаткове обладнання				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
2.15/3-01					Арк. 2