



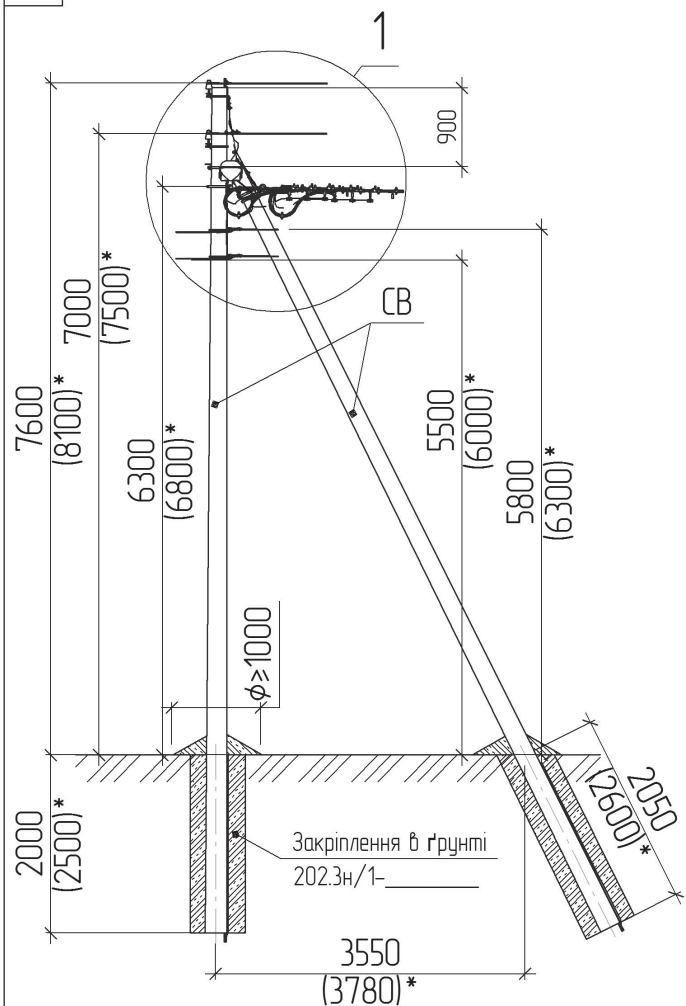


Схема встановлення опори

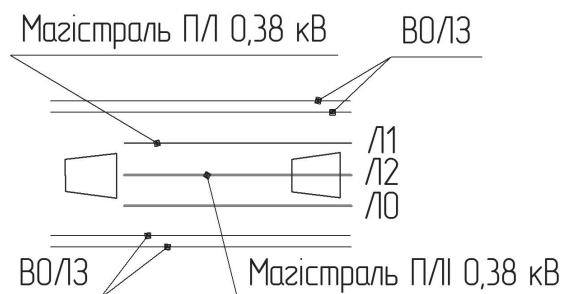


* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

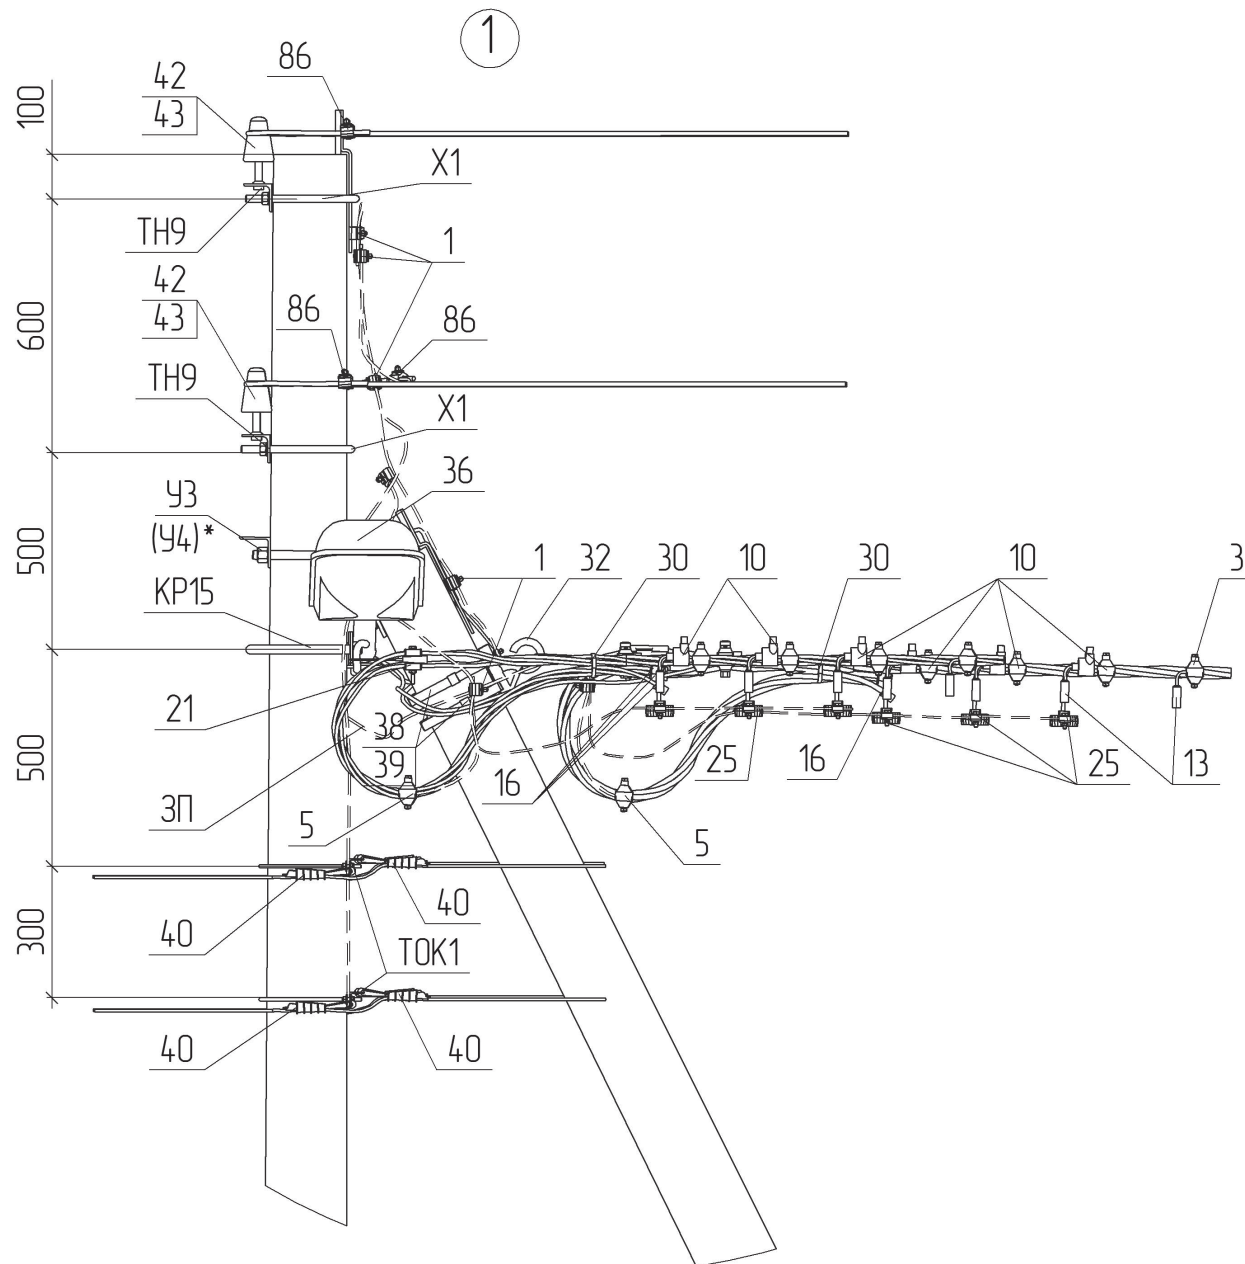

1.17/2-06					
Кінцева опора					
К1н(2хСВ95-2)-1+П/Л.К1+Л0.К+ВО/Л3.А4					
К1н(2хСВ105-3,6)-1+П/Л.К1+Л0.К+ВО/Л3.А4					
Прив'язаний	Зм. Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата	Стадія
	ГП	Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02	РП
	Н.контр.	Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02	1
	Перевір.	Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02	2
	Розроб.	Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02	
Інв. №					

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стойка СВ95-2 Стойка СВ105-3,6	2	750 1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізоляованим проводом					
ТН9	117/3-03	Транверса ТН9	2	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5,3	Для СВ95
У4*	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	5	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	0,055	
3	SICAME	Затискач прокалюючий для підкл. від. од. ТТД 171 FJ2TA	1	0,12	16-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
10**	SICAME	Затискач прокалюючий для двох абонентів TT2D 82	3	0,25	16-70 мм ²
		Затискач прокалюючий для двох абонентів TT2D 87		0,26	95-120 мм ²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0,08	
16	SICAME	Кінцевий кобпачок GPE	4	0,01	
22**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1	1	0,80	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1,23	70-120 мм ²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0,15	
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	1	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	1	0,36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
3	SICAME	Затискач прокалюючий для підкл. від. од. ТТД 171 FJ2TA	1	0,12	16-120 мм ²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
10	SICAME	Затискач прокалюючий для двох абонентів TT2D 82	3	0,25	16-70 мм ²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0,08	
16	SICAME	Кінцевий кобпачок GPE 3	4	0,01	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1	0,20	
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0,15	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний ТТД 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоканно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 коло	4 коло	
ТОК1	202.3н/5-04	Транверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08

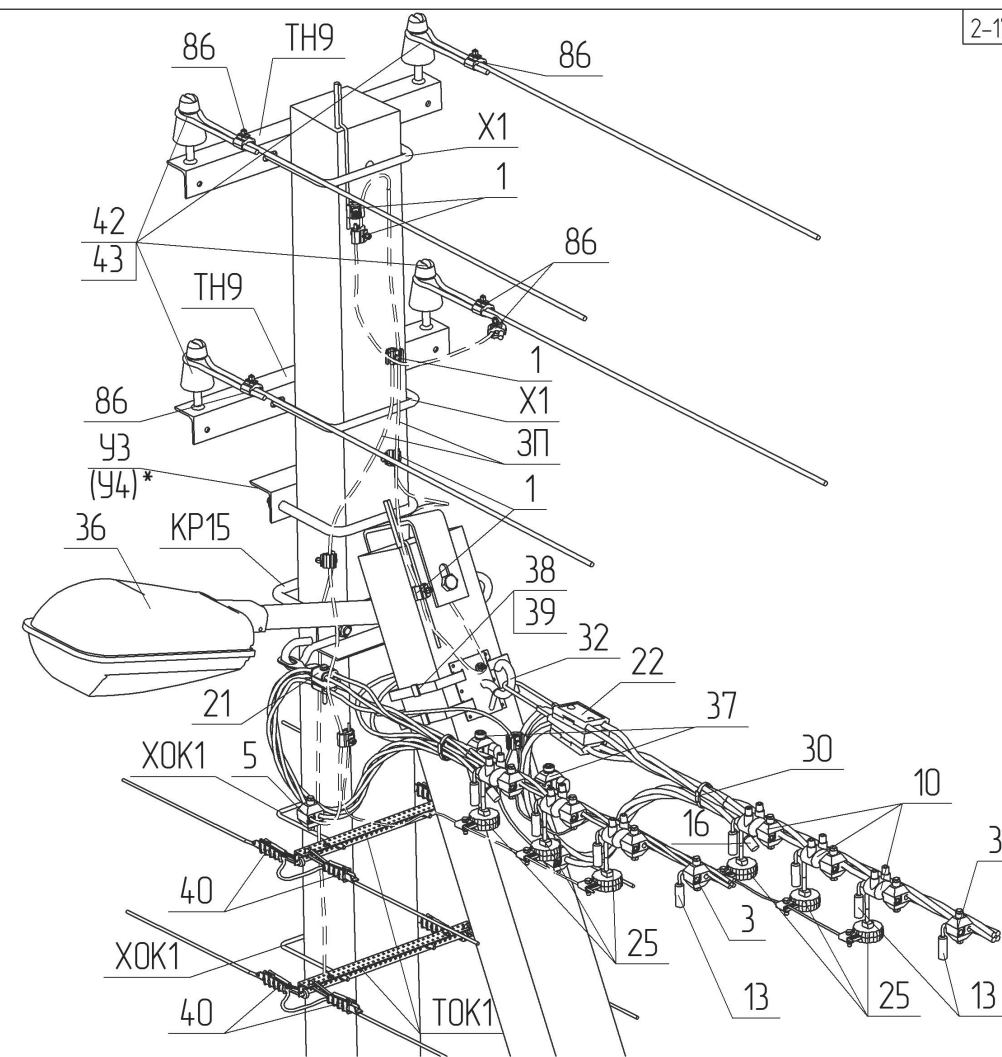

Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від конфігурації сумісного підвісу на опорі та типу стояка

						Тип стояків опори	Макси- мальне тяжіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ 0,38кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ	Стискаюче зусилля на ґрунт N _p , кН
Прив'язаний						СВ95-2	1	0	0	≤4	27
									1		32
								1	0		32
									1		37
						СВ105-5		0	0	≤4	29
									1		34
1	0	34									
	1	40									
Інв. №						117/2-06					Арк.
											2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.