
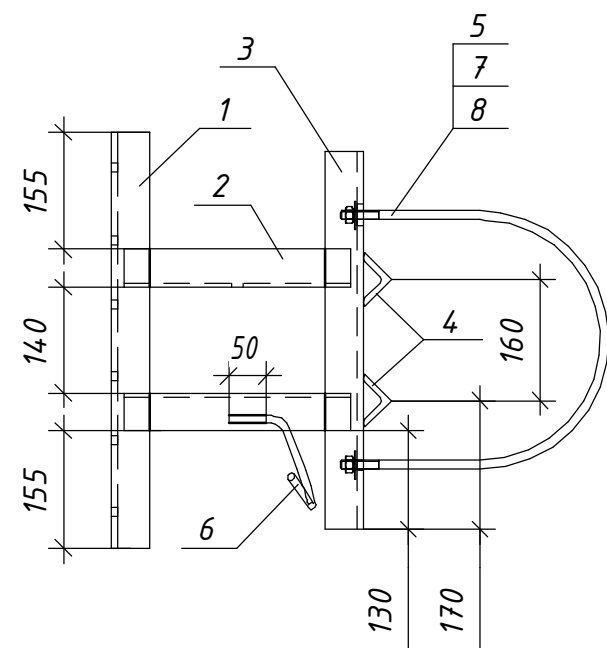


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Деталі:					
1		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=1100$	1	4,17	
2		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=400$	2	1,52	
3		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=800$	1	3,02	
4		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251-93}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=200$	2	0,76	
5		Круг $\frac{\phi 12 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=890$	1	0,78	
6		Круг $\frac{\phi 10 \text{ ГОСТ } 2590-88}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88} L=400$	1	0,25	
Стандартні вироби:					
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4	0,037	
8		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	4	0,05	

Поз. 5 (1:5)

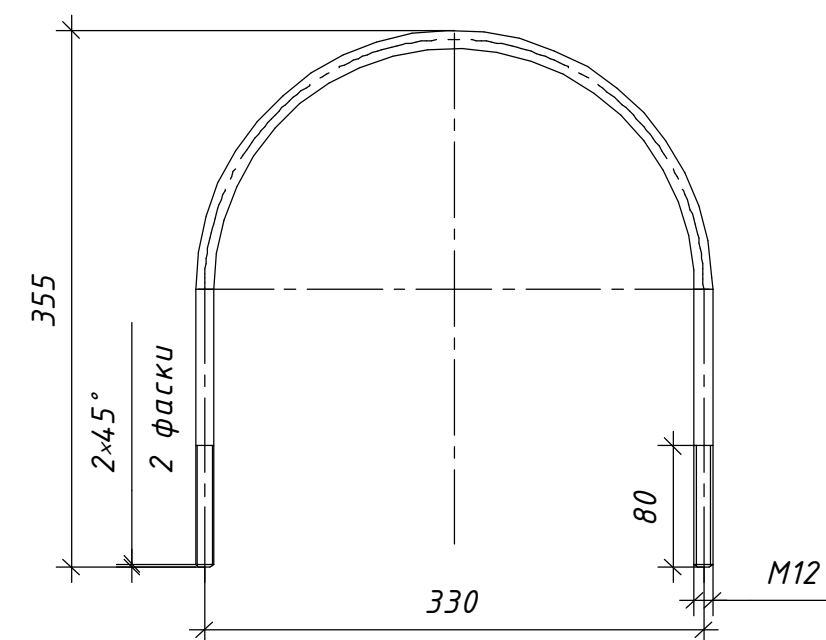

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75, Висота шва 5 мм.

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний				ЗП. ПП/ЛК:	ДРК. ПП/ЛК:	ППО/ЛК:	дата
				Розробив	Ковальчук		06.22
				Перевірів	Ястреба		06.22
				Н.контр.	Мишко		06.22
Інв. №				Г/П	Меркотан		06.22

						19.22.A/KM-06			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції металеві	Стадія	Маса	Масштаб
Розробив		Ковальчук		<i>[Signature]</i>	06.22		Р	10,74	1:10
Перевірів		Ястреба		<i>[Signature]</i>	06.22				
Н.контр.		Мишко		<i>[Signature]</i>	06.22		Арқш 1	Арқшів 1	
						Кронштейн КР-06	 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2022		
ГІП		Меркоман		<i>[Signature]</i>	06.22				