


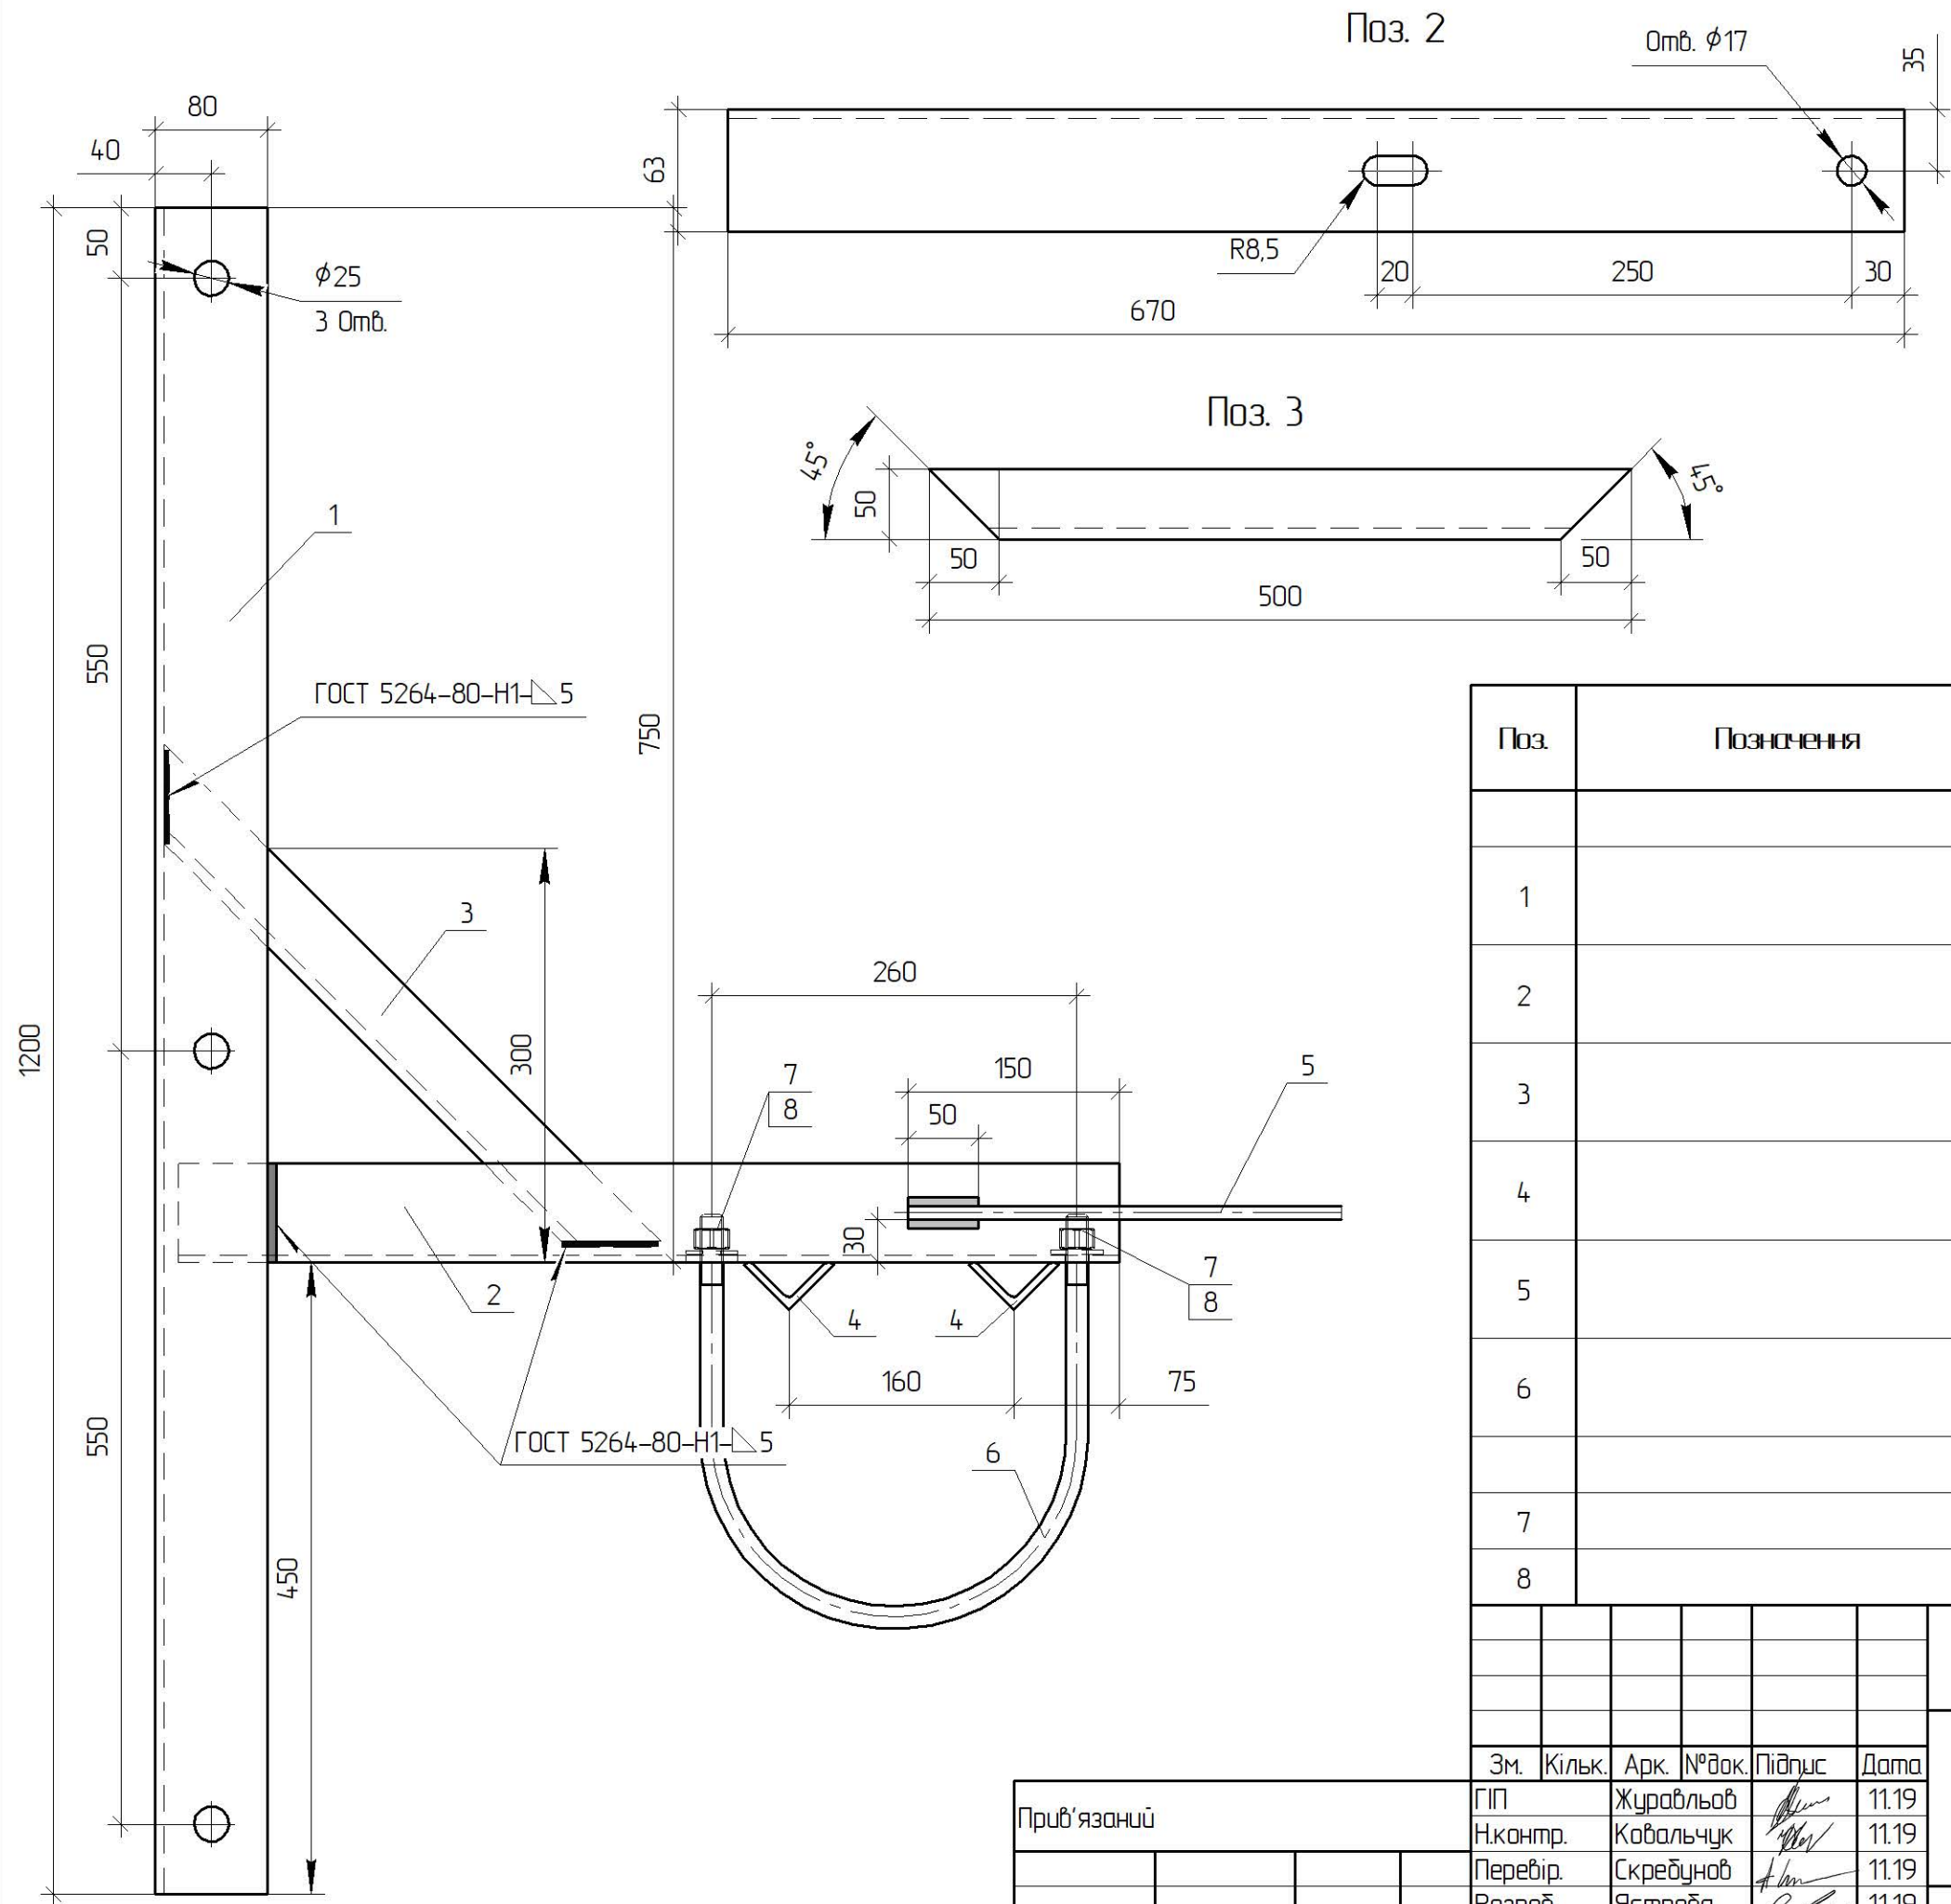

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Кутник 80x6 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=1200	1	8,74 кг
2		Кутник 63x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=670	1	3,35 кг
3		Кутник 50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=500	1	2,57 кг
4		Кутник 50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=50	2	0,6 кг
5		Круг Ø10 ДСТУ 4738:2007 С245 ДСТУ 8539:2015 L=400	1	0,24 кг
6		Круг Ø16 ДСТУ 4738:2007 С245 ДСТУ 8539:2015 L=780	1	1,21 кг
Стандартні вироби				
7		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	2	0,03 кг
8		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2	0,01 кг
1.19/6-12				
Траверса горячеоцинкована ТМ35з-В			Стадія	Маса
			Р	16,85
			Аркцш	Аркцш 1
			ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов			11.19
Н.контр.		Ковальчук			11.19
Перевір.		Скребунов			11.19
Розроб.		Ястреба			11.19

Прив'язаний					
Інв. №					

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.