



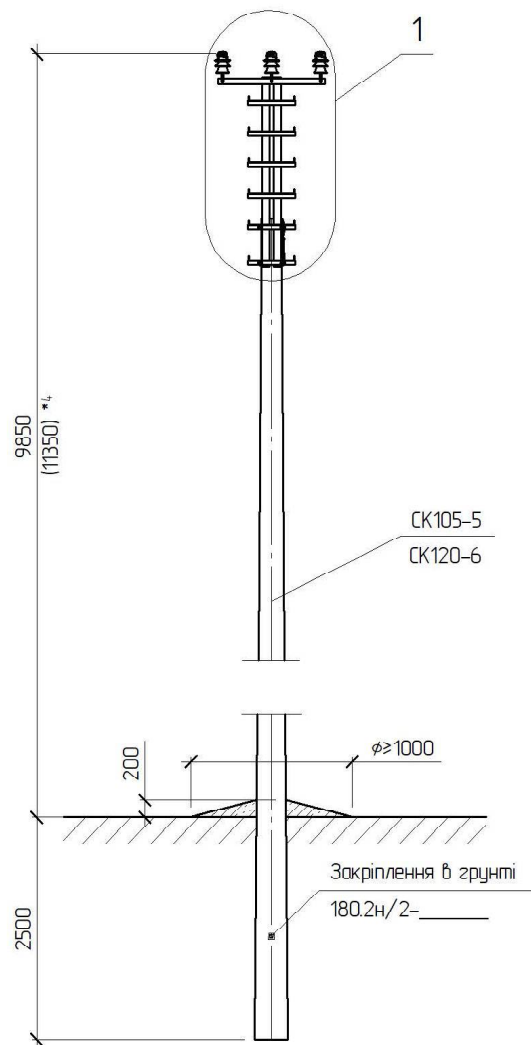


Схема встановлення опори

Магістраль П/ІЗ

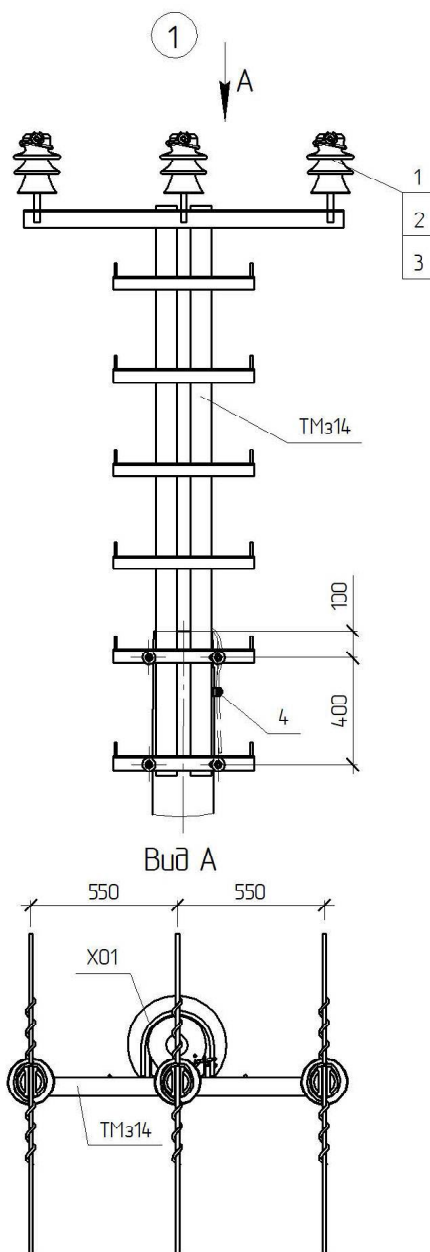

Вид А

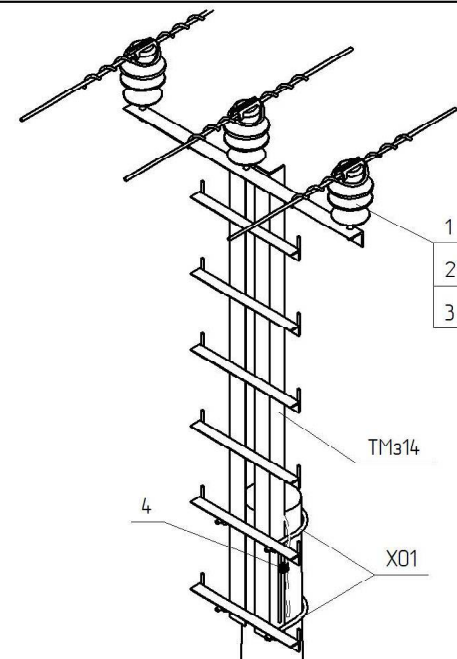

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-5	ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95	Стойка СК105-5	1	1580	
СК120-6	ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95	Стойка СК120-6		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз14	180.2н./5-21	Траверса ТМз14	1	52,75	
X01	180.2н./5-29	Хомут X01	2	1,3	
	Всього на опорі, кг			55,35	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	3	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	3	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	3	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
	Додаткове обладнання				
-	180.2н./4-02	Захисний апарат П/ІЗ ASICS 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2H/3-04

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГІП			Власюк		
	Н.контр.			Галюк		
	Перевір.			Борисенки		
	Розроб.			Скворцова		
Інв. №						

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див. 180.2H/6)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стійкою СК120-6

Допускається кут відхилу магістралі П/ІЗ до 5°

Підвищена проміжна опора
ПП10-1(1хСК105-5)-1
ПП10-1(1хСК120-6)-1

Стойка	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

Інв. № озв.	Підпис і дата	Зам. інв. №