
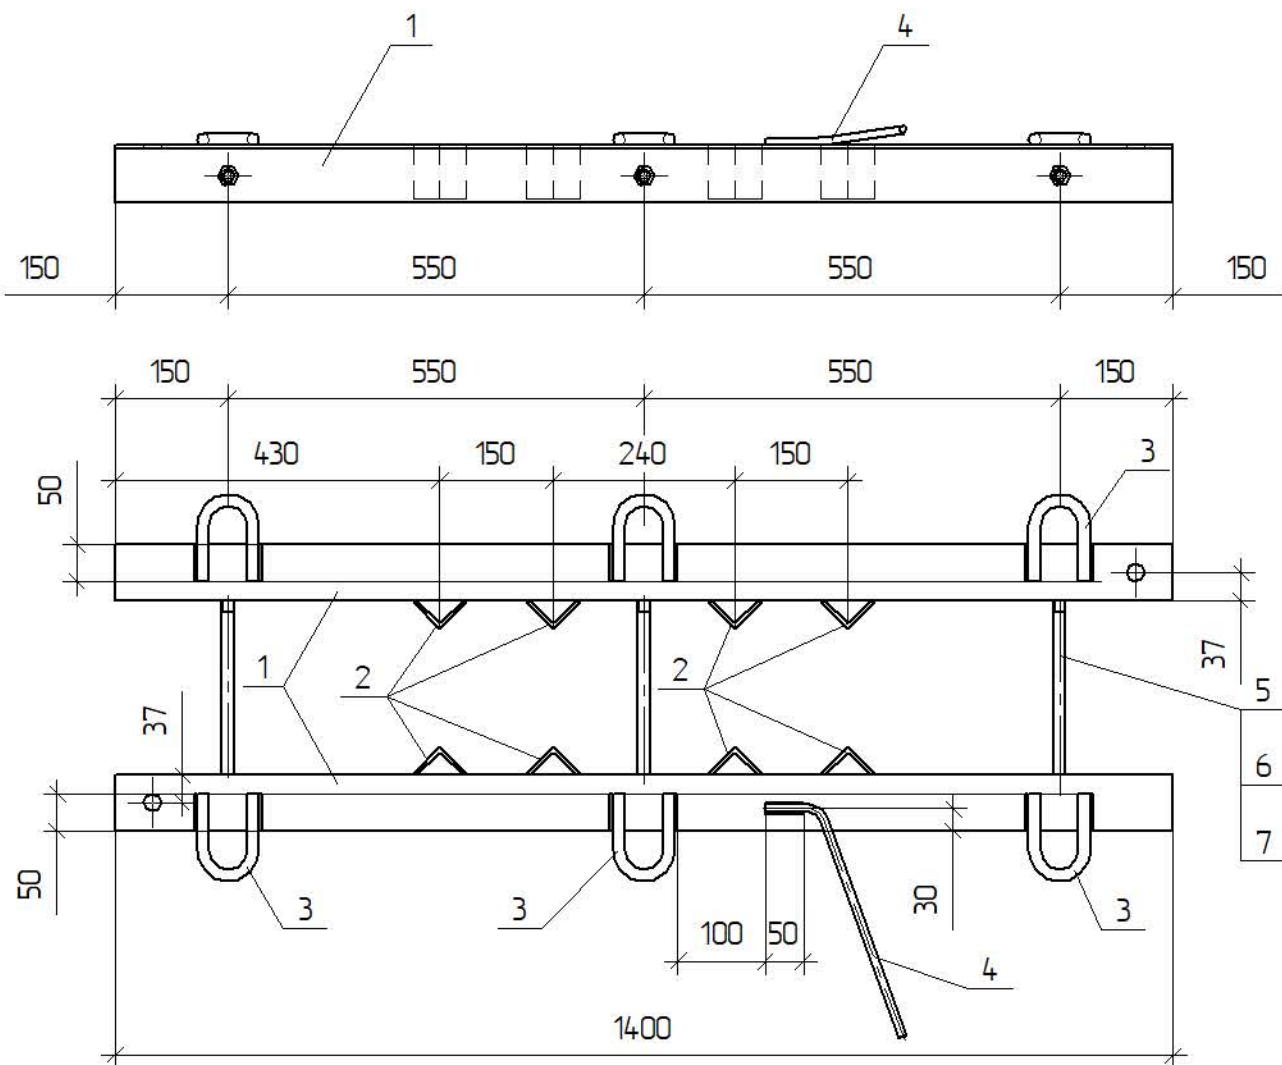
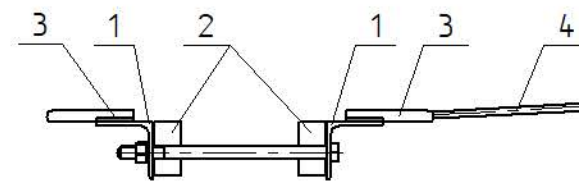
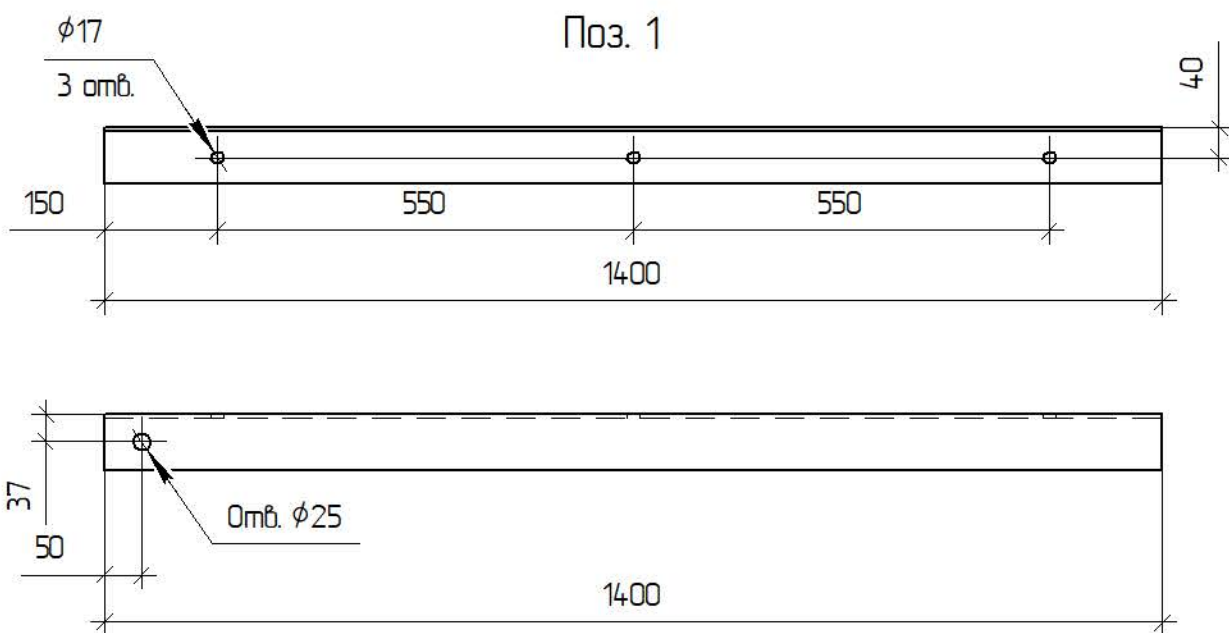


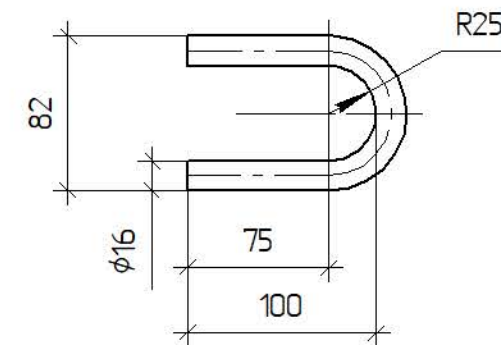

Поз. 1

Поз 3
М 1:4

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
<u>Деталі</u>				
1	Кутик	75x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1400	2	8.05 кг
2	Кутик	45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=75	8	0.26 кг
3	Круг	φ16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=260	6	0.4 кг
4	Круг	φ10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
<u>Стандартні вироби</u>				
5		Болт М16x280 ГОСТ 7798-70	3	0.5 кг
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	3	0.03 кг
7		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	3	0.01 кг

3.17/5-09

Траверса
гарячеоцинкована
ТМз252

Стадія	Маса	Масштаб
Р	22,89	1:10
Аркуш	Аркушів 1	


 НВП
ТОВ "ЕНЕРГО/ЛІГА"

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов			
Н.контр.		Мельник			
Перевір.		Меркотан			
Розроб.		Іщук			

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №