



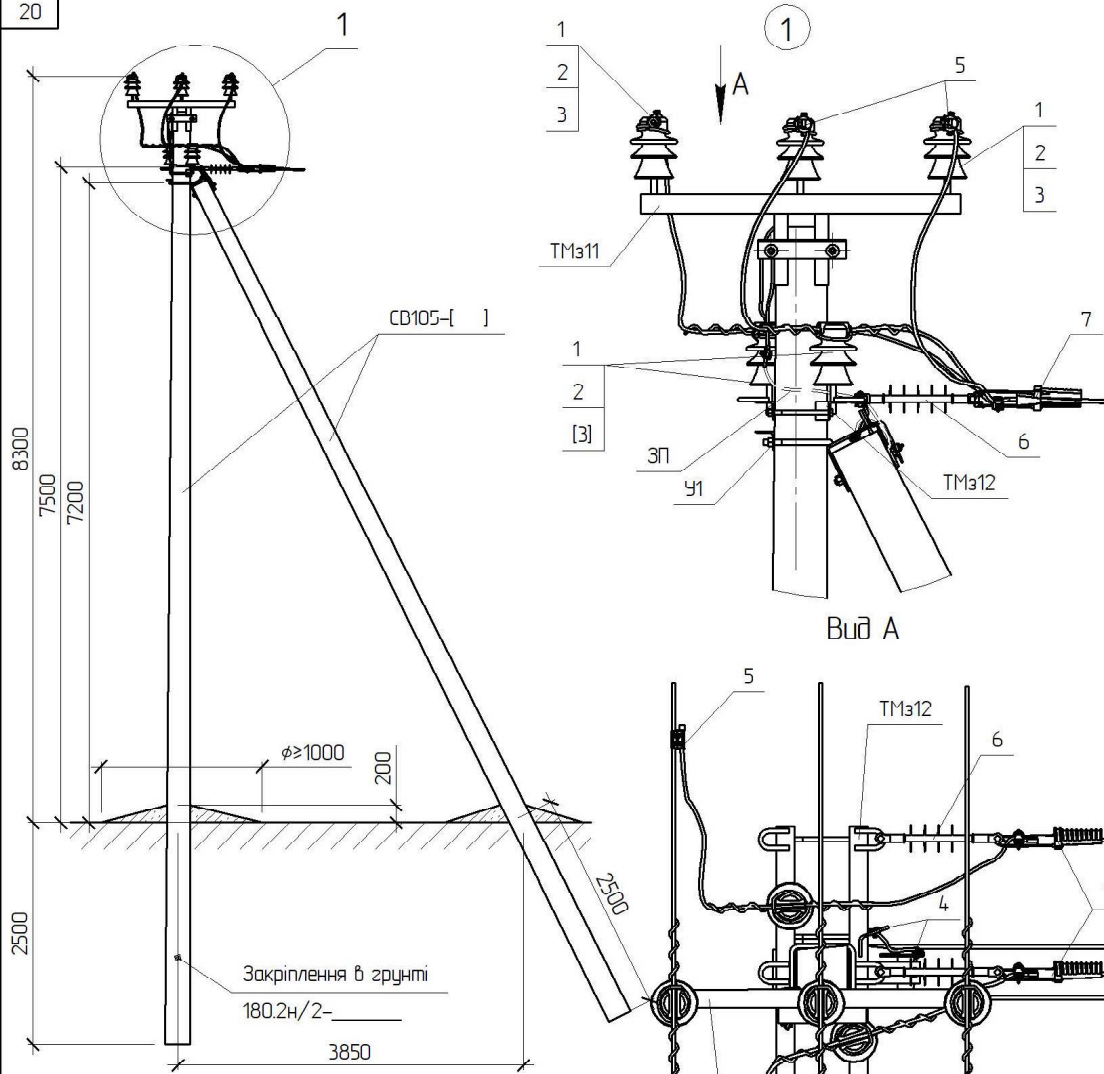


Вид А

Схема встановлення опори

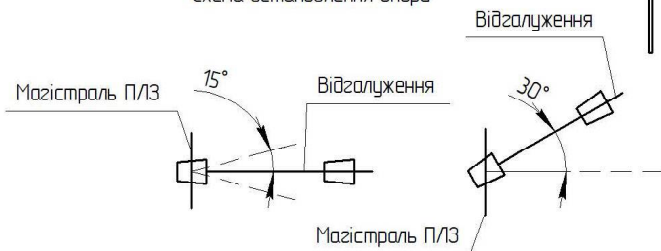

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2H/6

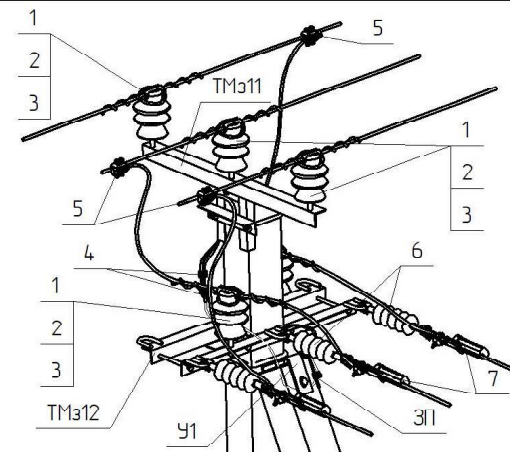

Зусилля, що діють на ґрунт
в залежності від тяжіння $T_{\text{нх}}$

Макси- мальне тяжіння $T_{\text{нх}}$, кН	Стискаюче зусилля на ґрунт N_p , кН
2	32
4	50
6	67

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи					
СВ105-5	ТУ У.В.2.6.00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	2	1180	
Сталева конструкція					
ТМз11	180.2H/5-13	Траверса ТМз11	1	10,51	
ТМз12	180.2H/5-15	Траверса ТМз12	1	18,24	
У1	180.2H/5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг $\phi 10$ D2 з цинковим покриттям, L=2 м.	1	1,24	
Всього на опорі, кг				36,89	
Лінійна арматура					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	5	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	5	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	5	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкобий PGA 101	4	0,055	
5	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	3	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	3	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
Додаткове обладнання					
-	180.2H/4-01	Захисний апарат ПЛЗ ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2H/4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

1	-	Зам.	10-1	02.19	180.2H/3-17			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Власюк				РП	1	1
Н.контр.		Галюк						
Перевір.		Борисенко						
Розроб.		Скворцова						
Відгалужувальна анкерна опора ВА10-1(2хСВ105-3.6)-1 ВА10-1(2хСВ105-5)-1						ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

Відгалужувальна анкерна опора
ВА10-1(2хСВ105-3.6)-1
ВА10-1(2хСВ105-5)-1

Стадія
РП

Аркуш
1

Аркушів
1