
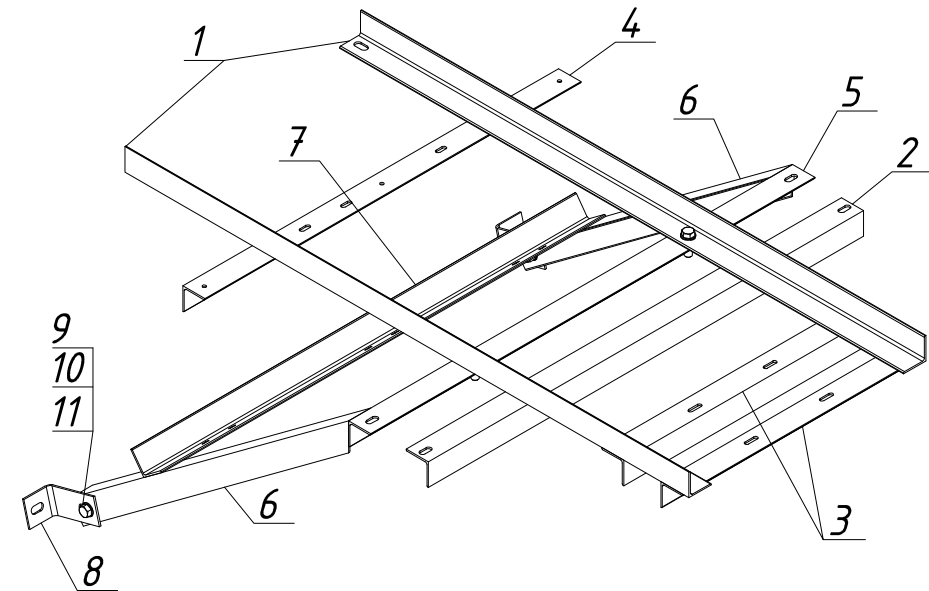
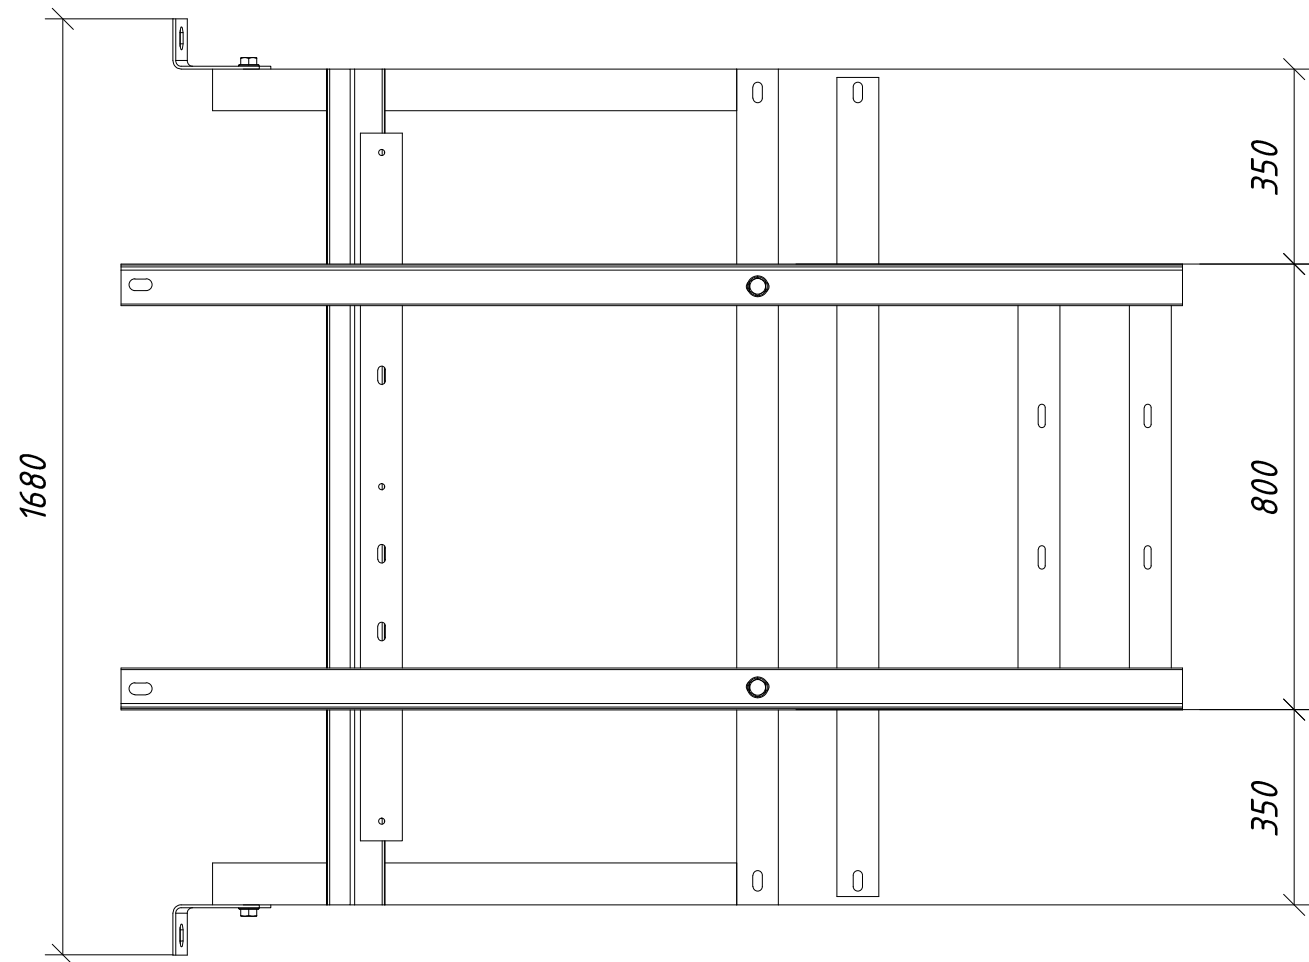









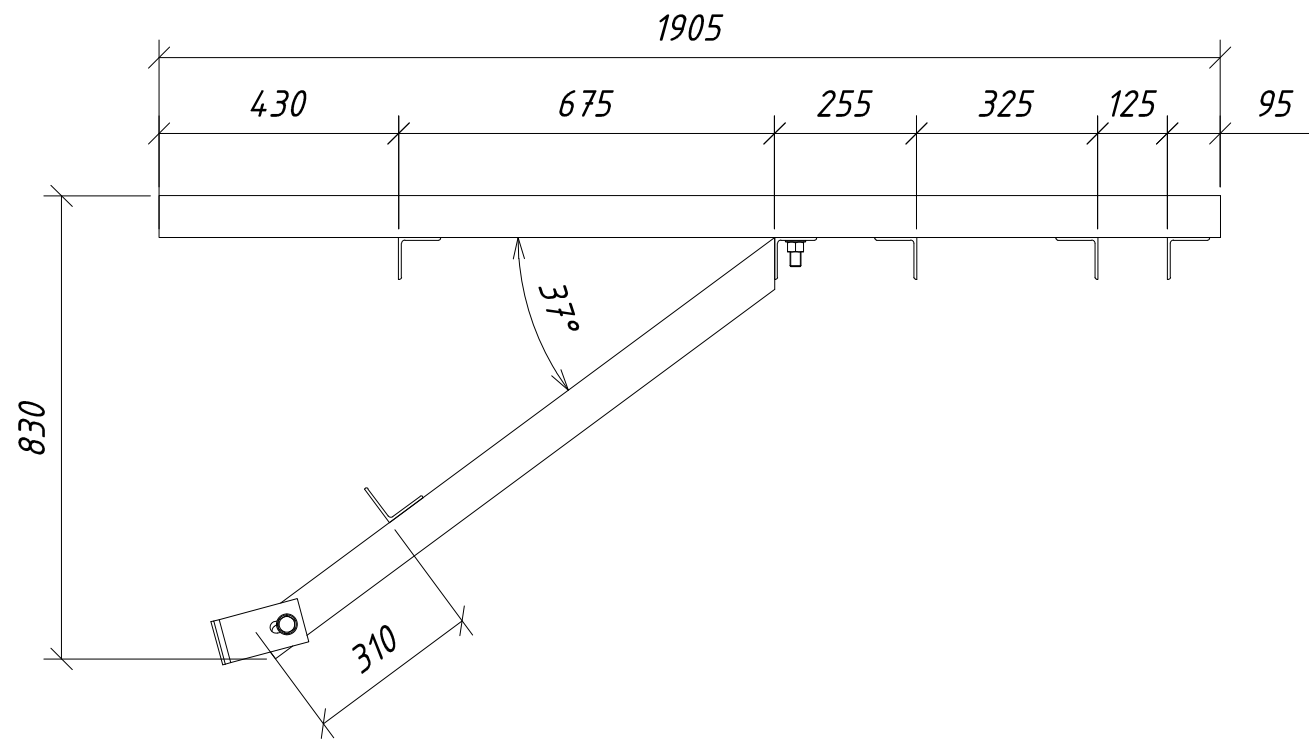


Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Деталі			
1		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1905	2	11,04	
2		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1470	1	7,36	
3		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=800	2	4,64	
4		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1270	1	7,36	
5		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1500	1	8,7	
6		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1100	2	6,38	
7		Кутик $\frac{75 \times 5 \text{ ДСТУ } 2251:2018}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=1500	1	8,7	
8		Штаба $\frac{80 \times 5 \text{ ДСТУ } 4747:2007}{\text{С } 245 \text{ ДСТУ } 8539:2015}$ L=250	1	0,8	
9		Болт М 20х60 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	8	0,22	
10		Гайка М 20 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	8	0,11	
11		Шайба 20 ГОСТ 11371-78	16	0,03	

Інв. №	ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------	-------	---------------	-------------

Прив'язаний			
Інв. №			

						2.19/2-КМ			
						Встановлення реклоузера на опорі У-35-2	Стадія	Маса	Маштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата		Р	80,16	
Розробив		Скребунов							
Перевірів		Воевода							
Н. контр.		Ковальчук					Аркуш 3.1	Аркушів 9	
						Кронштейн КР 1	 TOB "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019		
ГІП		Журавльов							

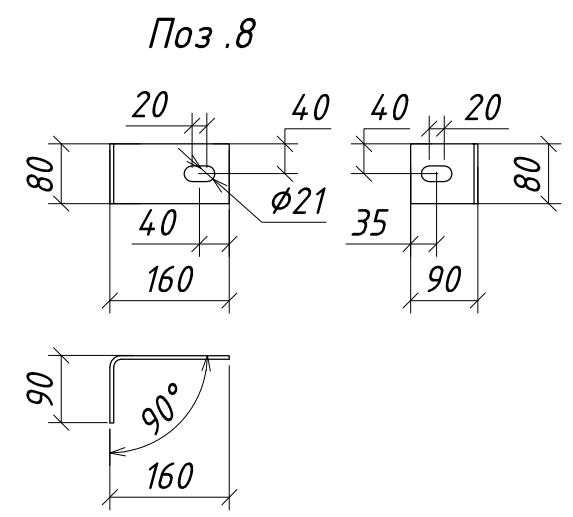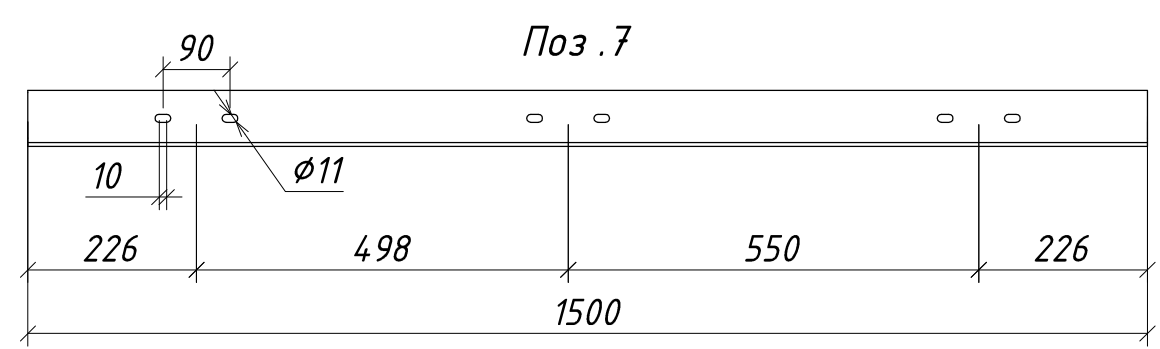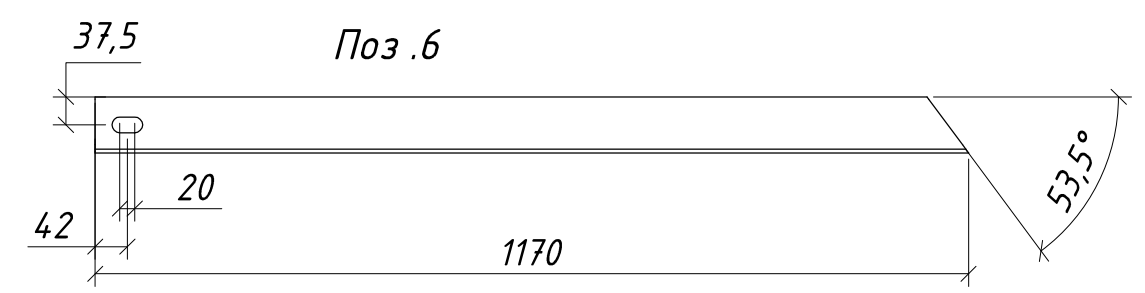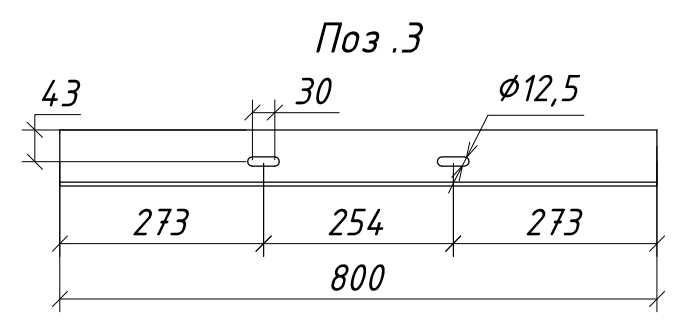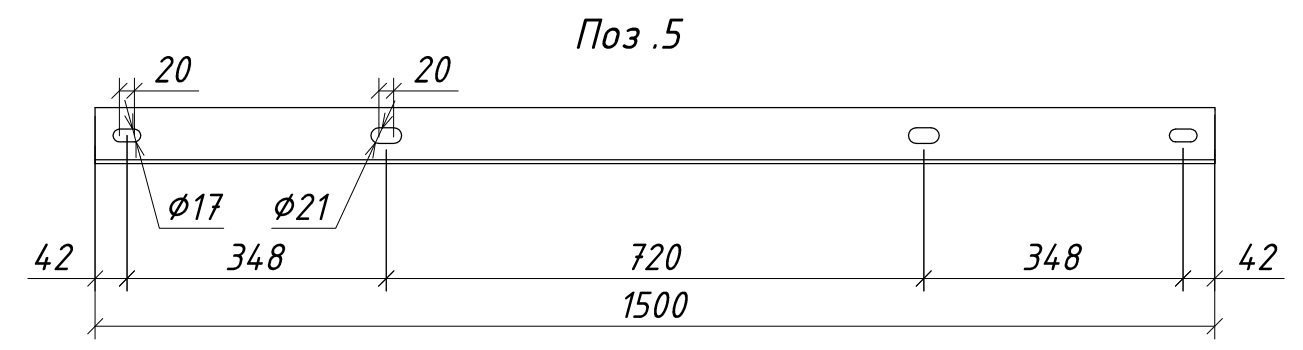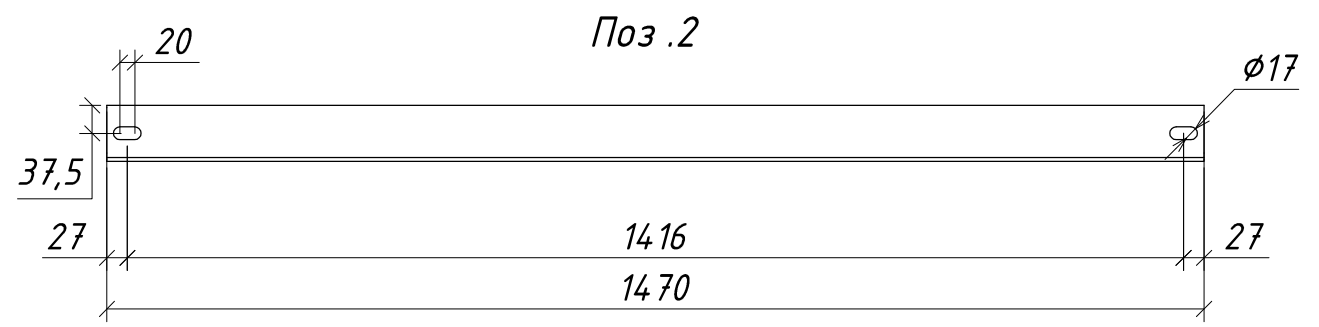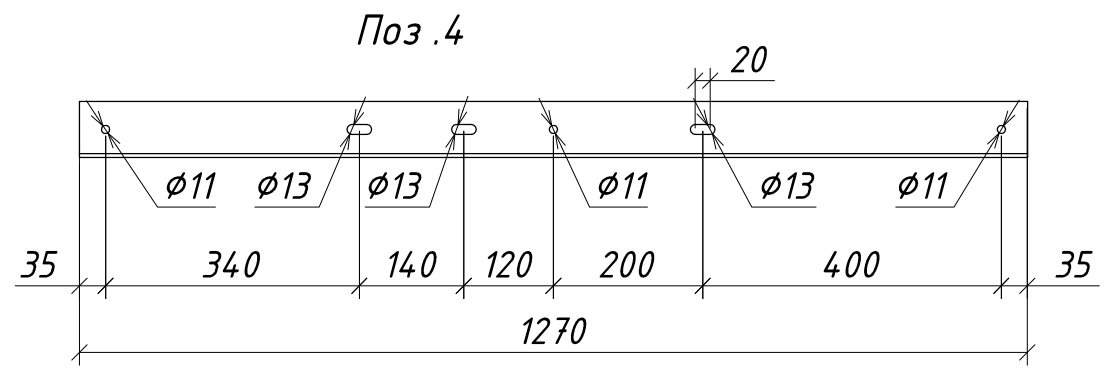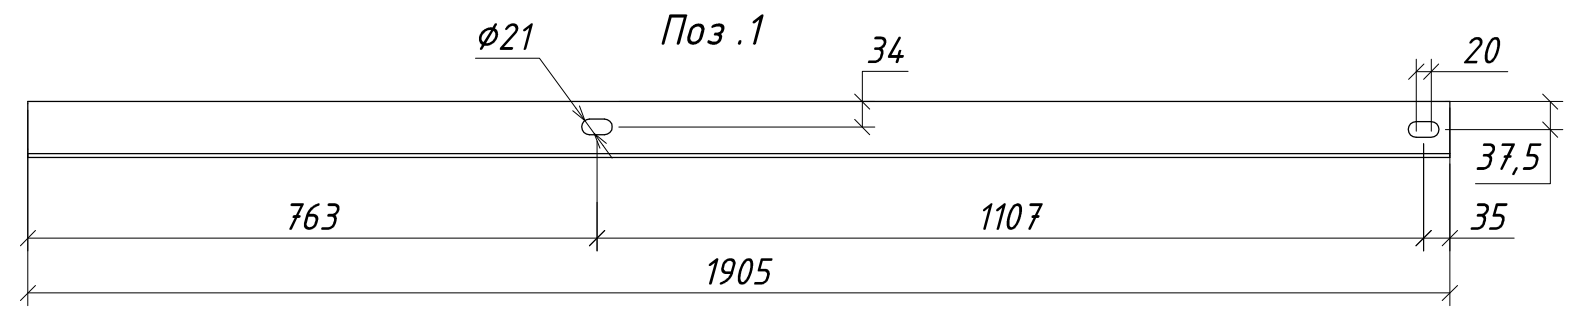

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

2.19/2-КМ		Арк.
		3.2