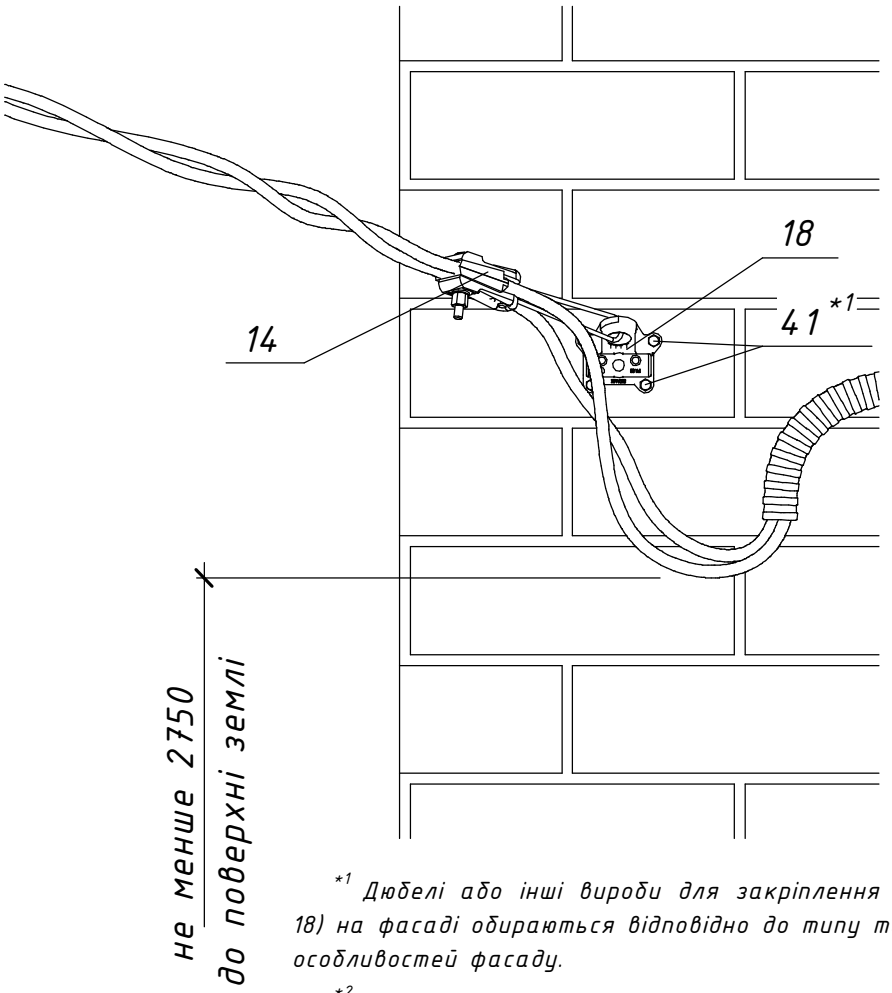

*1 Дюбелі або інші вироби для закріплення кронштейну (поз. 18) на фасаді обираються відповідно до типу та конструктивних особливостей фасаду.

*2 При прокладанні СІП по стіні будівлі мають бути витримані такі відстані:

при горизонтальному прокладанні:

над вікном (дверима) 0,3 м;

під вікном (балконом) 0,5 м;

при вертикальному прокладанні:

до вікна 0,5 м;

до балкону 1,0 м.

Погоджено:

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Сталеві конструкції:			
41 *1		Болт М6х___	6	□	
		Лінійна арматура:			
14	GUKd 2(p) (SICAME)	Затискач натяжний для відгалужень	1	0,14	2х16-35 мм 2
18	PA 89 (SICAME)	Кронштейн для кріплення відгалужень	1	0,045	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Ястреба			04.24
Перевірив		Воєвода			04.24
Н.контр.		Велещук			04.24
ГІП		Корсак			04.24

20.24.ПЛІ/4-17

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами

Вузли кріплень, з'єднань та додаткового обладнання ліній ПЛІ 0,4 кВ

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	1

Однофазне абонентського відгалуження на фасаді АВ-1ф-2

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"

Київ 2024