


Погоджено:			
	Зам. інв. №		
	Підпис і дата		
Інв. № орг.			

Несуча здатність, М, закріплення опори з бетонуванням стояка в залізобетонних кільцях при заглибленні в ґрунті на 2,5 м, кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	389,45	314,9	293,31	-	-	-	-
	Середньої крупності	291,35	267,81	212,87	-	-	-	-
	Мілкий	287,43	239,36	179,52	-	-	-	-
	Пилуватий	263,88	225,63	166,77	93,19	-	-	-
Супіски	0<I _L <0,25	326,67	283,5	254,07	206,01	-	-	-
	0,25<I _L <0,75	249,17	220,72	187,37	149,11	123,6	-	-
Суглинки	0<I _L <0,25	397,3	328,63	283,5	237,4	213,85	181,48	-
	0,25<I _L <0,50	317,84	277,62	236,42	206,01	168,73	142,24	-
	0,50<I _L <0,75	-	-	174,61	151,07	119,68	112,81	98,1
Глини	0<I _L <0,25	-	-	380,62	317,84	277,62	228,57	200,12
	0,25<I _L <0,50	-	-	311,95	272,71	231,51	198,16	154,99
	0,50<I _L <0,75	-	-	202,08	177,56	152,05	130,47	103,98

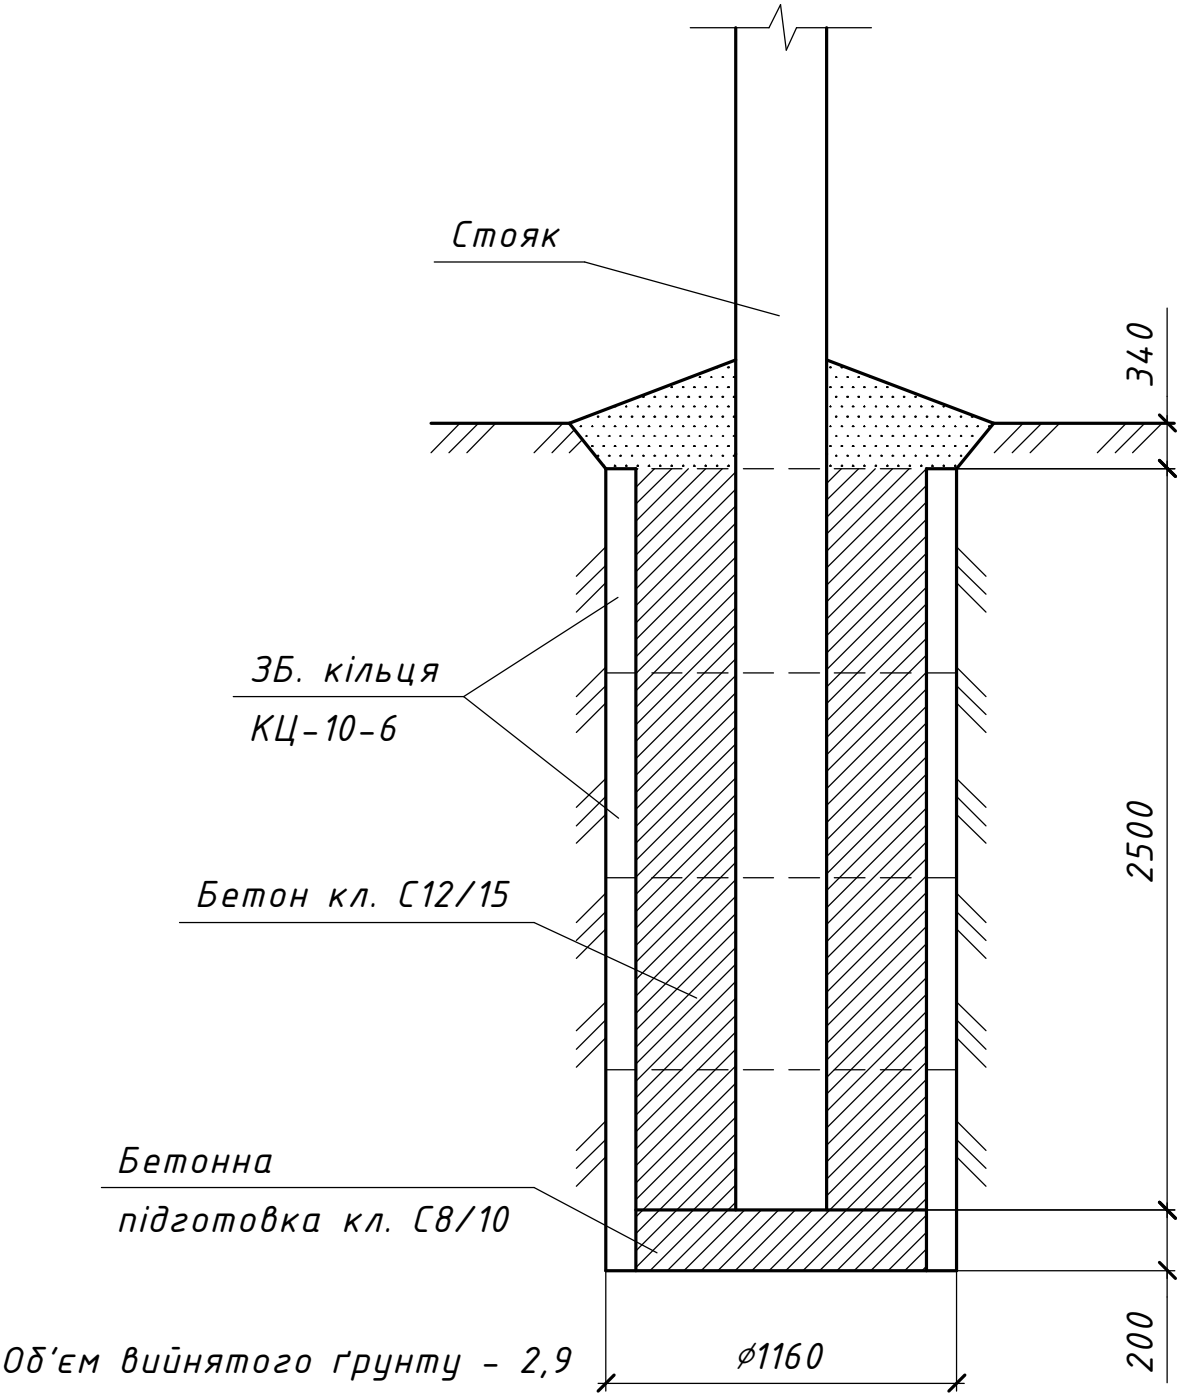

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса	Примітка
С12/15	ДСТУ Б В.2.7-221:2009	Бетон кл. С12/15	1,4		м³
С8/10	ДСТУ Б В.2.7-221:2009	Бетон кл. С8/10	0,2		м³
КЦ-10-6	ТПЗ.900-3 випуск 7	Залізобетонні кільця КЦ-10-6	4		
20.24.ПЛІ/РЧ-7-07					
Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ястреба				04.24
Перевірів	Воєвода				04.24
Н.контр.	Велещук				04.24
Закріплення опор у ґрунті					
Закріплення ЗГ1х2,53К-2			Стадія	Аркуш	Аркушів
			Р	-	1
ГІП Корсак			ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		