


Несуча здатність, М, закріплення одностоякової опори
в свердленому котловані глибиною 2,0 м, кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	41,49	32,66	26,68	-	-	-	-
	Середньої крупності	34,04	28,84	22,95	-	-	-	-
	Мілкий	32,66	26,58	19,22	14,12	-	-	-
	Пилуватий	29,62	24,42	17,75	13,34	-	-	-
Супіски	0<I _т <0,25	37,08	31,09	26,19	20,01	-	-	-
	0,25<I _т <0,75	29,62	23,64	20,01	15,59	12,55	-	-
Суглинки	0<I _т <0,25	47,48	37,08	31,09	25,21	22,26	17,75	-
	0,25<I _т <0,50	42,18	35,51	29,62	24,42	19,22	15,59	-
	0,50<I _т <0,75	-	-	20,01	16,97	13,34	11,08	9,71
Глини	0<I _т <0,25	-	-	58,56	44,43	37,08	29,62	24,42
	0,25<I _т <0,50	-	-	45,22	37,76	31,09	25,21	19,22
	0,50<I _т <0,75	-	-	25,21	22,26	17,75	15,59	11,87

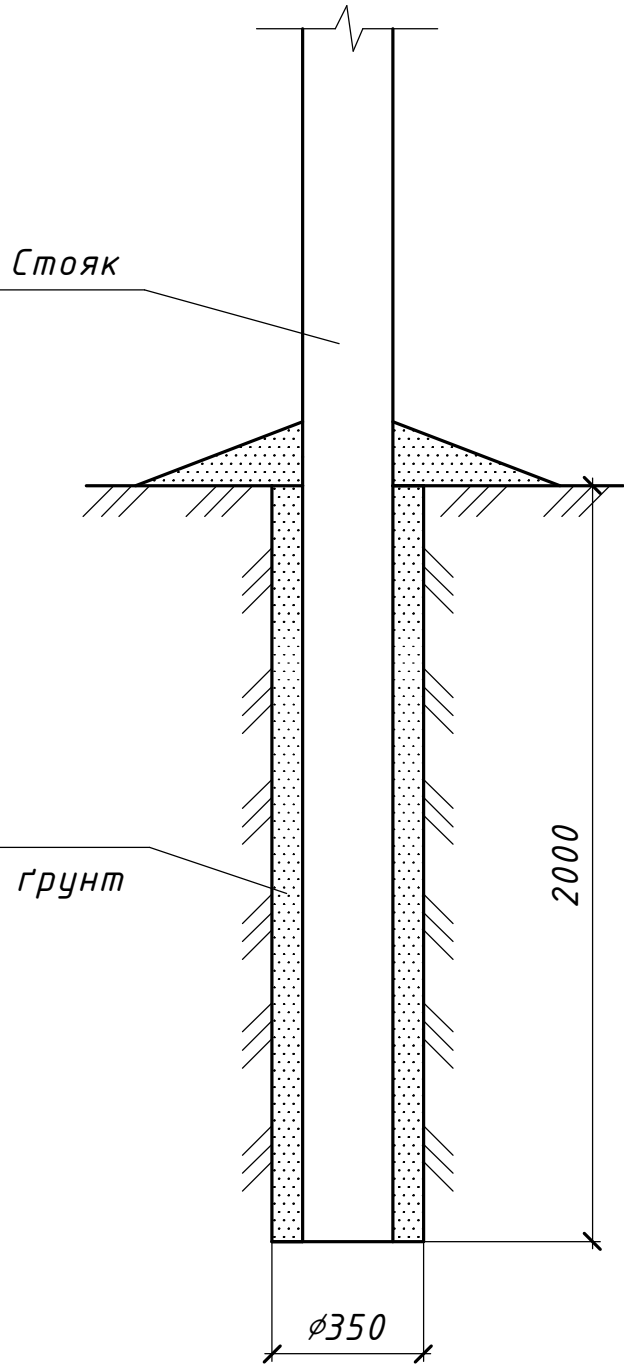

Об'єм виїнятого ґрунту - 0,2 м³
Об'єм засипки пазах - 0,1 м³

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.		

								20.24.ПЛІ/РЧ-7-01					
								Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами					
				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Закріплення опор у ґрунті	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Прив'язаний				Розробив	Ястреба				04.24		Р	-	1
				Перевірів	Воевода				04.24				
				Н.контр.	Велешук				04.24	Закріплення ЗГ1х2,0НГ-1		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024	
Інв. №				ГІП	Корсак				04.24				