
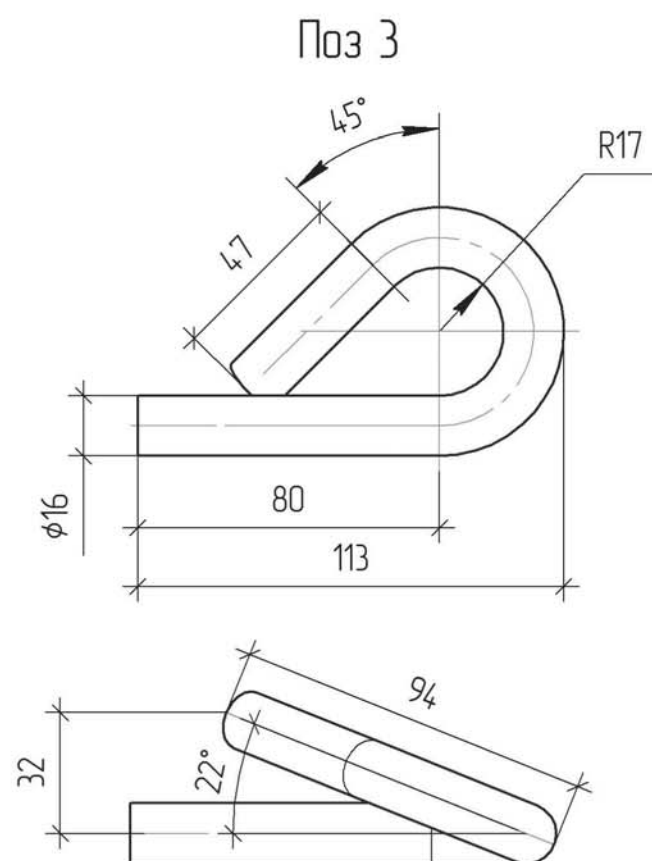
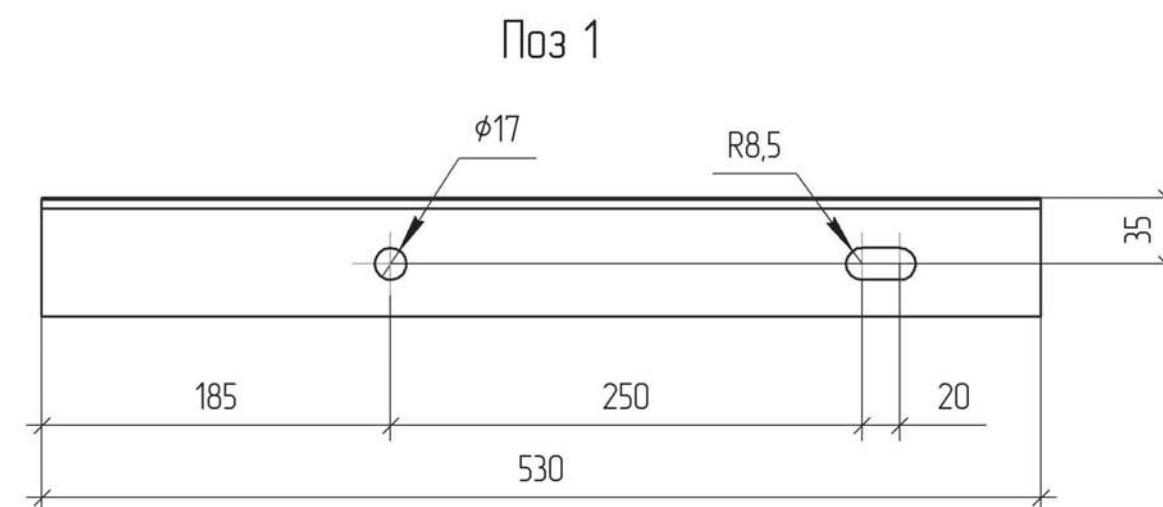


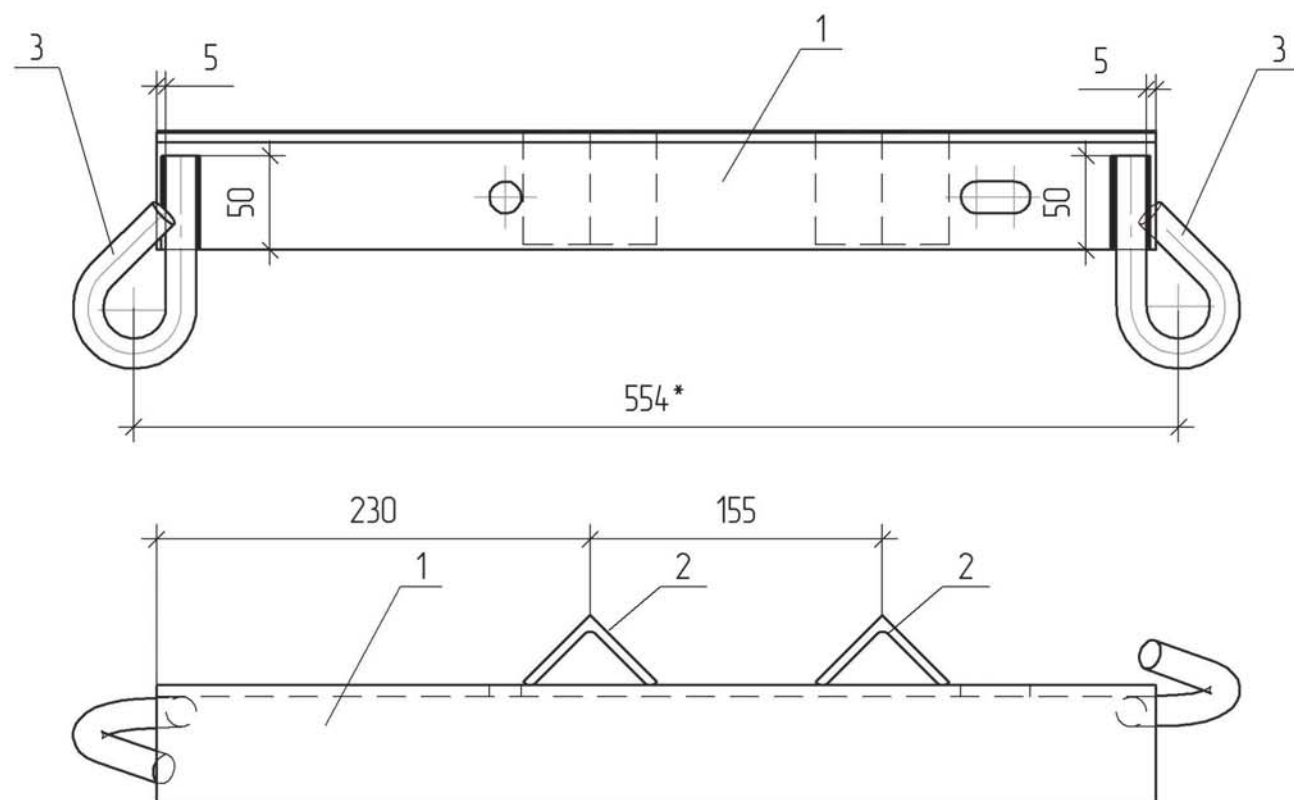

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 63x6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=530	1	3 кг
2		Куттик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=60	2	0.19 кг
3		Круг φ16 ГОСТ 7417-75* 45-В ГОСТ 1051-73* L=230	2	0.36 кг
1.14/6-08				
Зм.		Кільк.	Арк.	№ док.
ГІП		Журавльов	29.08	01.25
Н.контр.		Блінов	29.08	01.25
Перевір.		Меркотан	29.08	01.25
Розроб.		Іщук	29.08	01.25
Прив'язаний		Траверса ТН02		
Інв. №		Стадія		
		Р		
		Маса		
		4,09		
		Масштаб		
		1:4		
		Аркуш		
		Аркушів 1		
		НВП		
		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		

* Розміри для довідок.

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75.

Висота катета шва прийняти 6 мм.

Інв. №	аркуш.	Підпис і дата	Зам. інв. №