
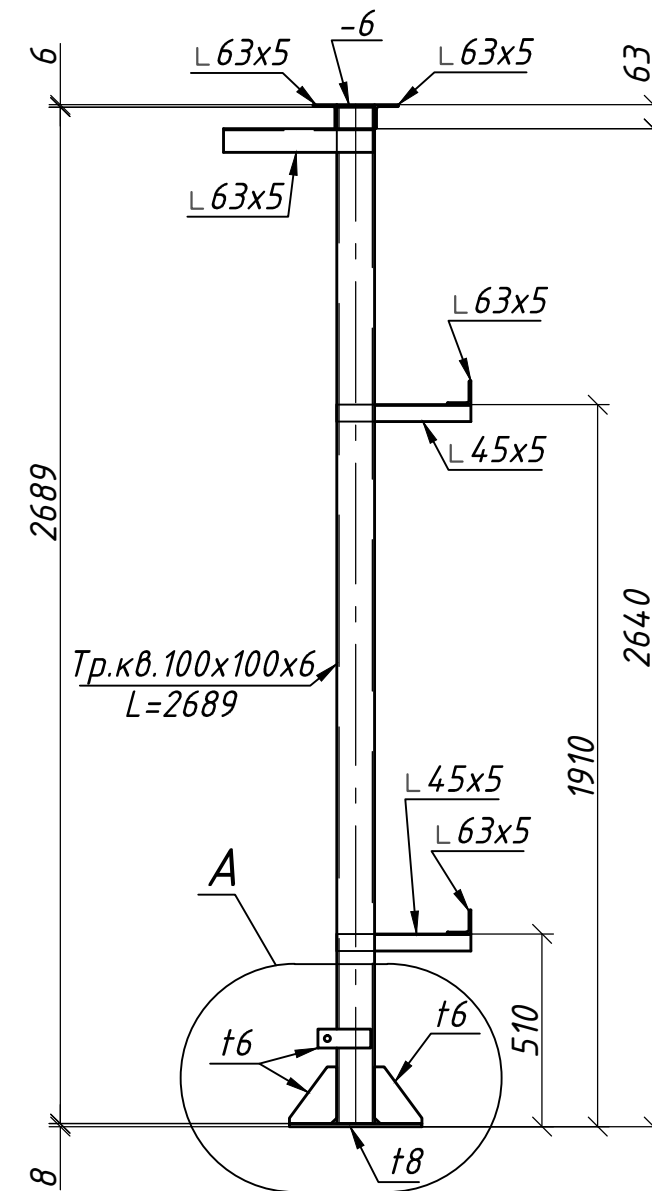


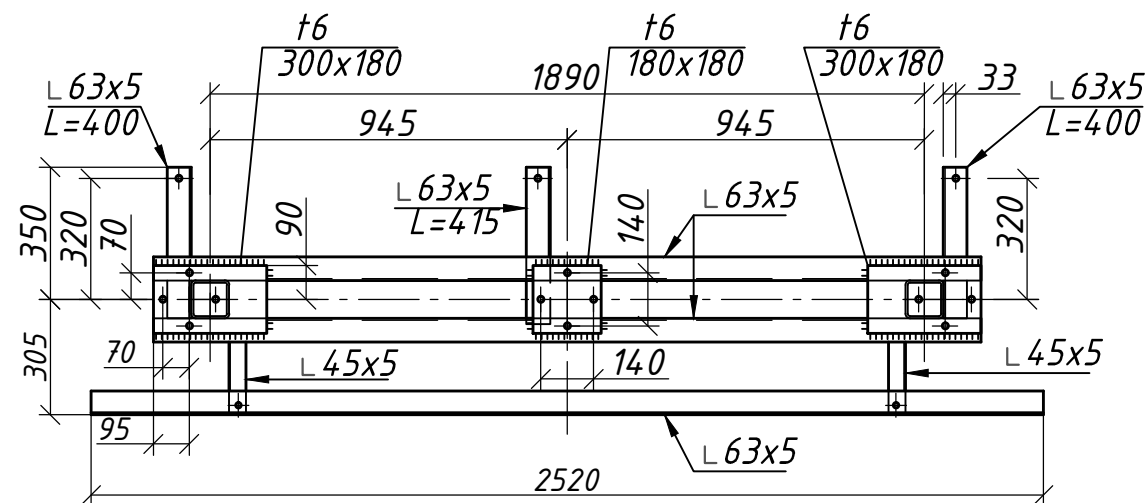


Прив 'язаний								
						2.19/1-КМ		
Інв. №						Реклоузер у складі ВРП-35 кВ		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата	Р		
Розробив	Скребунов							
Перевірів	Воєвода							
Н. контр.	Ковальчук							
						Аркуш 3.1		Аркушів 10
ГІП		Журавльов				Рама Рм 1		
						ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019		


Відомість елементів

Марка елементу	Переріз			Зусилля для кріплення			Найменування або марка матеріалу	Примітки
	ескіз	поз.	склад	A, кН	N, кН	M, кН*м		
РМ1			Тр.кв. □100х6	Конструктивно			С245 ДСТУ 8539:2015	
			Л 63х5					
			Л 45х5					
			-8					
			-6					


1 - 1 (М1:10)

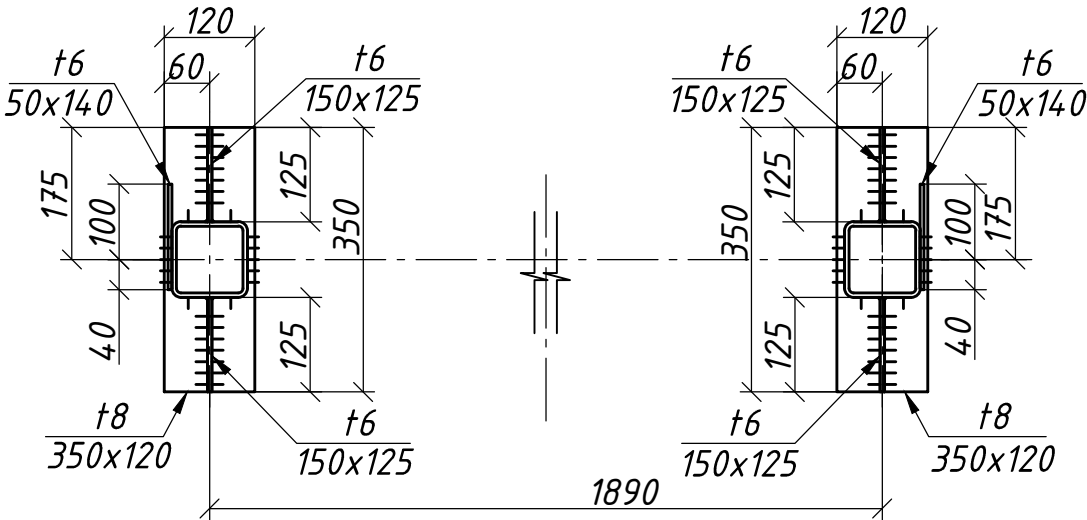

2 - 2 (М1:10)

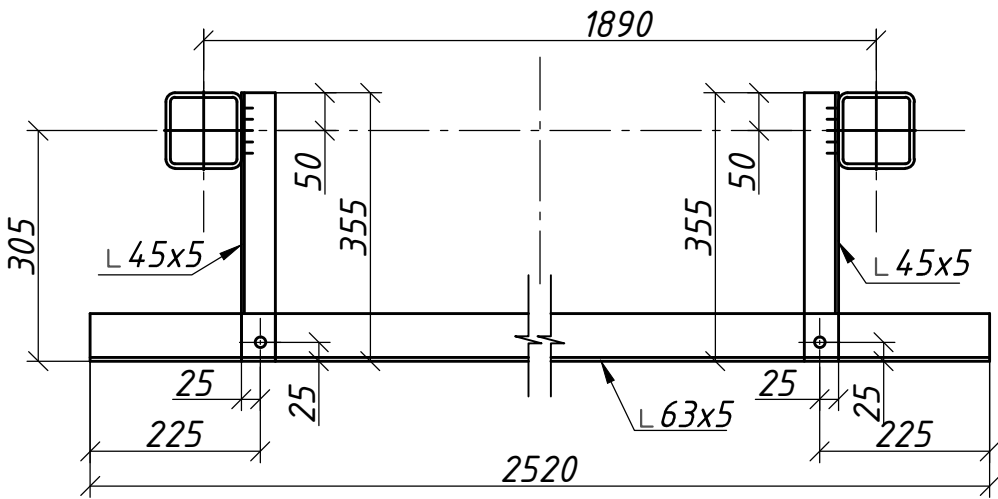

A (М1:10)

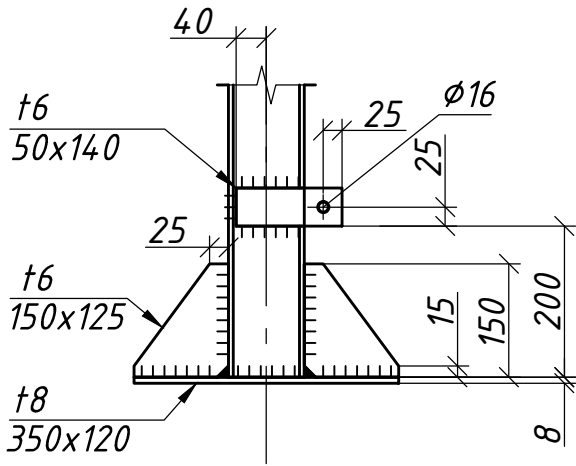

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

2.19/1-КМ

Арк.
3.2