
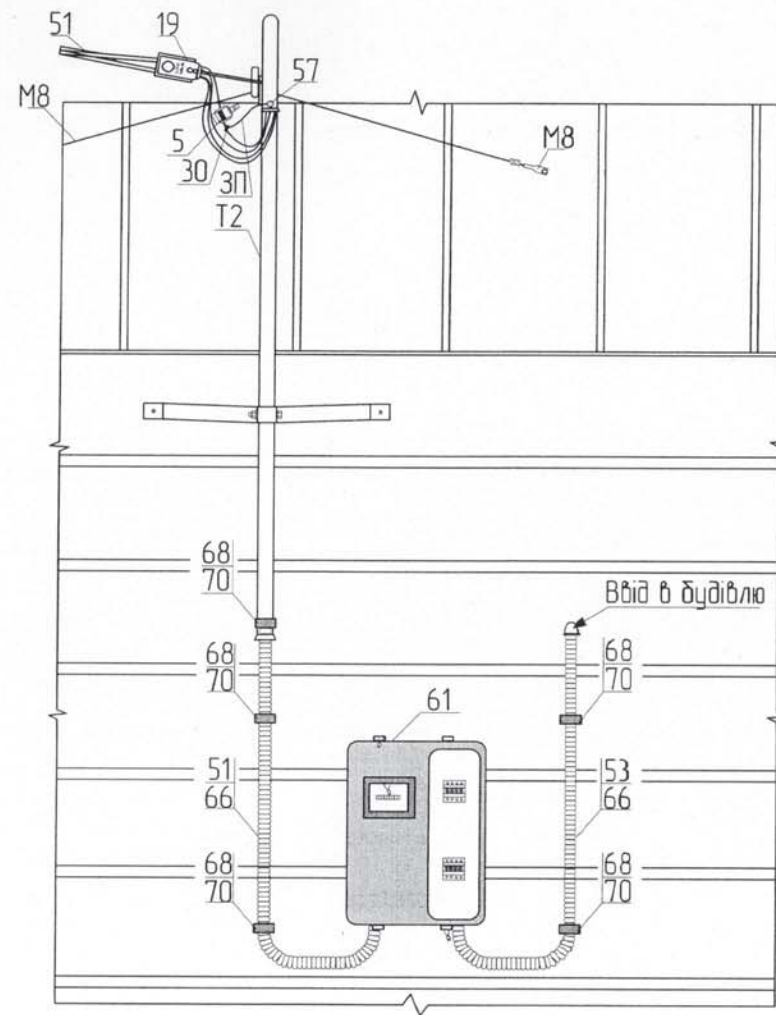


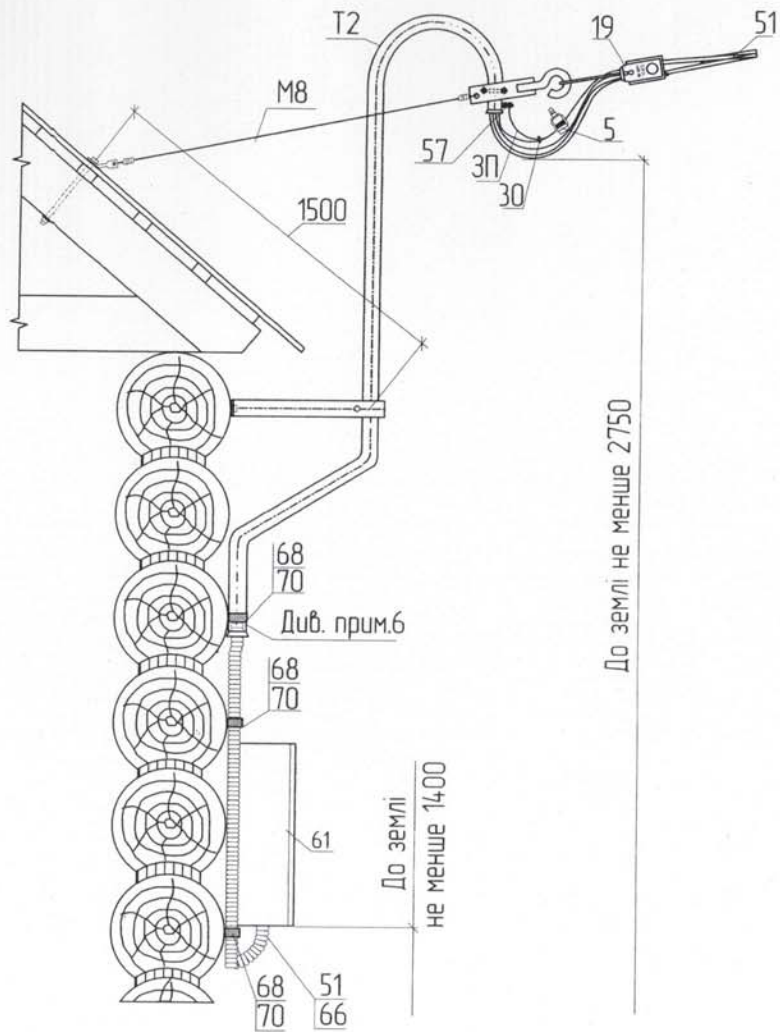

Інв. № ар.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний	Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	Г.І.П.				Янчук	
	Гол. спец.				Салун	
	Розробив				Примачок	
	Н.контр.				Салун	
Інв. №						

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

202.3н/4-24

Трифазний ввід в будівлю
з шафою обліку через
трубостояк (дерев'яні стіни)
ВБТДШ-Т

Стадія	Аркцш	Аркцшв
Р	1	2
ПрАТ „ПВНДКП „УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ“		

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од.кг	Примітка
Сталеві конструкції					
T2	202.ЗН/5-6	Трубоствоя Т2	1	11,11	4х16-25 мм²
M8	5.407-154.1 арк.64	Відтяжка тросова М8	2	1,21	
ЗП	ГОСТ 839-80	Пробір А16, м	0,3	0,045 на м.п.	
Лінійна арматура					
5	SICAME	Запискач для підторних заземлень PEN-проводника TND 151	1	0,10	16-70 мм²
19	SICAME	Запискач натяжний абонентський для трифазних відгалужень GUKd4	1	0,16	4х16-35 мм²
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	1	0,04	
51		Провід чотирижилльний ASXSN []	5		4х16-25 мм² Див.прим.4,9
53	ТУ У 313-00314534-018-2003	Кабель з мідними жилами ВВГнгз 4х[]	8		Див.прим.9
57	ГОСТ 9581-80*	Кабел'яний наконечник 16-8-5,4А	1	0,01	
61		Шафа обліку електроенергії зовнішнього встановлення трифазна ШОЕЗВЗ	1		Див.прим.8,11
66	ГОСТ 1144-80	Металорукав із сталевих нержавіючої стрижки цинковий прохід Ø32 мм	11		4х16-25 мм² Див.прим.9
68		Скоба монтажна металева CMM-32	20		4х16-25 мм² Див.прим.9
70		Шуруп 1x4x35	10	0,003	Див.прим.9
Zm.	Kil.	Arc.	N°dok.	Pidpis	Data

202.ЗН/4-24

Арк.
2