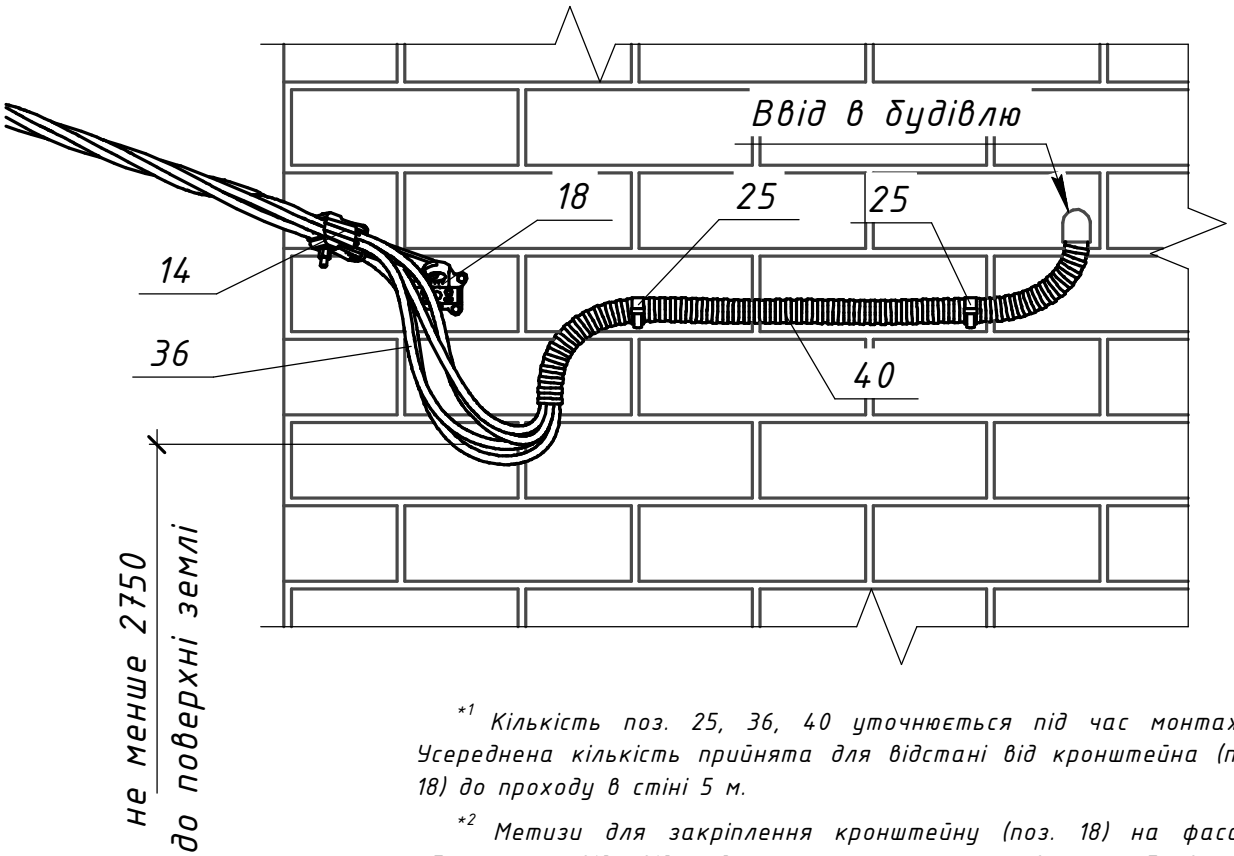

*1 Кількість поз. 25, 36, 40 уточнюється під час монтажу. Усереднена кількість прийнята для відстані від кронштейна (поз. 18) до проходу в стіні 5 м.

*2 Метизи для закріплення кронштейну (поз. 18) на фасаді обираються відповідно до типу та конструктивних особливостей фасаду.

*3 При прокладанні СІП по стіні будівлі мають бути витримані такі відстані:

при горизонтальному прокладанні:
- над вікном (дверима) 0,3 м;
- під вікном (балконом) 0,5 м;

при вертикальному прокладанні:
- до вікна 0,5 м;
- до балкону 1,0 м.

Погоджено:

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Лінійна арматура:			
14	GUKd 4(р) (SICAME)	Затискач натяжний для відгалужень	1	0,16	4х16-35 мм²
18 *2	PA 89 (SICAME)	Кронштейн для кріплення відгалужень	1	0,045	
		Обладнання та матеріали:			
25 *1	CH8 C32 (SICAME)	Фасадний кронштейн	5	0,065	
36 *1		Провід чотирижильний ASXSn___	5	☐	м.п.
40 *1		Труба гофрована стійка до УФ ⌀32 мм	5	☐	м.п.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Ястреба			04.24
Перевірив		Воєвода			04.24
Н.контр.		Велещук			04.24
ГІП		Корсак			04.24

20.24.ПЛІ/5-34

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами

Абонентські відгалуження ліній ПЛІ 0,4 кВ

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	-	1

Трифазний ввід в будівлю ВБ-3ф-1п-1

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2024