

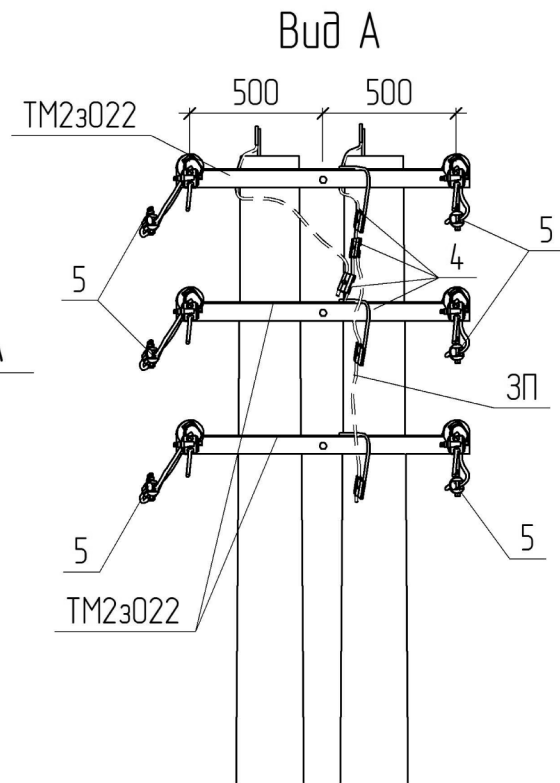
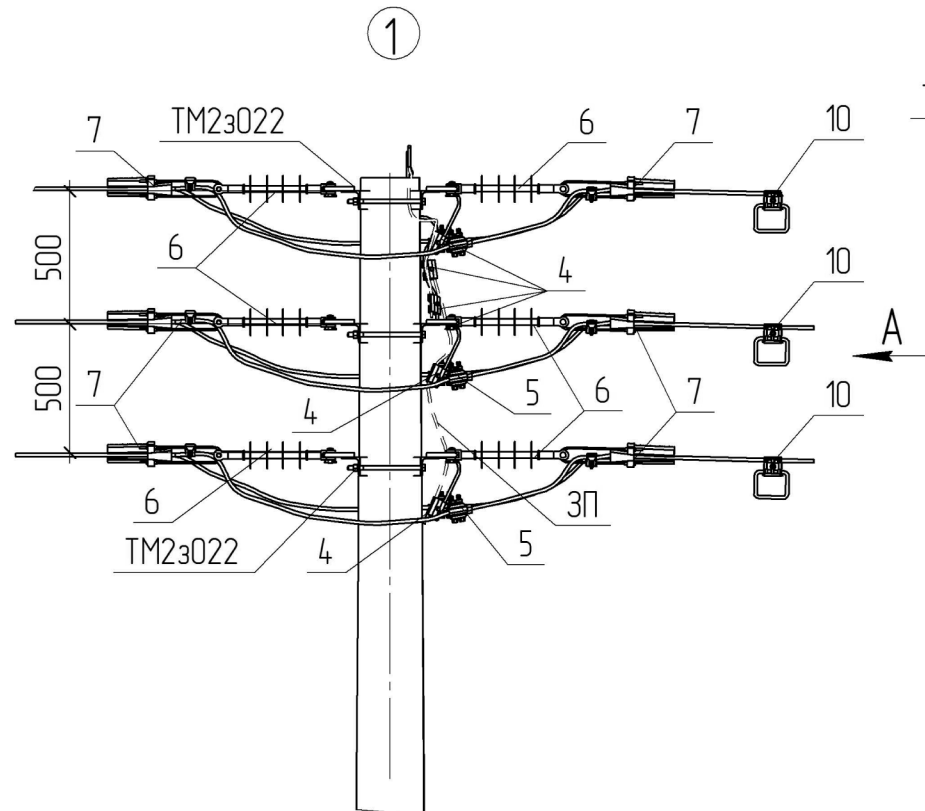
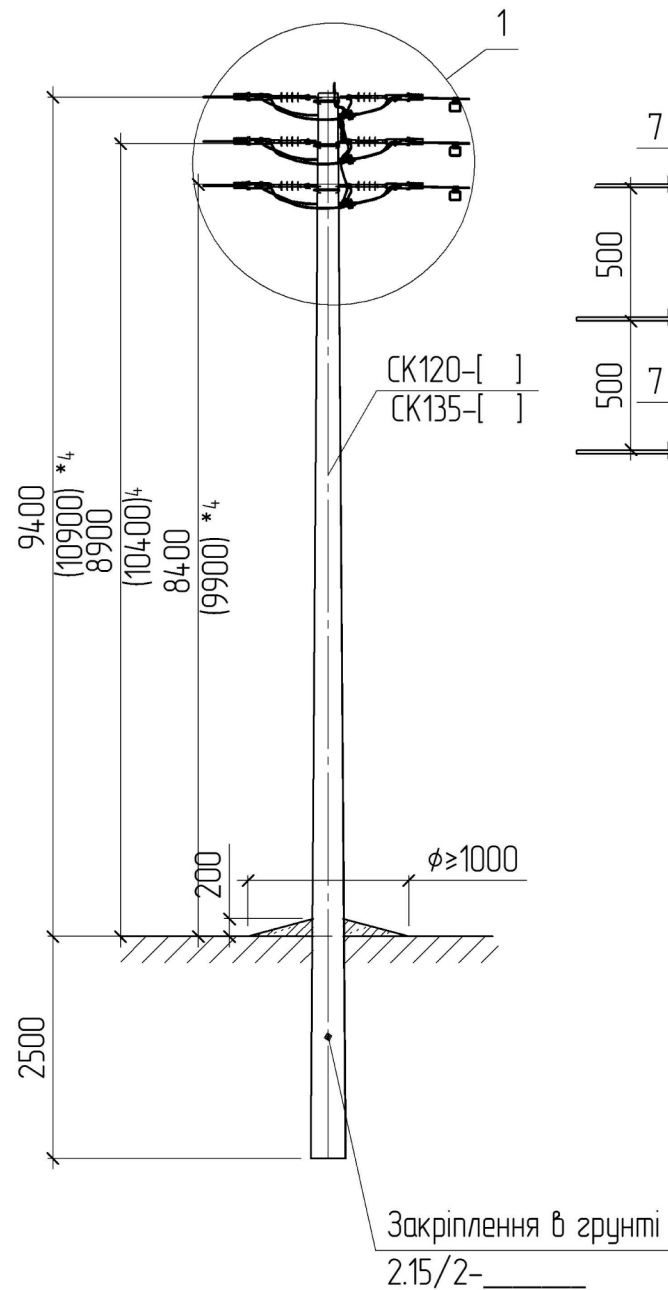


Схема встановлення анкерної опори





Схема встановлення кінцевої опори

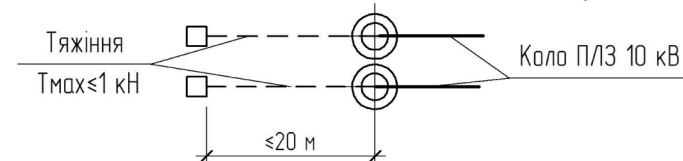

- *1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)
 *4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135-[]
 *6 Опція Р означає, що натяжний затискач має антірекінгову систему.
 Р додається до найменування затискача, якщо проєктована лінія знаходиться в 3-5 районі за ступенем забруднення атмосфери СЗ

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					Журавльов	1.05
Н.контр.					Блінов	3.02
Перевір.					Меркотан	2.03
Розроб.					Іщук	14.03
Інв. №						

2.15/3-04

Анкерна опора
 А10-2з(2хСК120-[])-1
 А10-2з(2хСК135-[])-1
 Кінцева опора
 К10-2з(2хСК120-[])-1
 К10-2з(2хСК135-[])-1

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

