
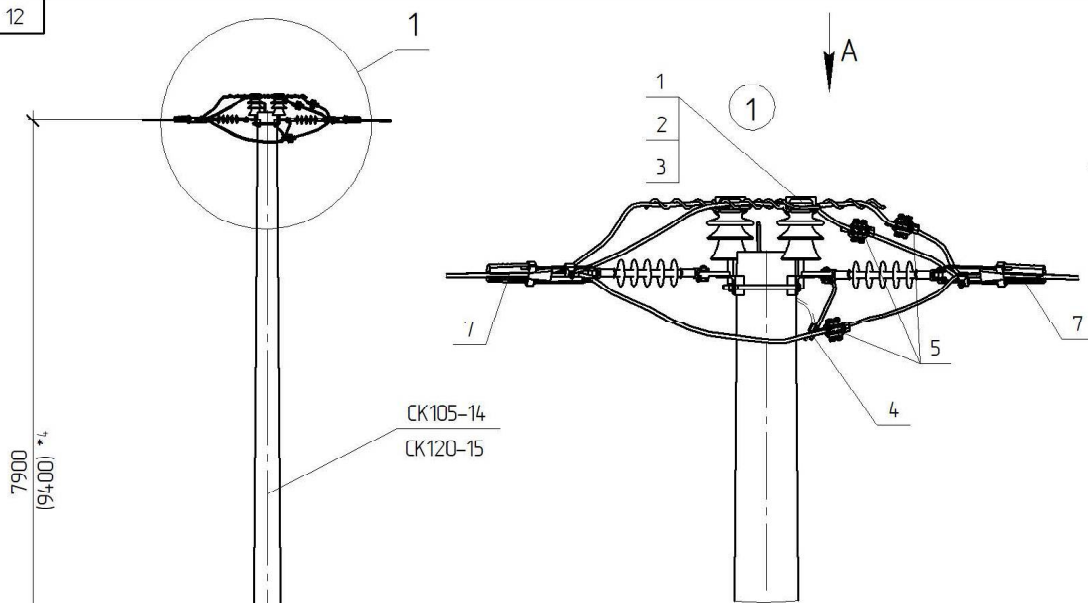


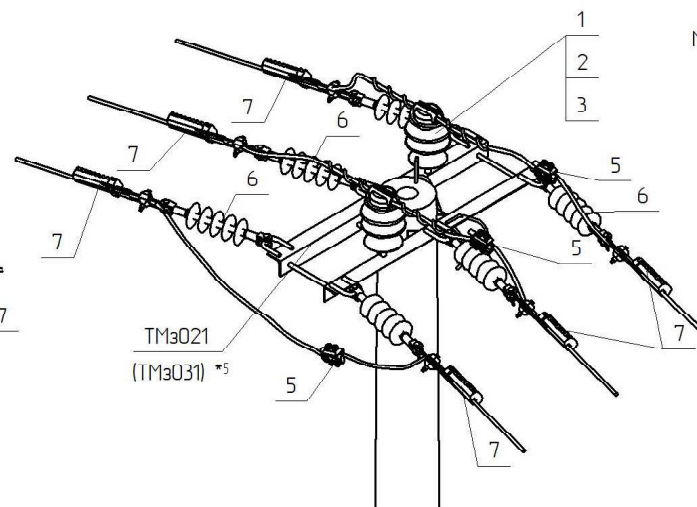

Вид А

Максимальний кут повороту α , °

Тип стояка	СК105-14	СК120-15
Мікст-мальне тяжіння T_{max} , кН	Кут повороту α , град.	
2	90	90
4	55	45
6	35	30
8	25	20


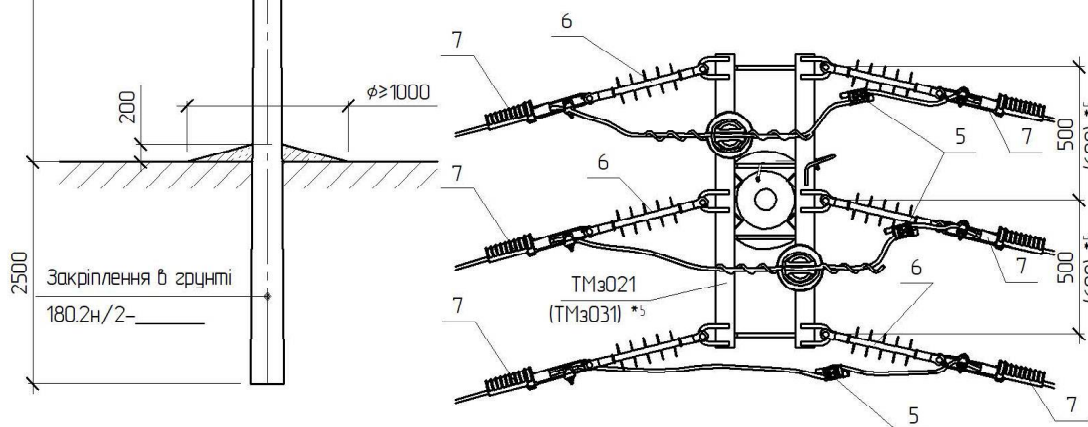


Схема встановлення опори

Магістраль П/З



Поз	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кз	Примітки
Залізобетонні елементи:					
СК105-14	ТУ.У.В.2.6.02.4.95.43-35-95	Стояк СК105-14	1	1580	
СК120-15	ТУ.У.В.2.6.02.4.95.43-35-95	Стояк СК120-15		1800	
Сталеві конструкції:					
ТМЗ021	180.2н./5-16	Траверса ТМЗ021	1	19,03	0°≤α≤55°
ТМЗ031 *5	180.2н./5-19	Траверса ТМЗ031		21,16	55°≤α≤90°
	Всього на опору, кг			21,16	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	2	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	2	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	2	0,18	50-70 м²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 м²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	1	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 м²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	6	0,54	50-70 м²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 м²
Додаткове обладнання					
-	180.2н/4-01	Захисний апарат П/З ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н/4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н/3-09

1	-	Зам.	10-1		02.19
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			

Анкерна підвешена опора
 АП10-1(1хСК105-14)-1
 АП10-1(1хСК120-15)-1

Стояк	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2н/6

*4 Значення ц діючих наведених для опори зі стояком СК120-[]

*5 Для кутів відхилення магістралі більших за 55° використовувати траверсу ТМЗ031.

Прив'язаний					
Інв. №					

Інв. № озв.	Підпис і дата	Зам. інв. №
-------------	---------------	-------------