
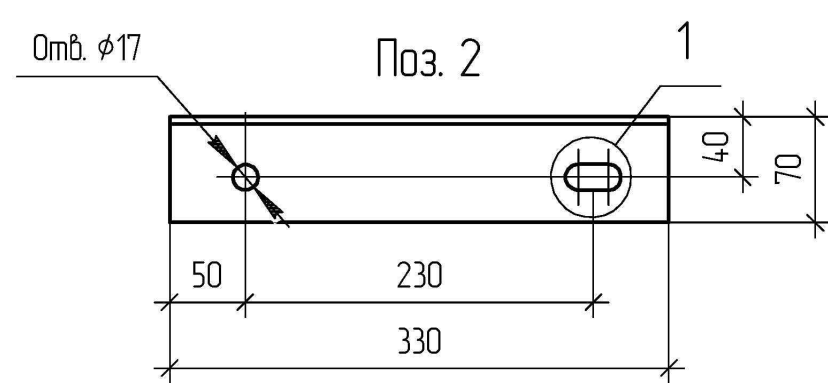
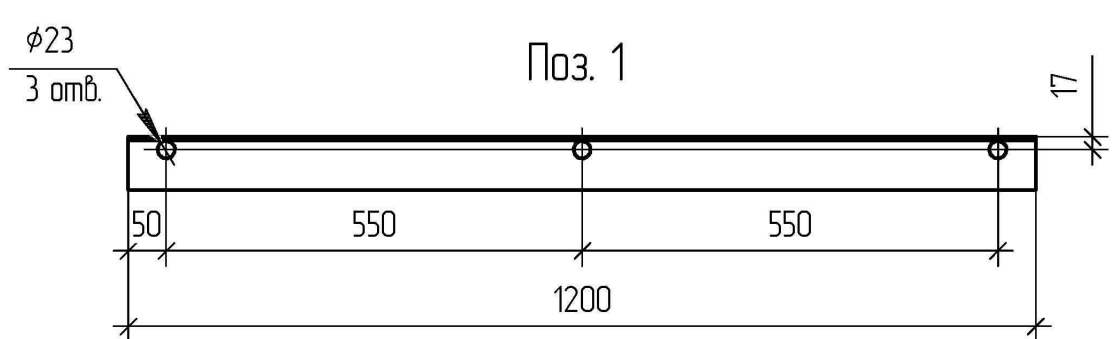
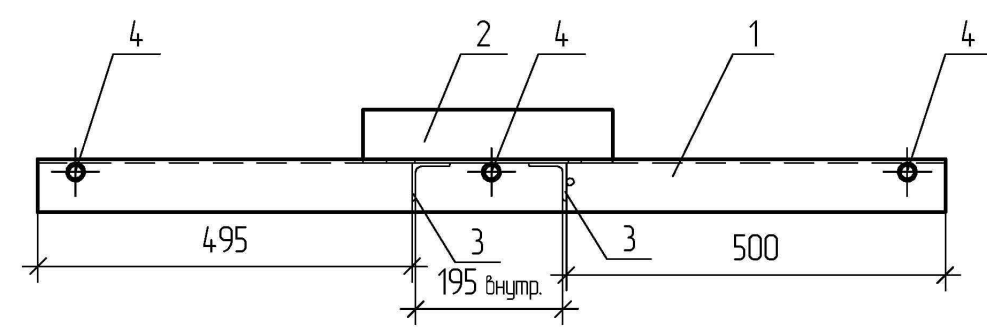
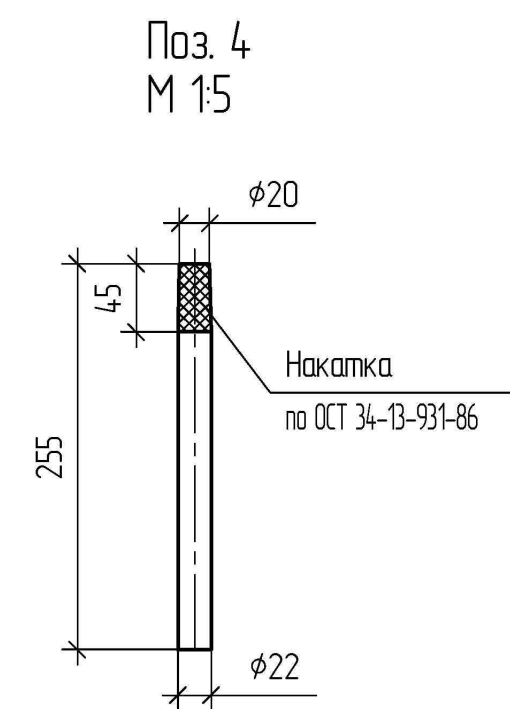
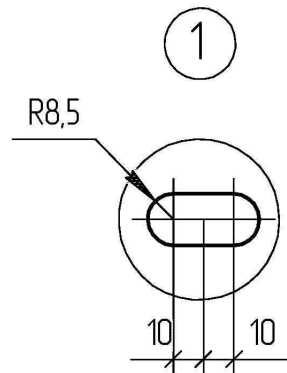
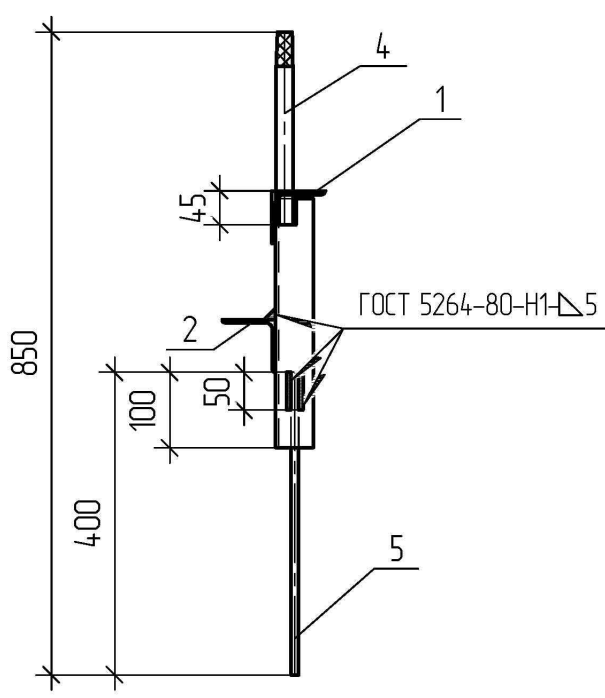


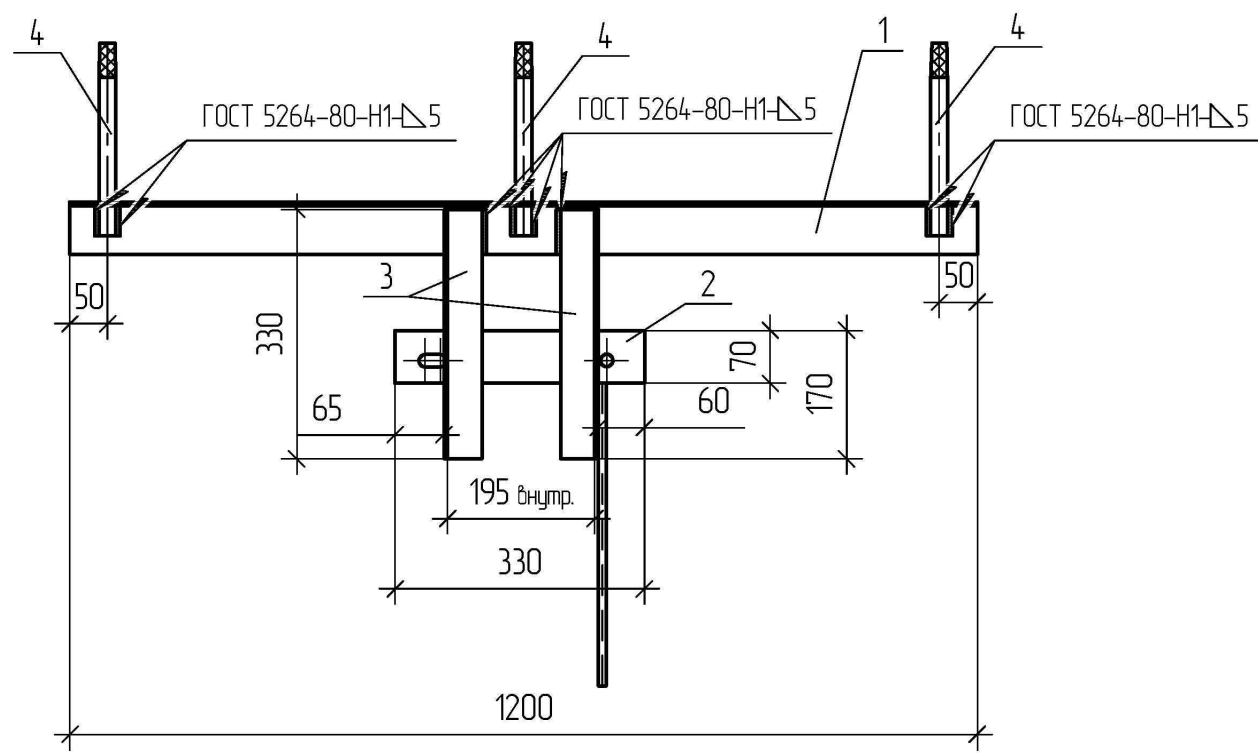

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1200	1	6.42 кг
2		Куттик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=330	1	1.57 кг
3		Куттик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=330	2	1.24 кг
4		Круг 22 ГОСТ 2590-88 L=255	3	0.75 кг
5		Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг

						180.2Н/5-13			
1	-	Зам.	10-1		02.19	Траверса ТМз11	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	10,51	1:10
ГІП		Власюк					Аркуш	Аркушів	1
Н.контр.		Галюк							
Перевір.		Борисенко				ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ			
Розроб.		Бовенко							

Прив'язаний				ГП	Власюк		
				Н.контр.	Галюк		
				Перевір.	Борисенко		
				Розроб.	Бовенко		
Інв. №							

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.