




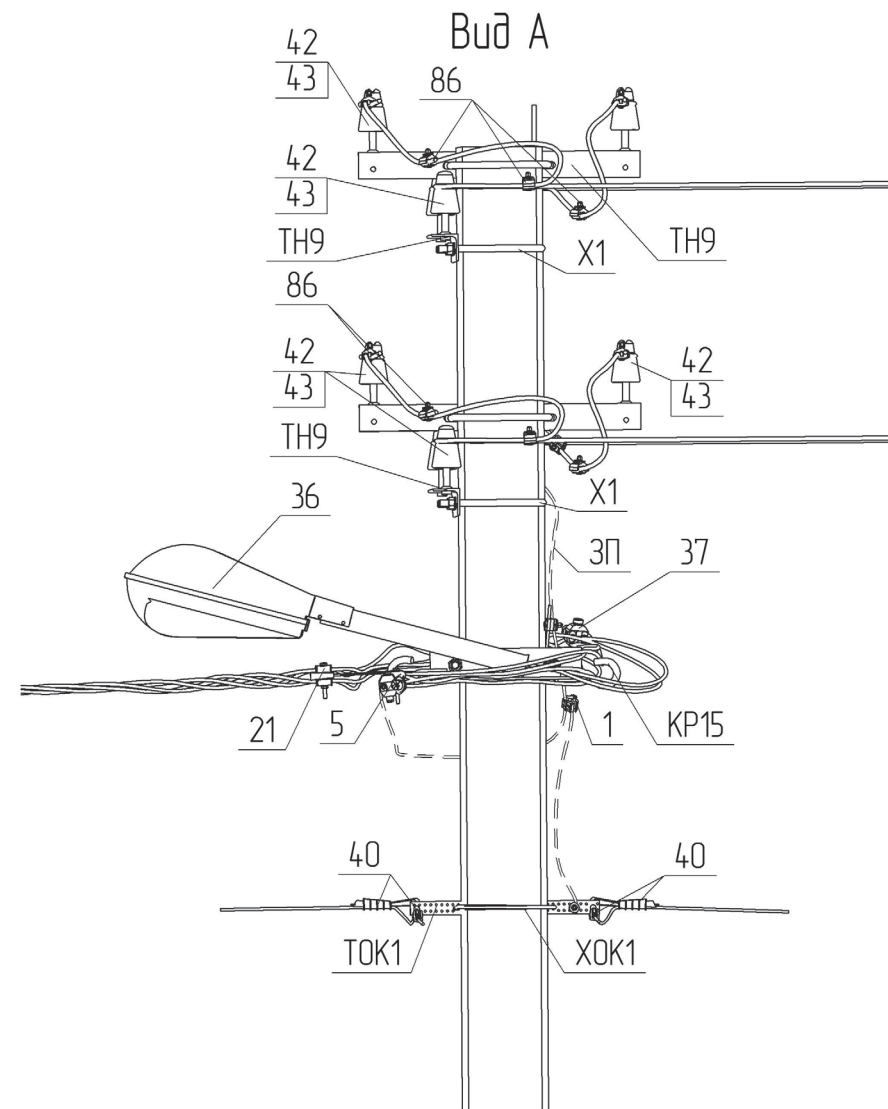


Схема встановлення опори

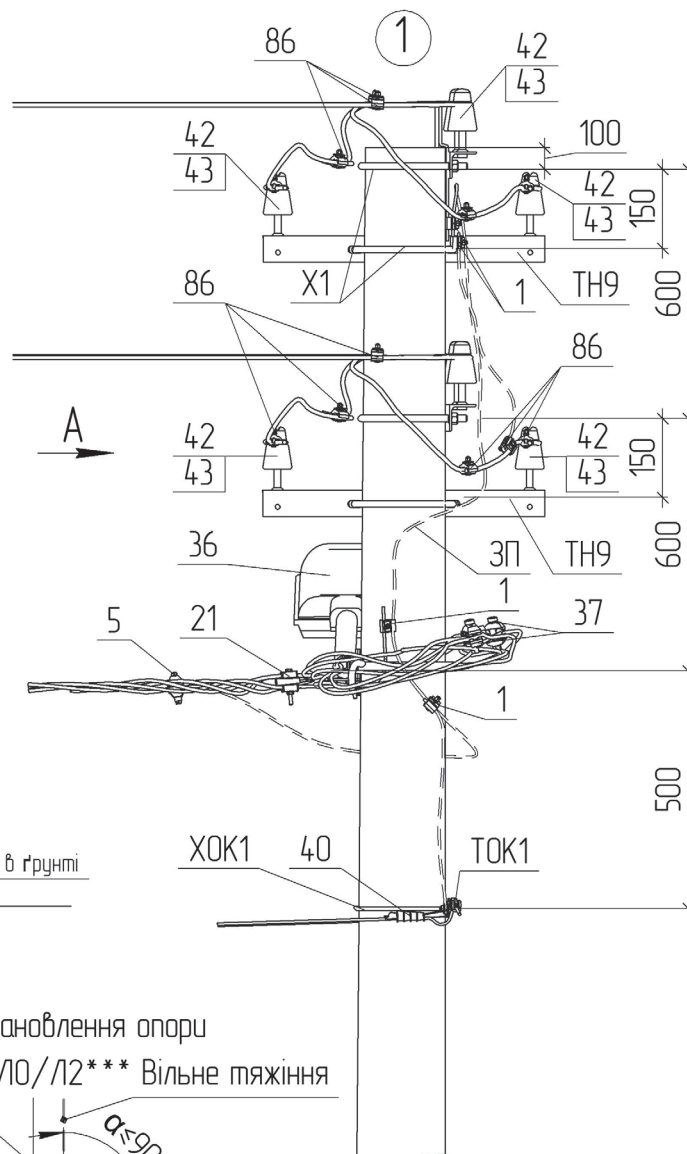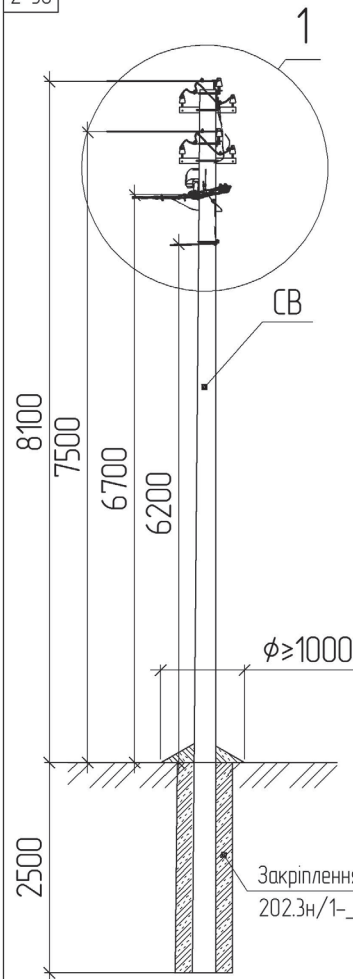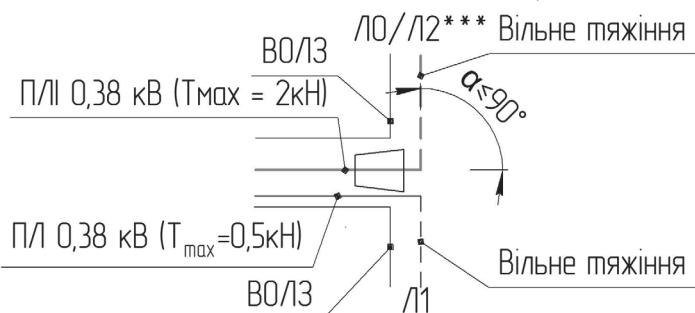

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1
 *** При проектуванні можливе підвищення кола П/Л 0,38 кВ замість кола ЛО

1.17/2-26

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГІП	Журавльов			20.02
Н.контр.	Блінов			08.02
Перевір.	Меркотан			09.02
Розроб.	Іщук			08.02

Відгалужувальна кінцева опора

ВК1н(1хСВ105-5)-1+/ЛО.ВК(П/Л.КА1)+ВО/ЛЗ.А2

Стадія	Аркцш	Аркцшд
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

