
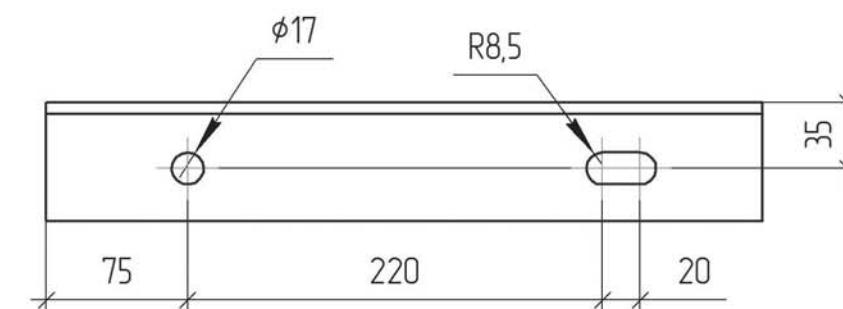
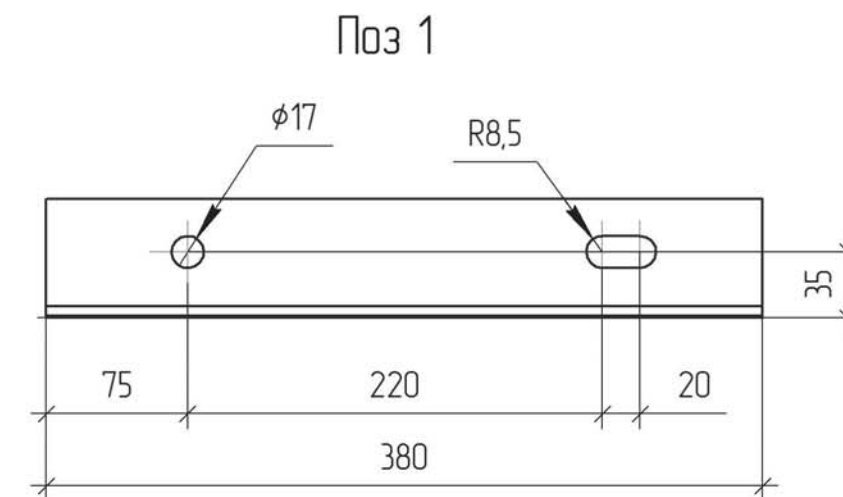
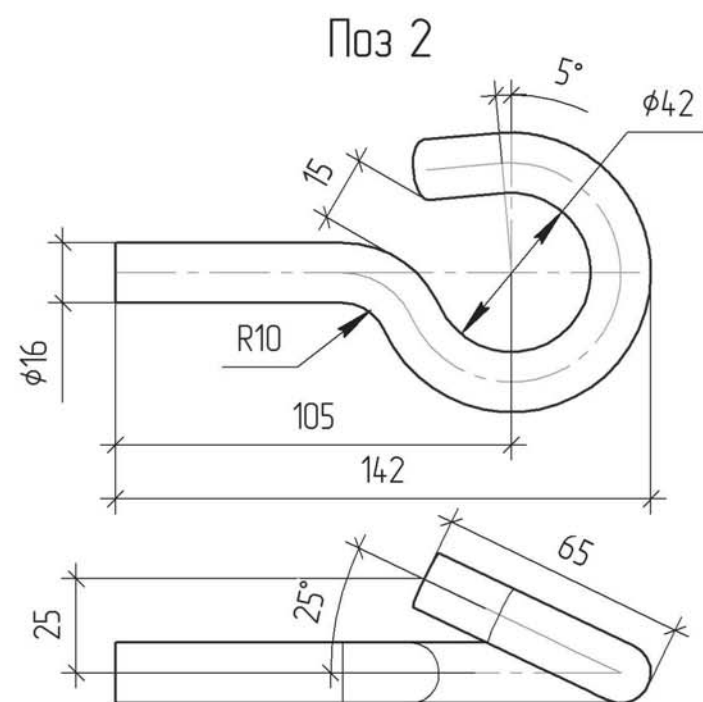
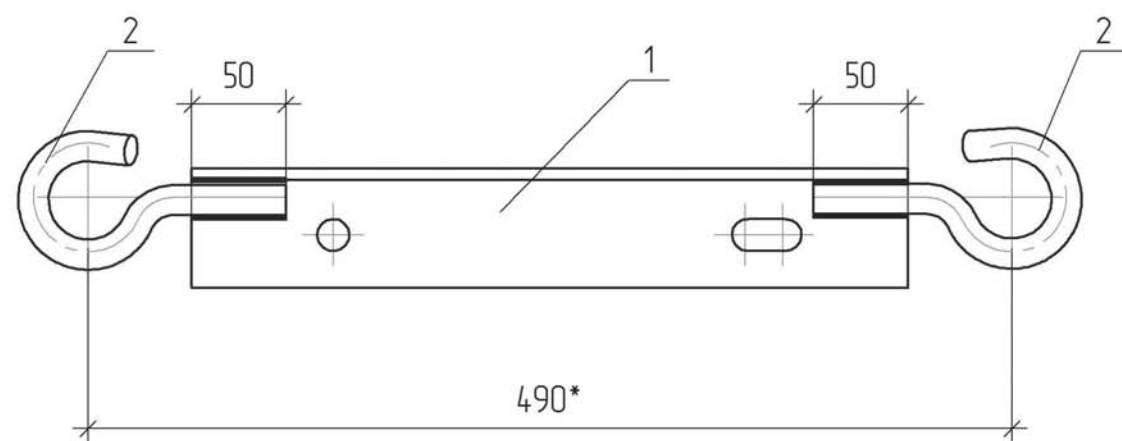


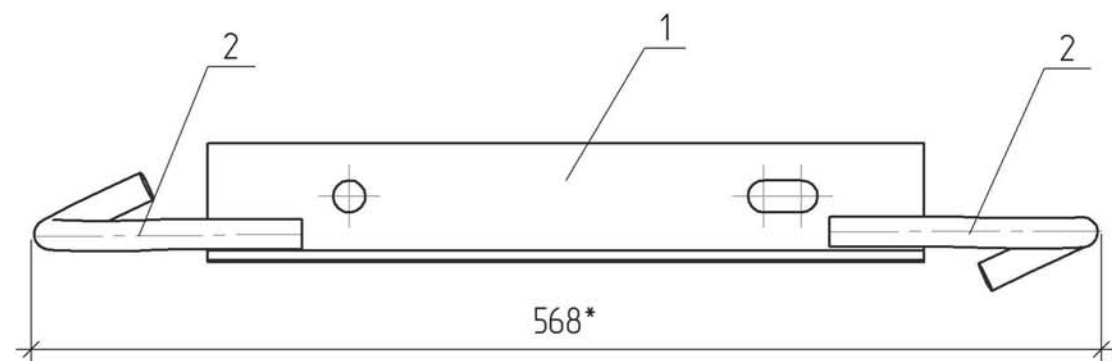

Поз 2

Поз 1

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Кутник 63x6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=380	1	2.1 кг
2		Круг 16 ГОСТ 7417-75* 45-В ГОСТ 1051-73* L=240	2	0.37 кг

1.14/6-05

Траверса ТН1

Стадія	Маса	Масштаб
Р	2,85	1:4
Аркуш	Аркушів 1	
НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		

Прив'язаний

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП				Журавльов	01.03
Н.контр.				Блінов	01.03
Перевір.				Меркотан	29.02
Розроб.				Іщук	27.02

* Розміри для довідок.

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75.

Висота катета шва прийняти 6 мм.

Інв. №	аркуш.
Підпис і дата	Зам. інв. №