





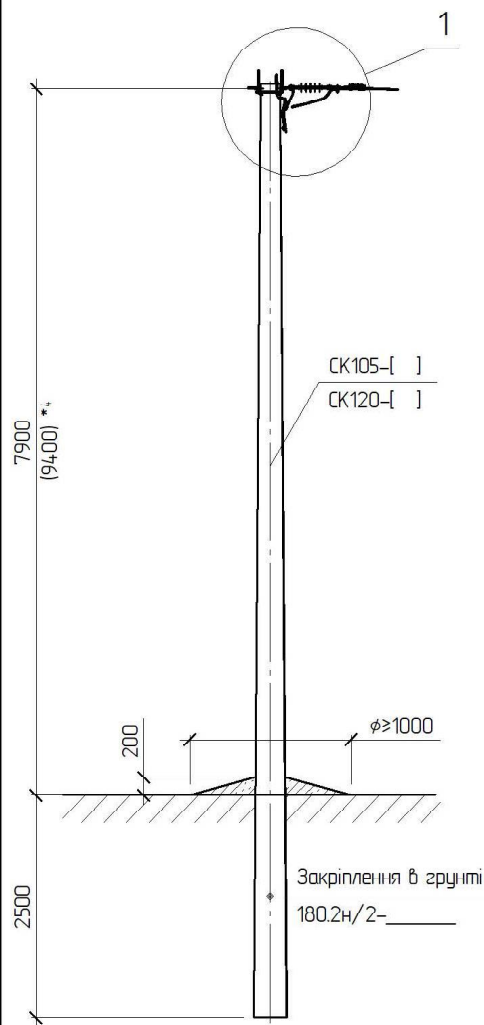


Схема встановлення опори

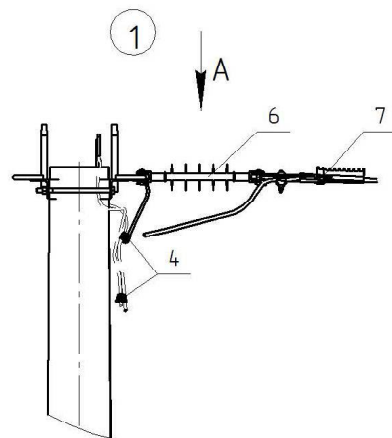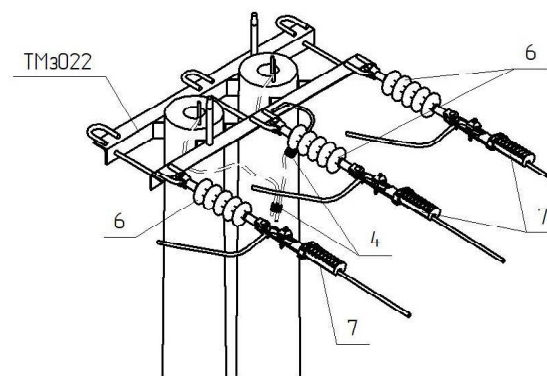

Вид А

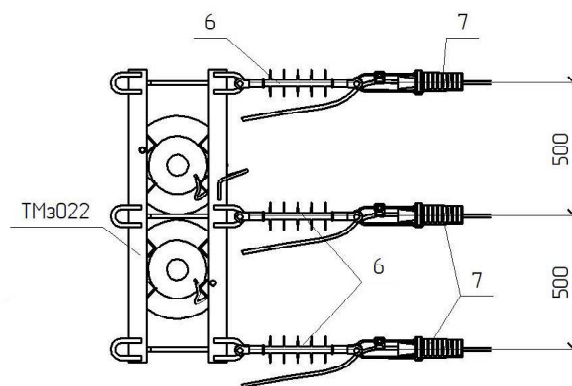

Тип стаяка в залежності
від тяжіння T_{max}

Макси- мальне тяжіння T_{max} , кН	Марка стаяка	
2	СК105-5	СК120-6
4	СК105-10	СК120-10
6	СК105-12	СК120-12
8	СК105-14	СК120-15

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-[]	ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95	Стойак СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95	Стойак СК120-[]		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз022	180.2н./5-17	Траверса ТМз022	1	20,05	
	Всього на опорі, кз			20,05	
		Лінійна арматура:			
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	3	0,055	
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	3	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 P	3	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120 P		0,82	95-120 мм²
	Додаткове обладнання				
-	180.2н/4-01	Захисний апарат П/ЛЗ ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н/4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н/3-11

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГІП			Власюк		
	Н.контр.			Галюк		
	Перевір.			Борисенко		
	Розроб.			Скворцова		
Інв. №						

Кінцева опора
К10-1(2xСК105-[])-1
К10-1(2xСК120-[])-1

Стойка	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2н/6

*2 Значення у дужках наведені для опори зі стаяком СК120-[]

Інв. № озв. Підпис і дата Зам. інв. №