




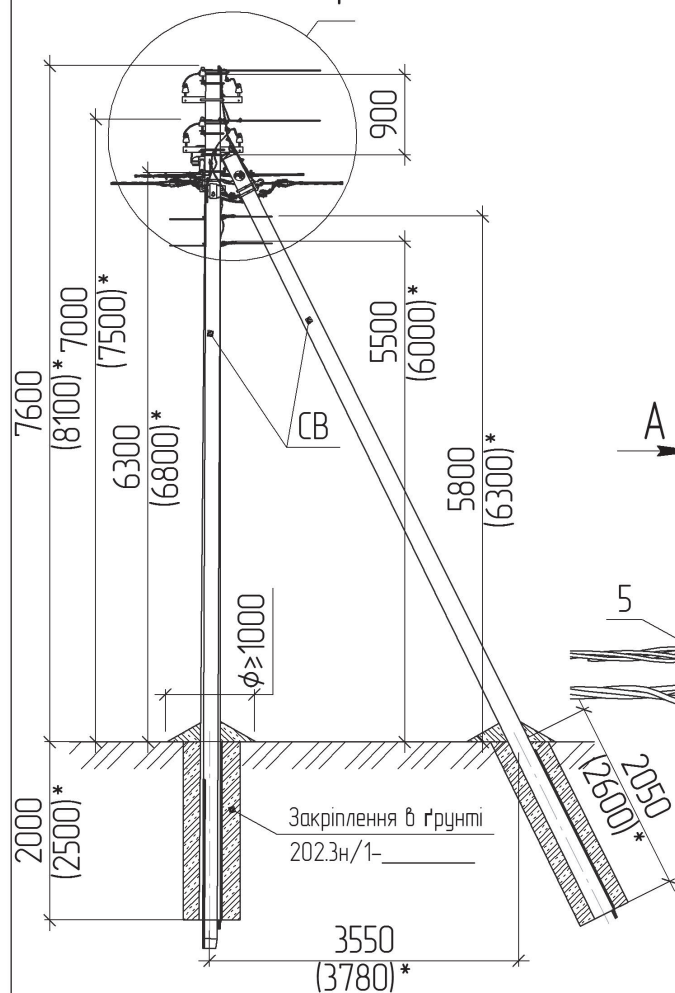


Схема встановлення опори

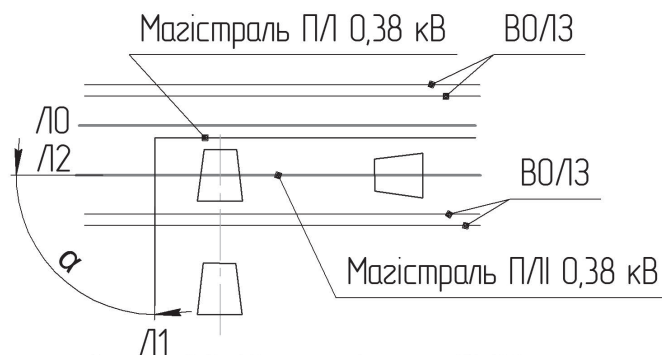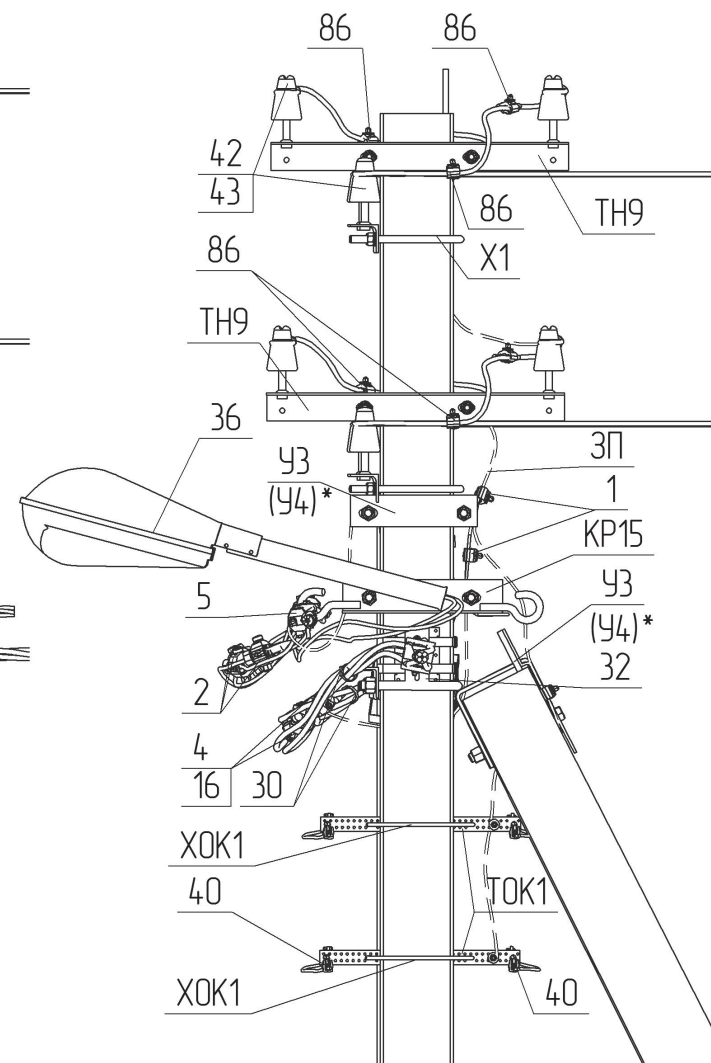

* Значення ц дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

** Тип арматури залежить від перерізу, будір арматури див. в розділі 1.17/1

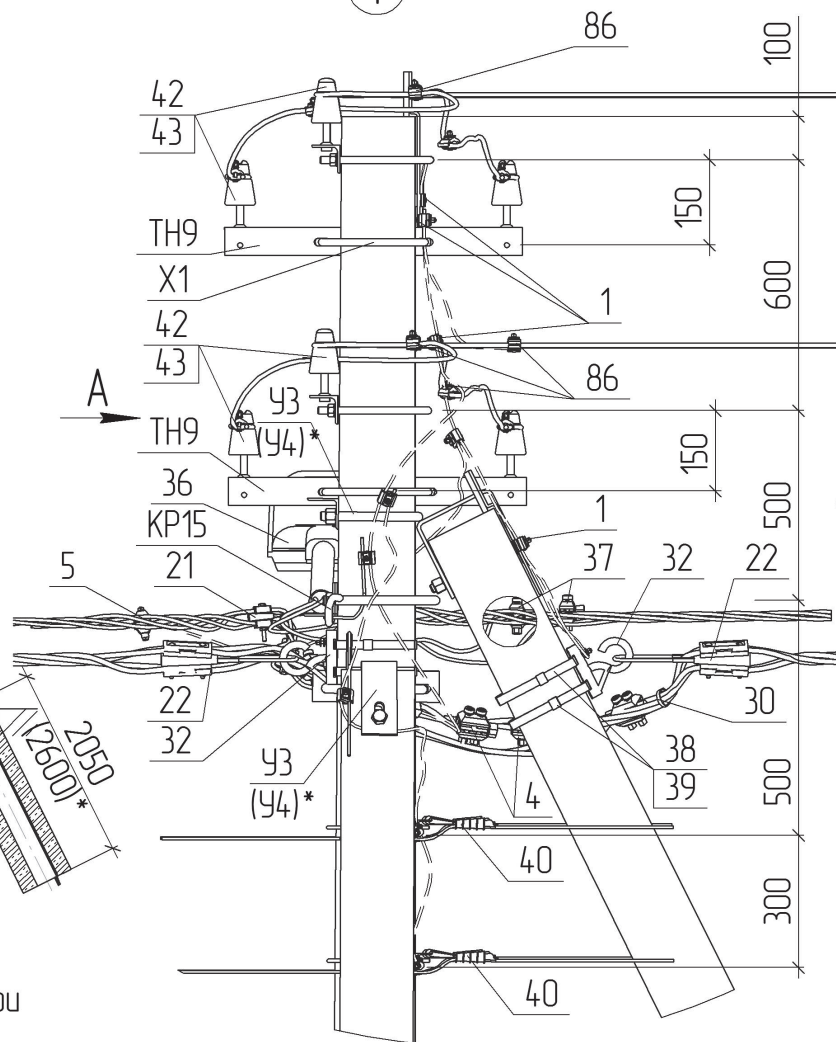

Інв. № ориз.	Підпис і дата	Зам. інв. №
--------------	---------------	-------------

							1.17/2-22			
Прив'язаний		Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата	Відгалужувальна кінцева опора ВК1н(3хСВ95-2)-3+П/І.А1+/ІО.А+В0/І3.А4 ВК1н(3хСВ105-3,6)-3+П/І.А1+/ІО.А+В0/І3.А4	Стадія	Аркцш	Аркцшів
		ГП		Журабльов		10.02		РП	1	2
		Н.контр.		Блінов		08.02				
		Перевір.		Меркотан		09.02				
		Розроб.		Іщук		08.02				
Інв. №									НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛОГА“	

