
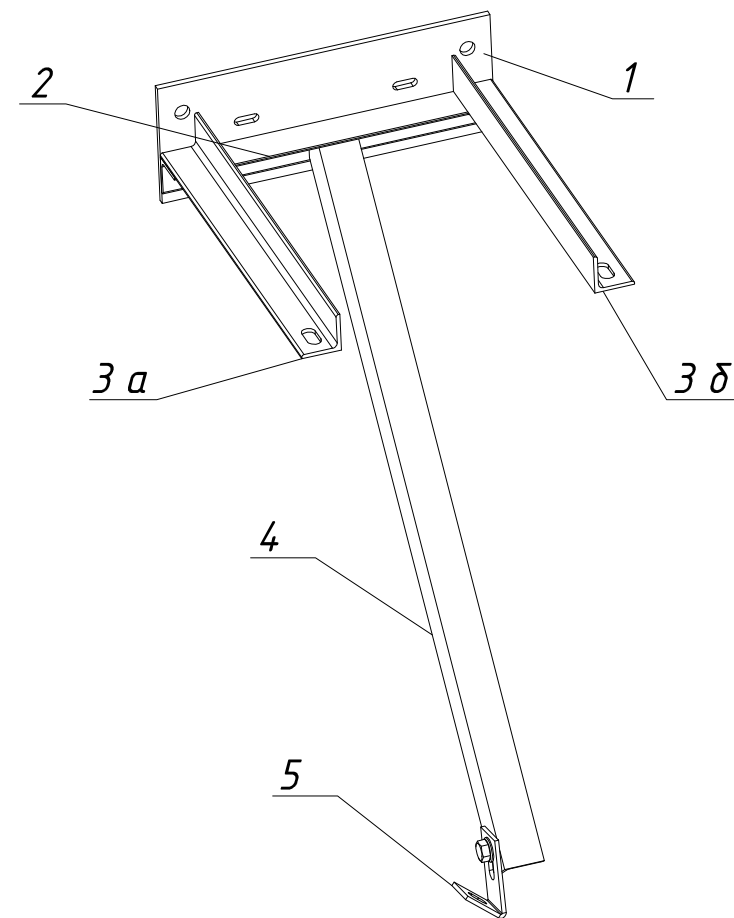
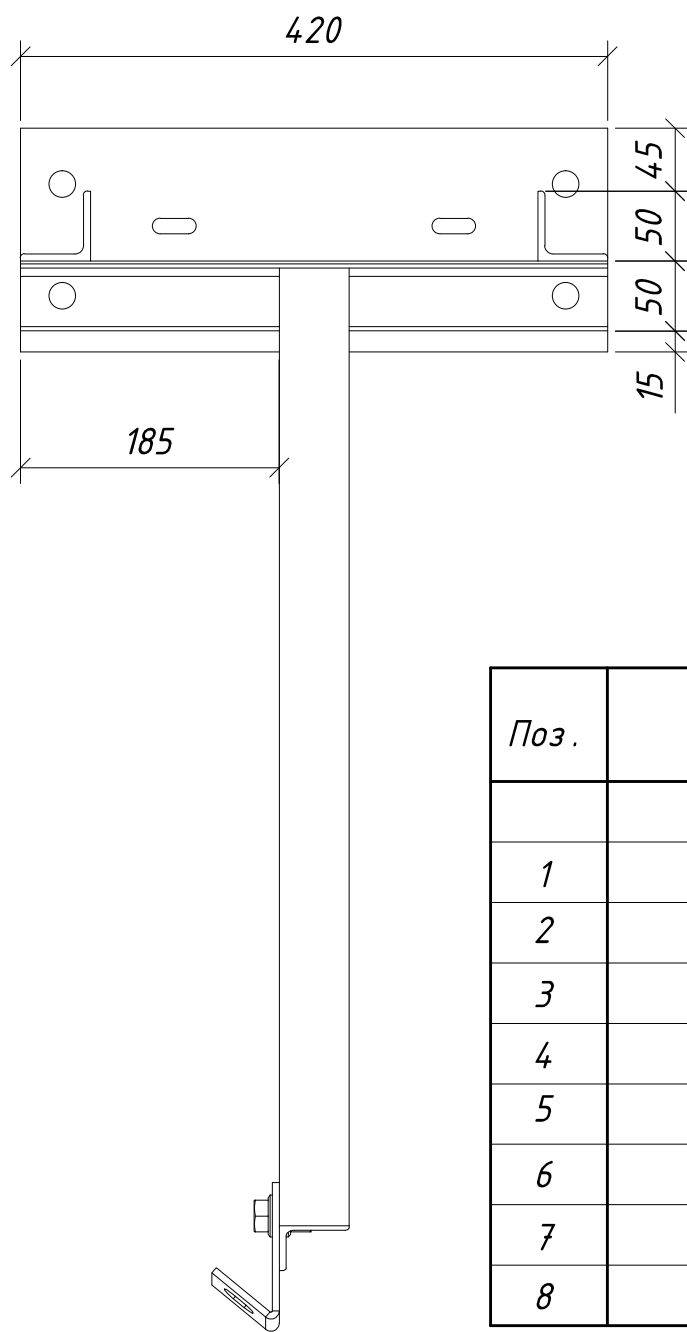







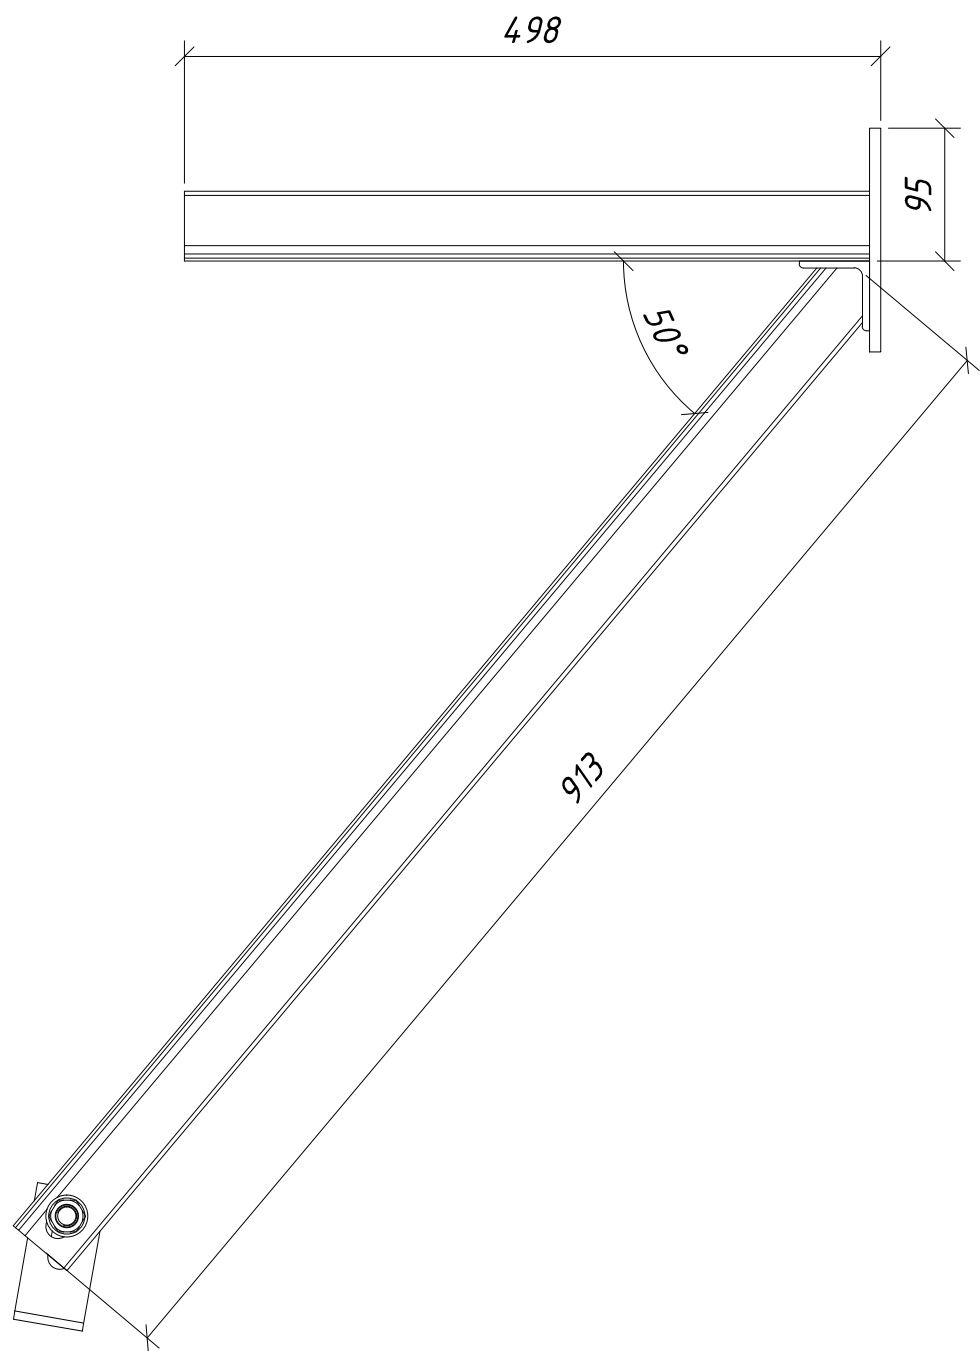


Поз .	Позначення	Найменування	Кільк .	Маса од . кг	Примітка
Деталі					
1		Штаба 160 x 8 ДСТУ 4747:2007 С 245 ДСТУ 8539:2015 L=420	1	4,22	
2		Кутик 50 x 5 ДСТУ 2251:2018 С 245 ДСТУ 8539:2015 L=420	1	1,58	
3		Кутик 50 x 5 ДСТУ 2251:2018 С 245 ДСТУ 8539:2015 L=490	2	1,84	
4		Кутик 50 x 5 ДСТУ 2251:2018 С 245 ДСТУ 8539:2015 L=913	1	3,43	
5		Штаба 50 x 5 ДСТУ 2251:2018 С 245 ДСТУ 8539:2015 L=150	1	0,29	
6		Болт М 16 x 50 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	3	0,22	
7		Гайка М 16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	3	0,11	
8		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	6	0,03	

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			

						2.19/2-КМ			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата	Встановлення реклоузера на опорі У-35-2	Стадія	Маса	Маштаб
Розробив	Скредунов						Р	14,37	
Перевірів	Воєвода						Аркуш 7.1 Аркушів 9		
Н. контр.	Ковальчук					Кронштейн КР 5	ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019		
ГІП	Журавльов						Формат А3		

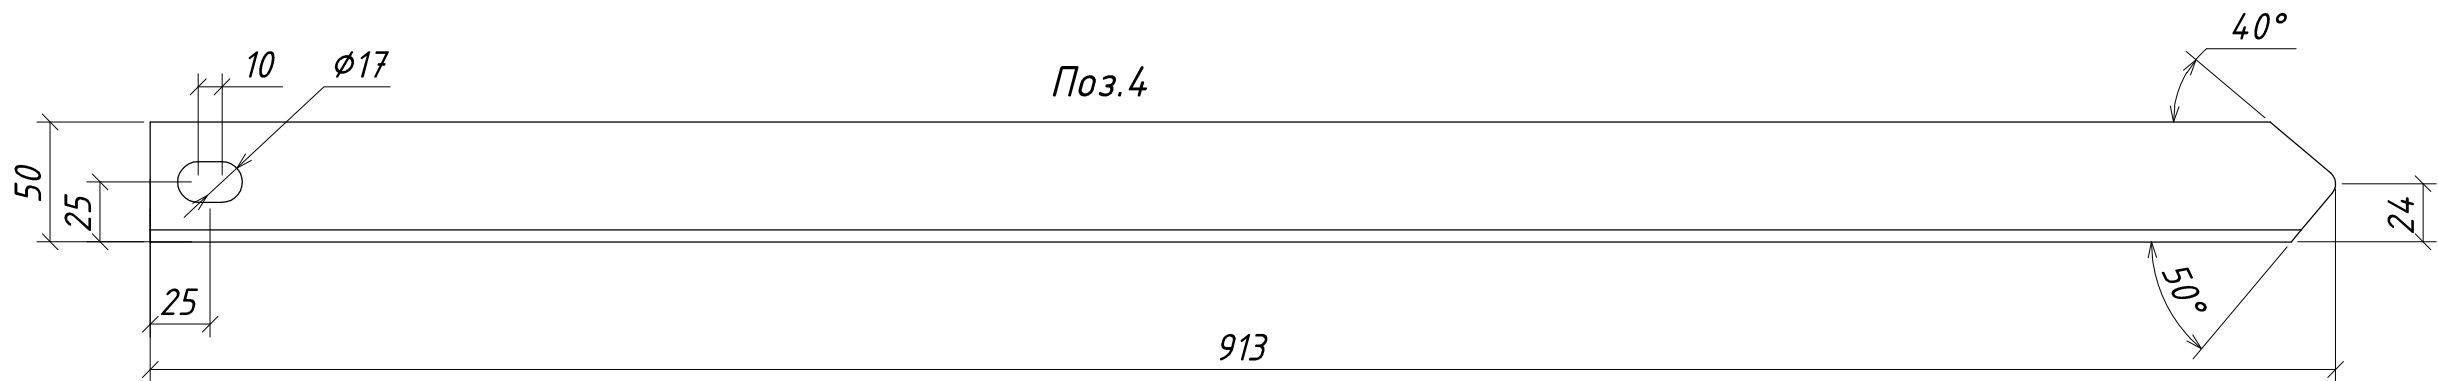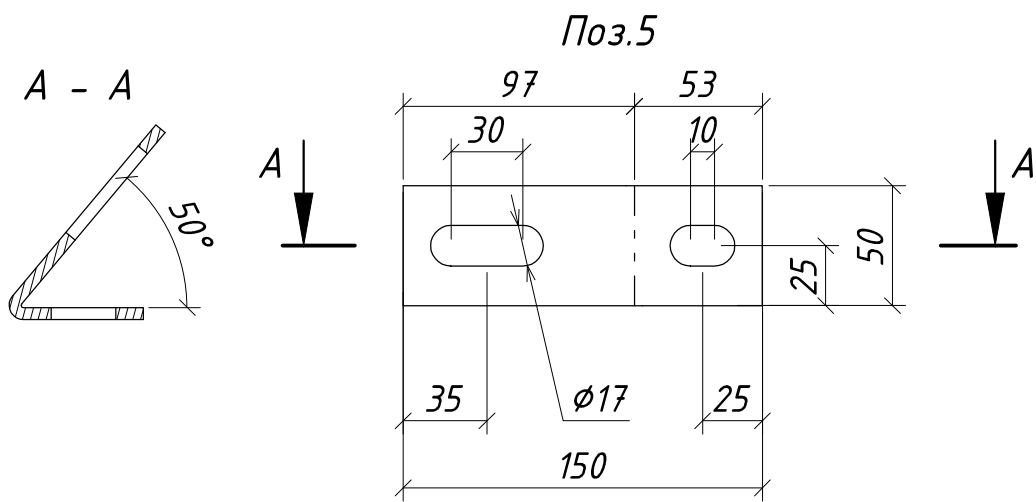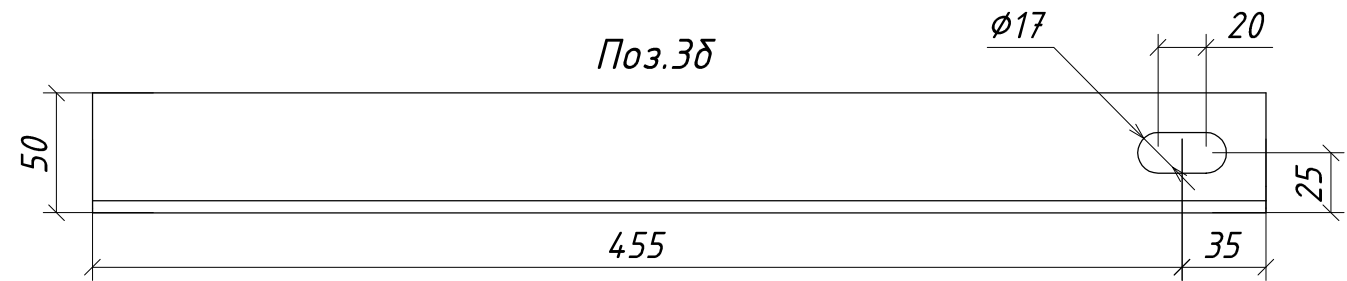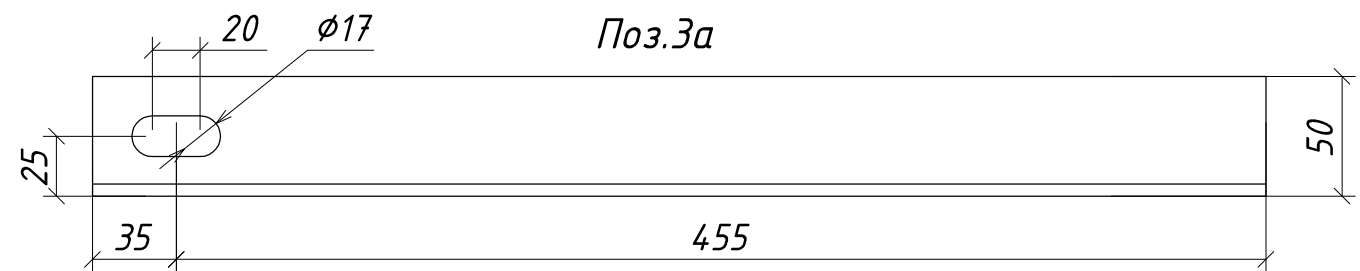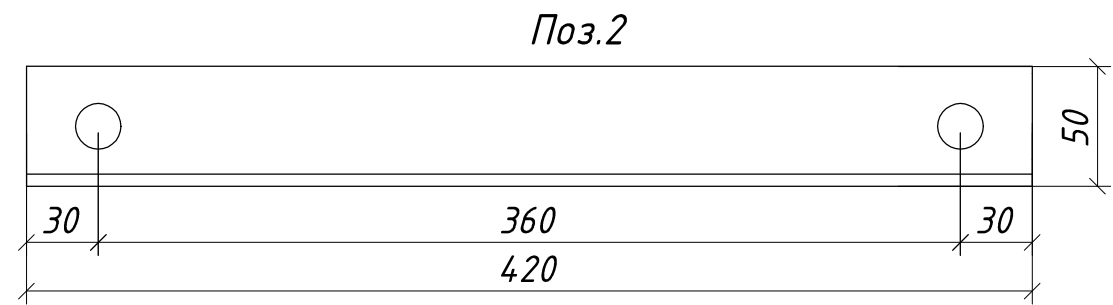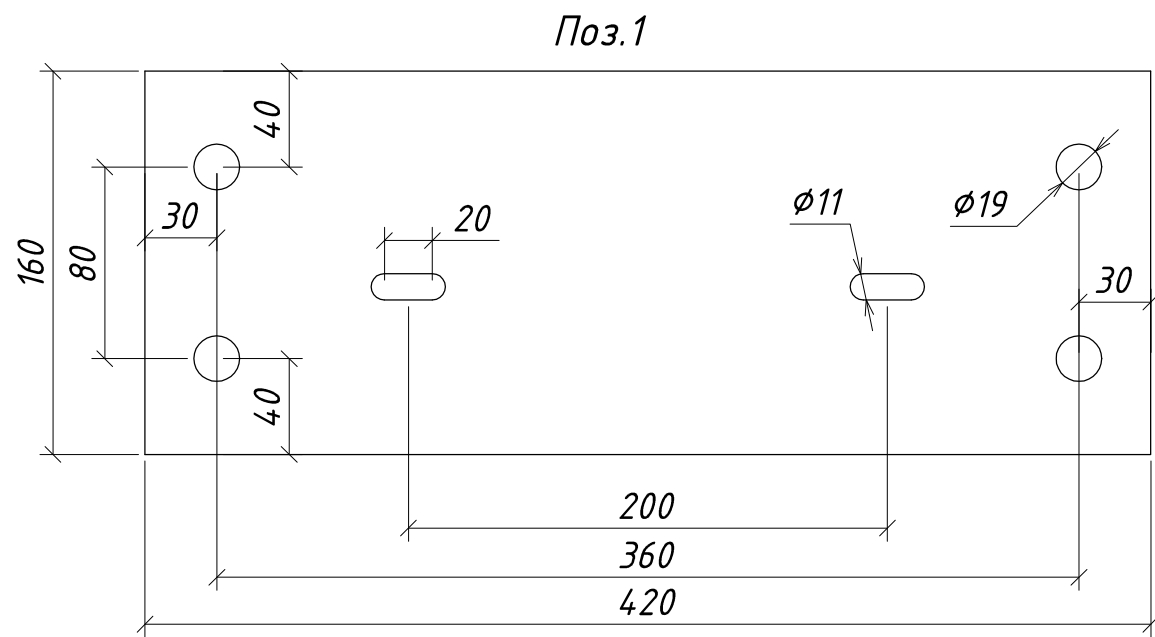

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
Інв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

2.19/2-КМ

Арк.
7.2