



Приклад: П-2 + ПЗ-1

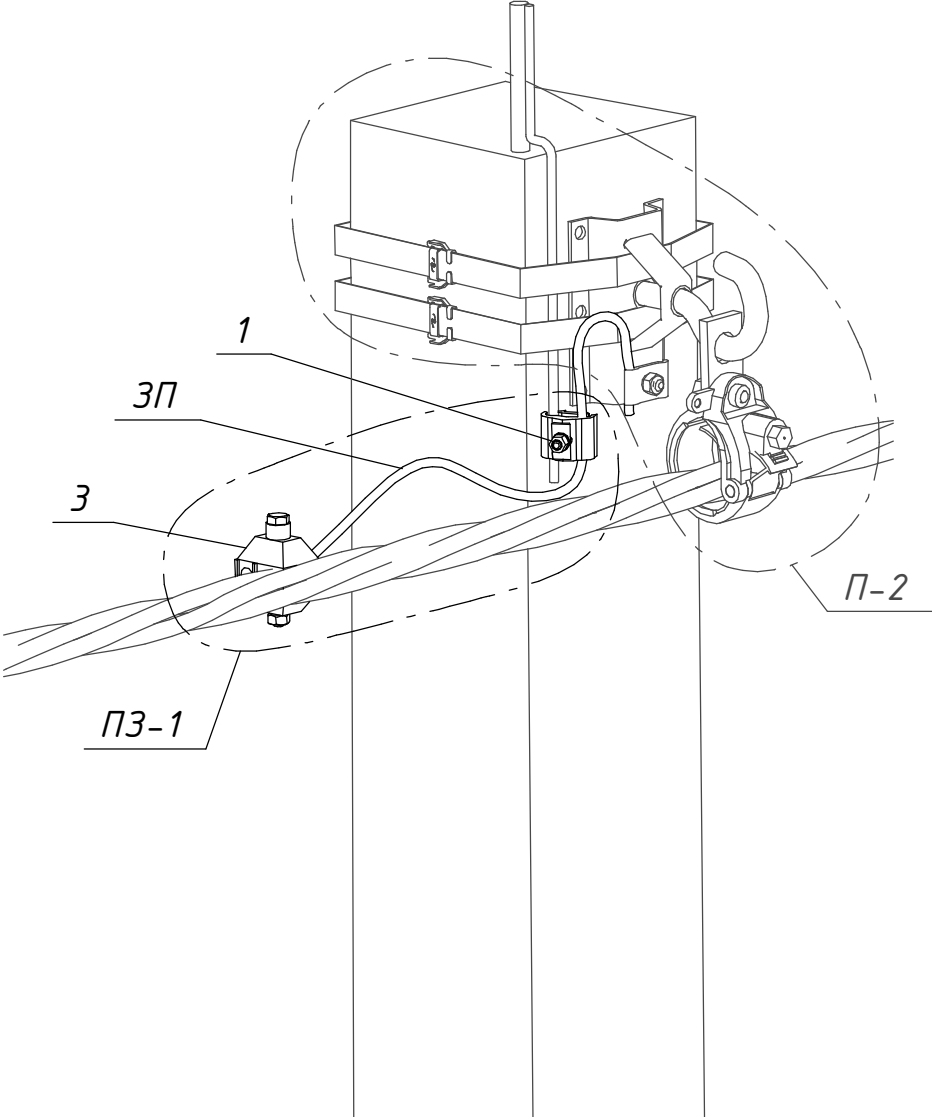

Приклад: П-2 + К-1 + З-1 + ПЗ-1

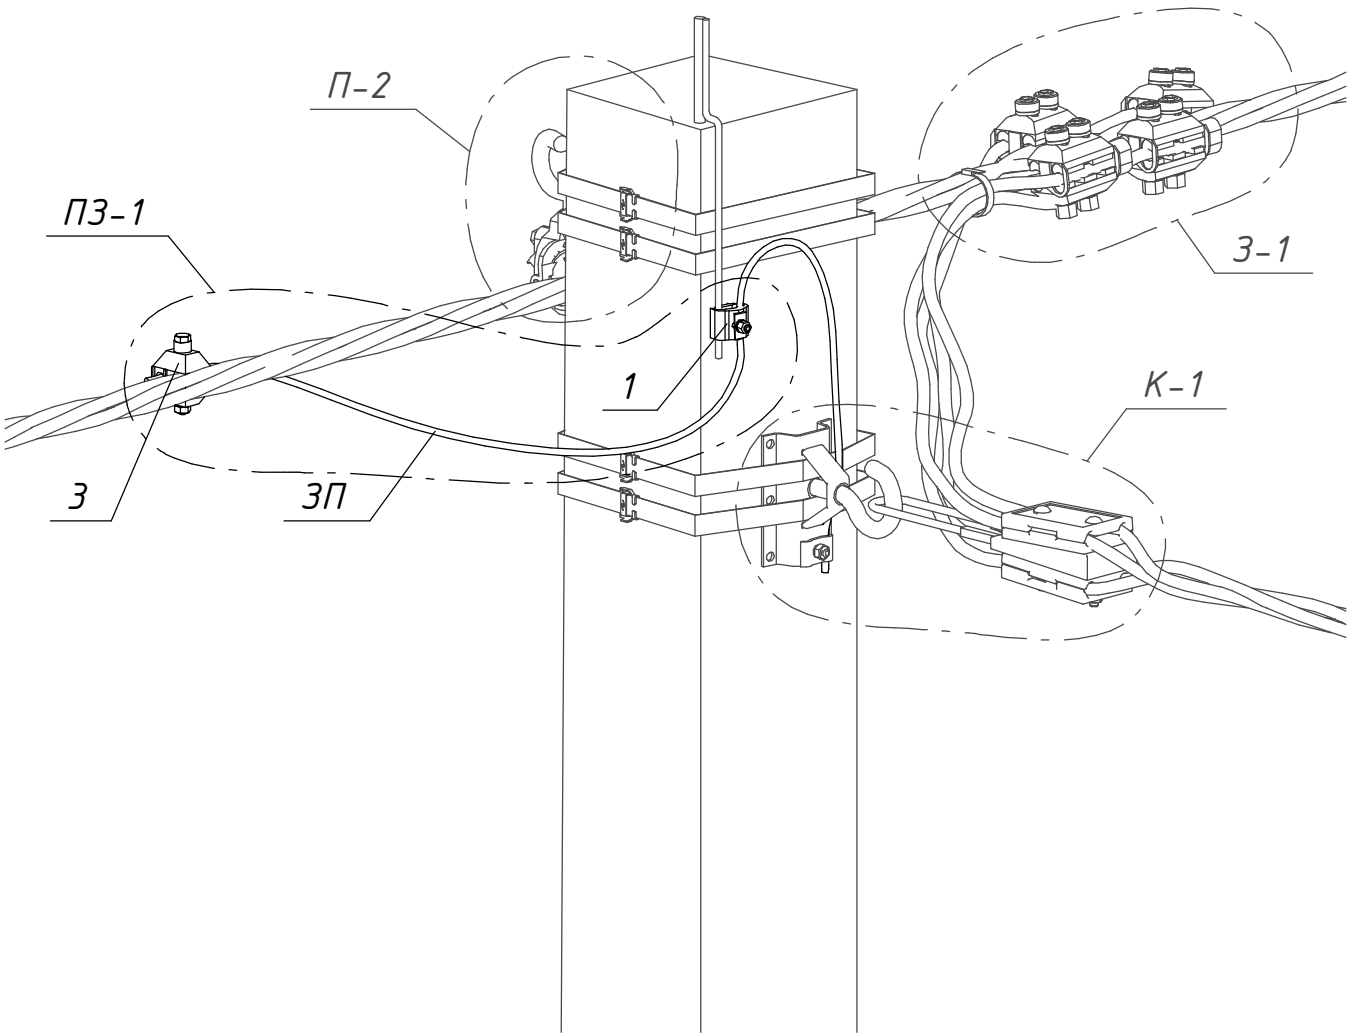

Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № орг.

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Сталеві конструкції:			
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	1	0,62	м.п.
		Лінійна арматура:			
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	1	0,055	
З	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм ²
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм ²

						20.24.ПЛІ/4-09				
						Повітряні лінії напругою 0,4 кВ				
						з самоутримними ізольованими проводами				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вузли кріплень, з'єднань та		Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Ястреба			04.24	додаткового обладнання лінії ПЛІ 0,4 кВ		Р	-	1
Перевірів		Воєвода			04.24					
Н.контр.		Велешук			04.24					
						Встановлення повторного заземлення		 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		
						провідника нейтралі				
ГІП		Корсак			04.24	ПЗ-1		Київ 2024		