


*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 180.2н/6)

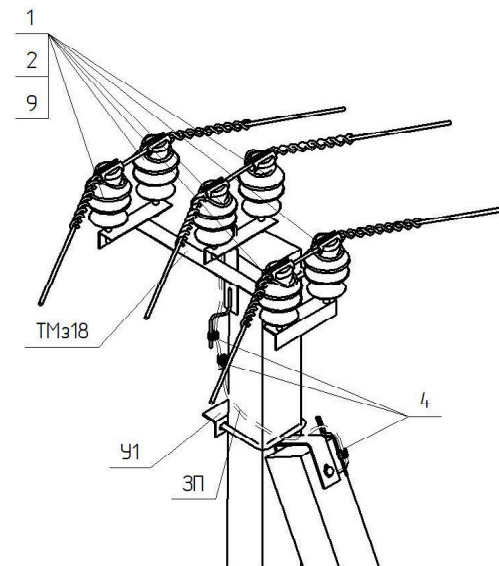

Максимальне тяжіння $T_{\max}$, кН	Кут повороту α , град.	Стискаюче зусилля на грунт N_p , кН
2	45	30
4	30	35
6	20	36

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітки
		Залізобетонні елементи			
СВ105-[]	ТУ У.В.2.6.00113997.004-94	Стойка СВ105-[]	2	1180	
		Сталеві конструкції			
ТМз18	180.2н./5-25	Траверса ТМз18	1	17,85	
Х1	180.2н./5-28	Хомут Х1	1	1,3	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=13 п.м.	1	0,81	
	Всього на опору, кг			26,86	
		Лінійна арматура			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	6	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	6	0,03	
9 *1	SICAME	В'язка одностороння діелектрична PLTDT2	6	0,18	50-70 мм²
		В'язка одностороння діелектрична PLTDT3		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Зап'ясувачка плоска РГА 101	3	0,055	
	Додаткове обладнання				
-	180.2н./4-02	Захисний апарат ПЛЗ ASICS 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2H/3-06

[illegible]