



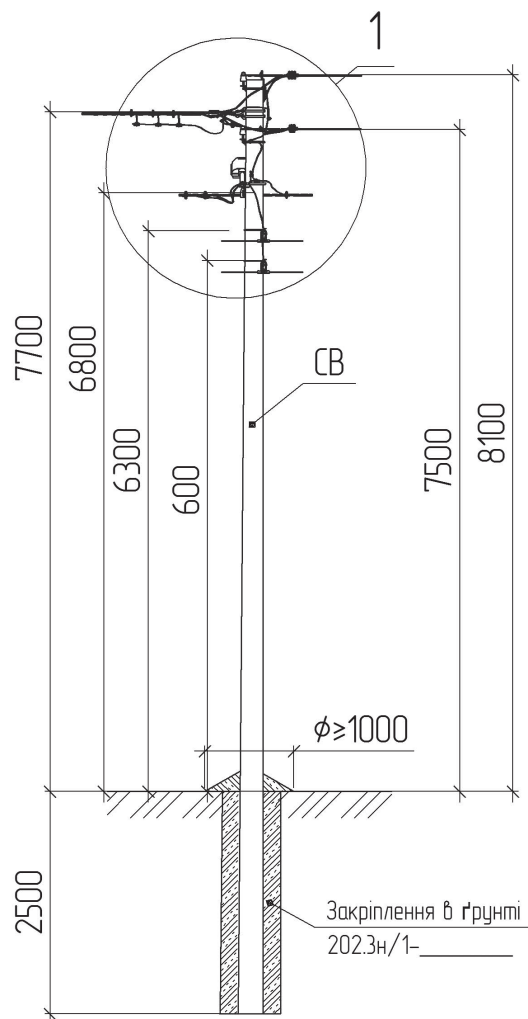


Схема встановлення опори
Магістраль П/Л 0,38 кВ ($T_{\max} = 0,5$ кН)

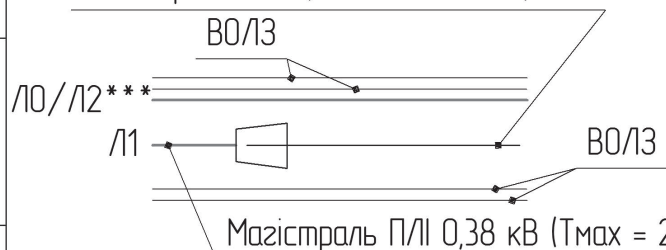


*** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

*** При проектуванні можливе підвищення кола П/Л 0,38 кВ замість кола Л0

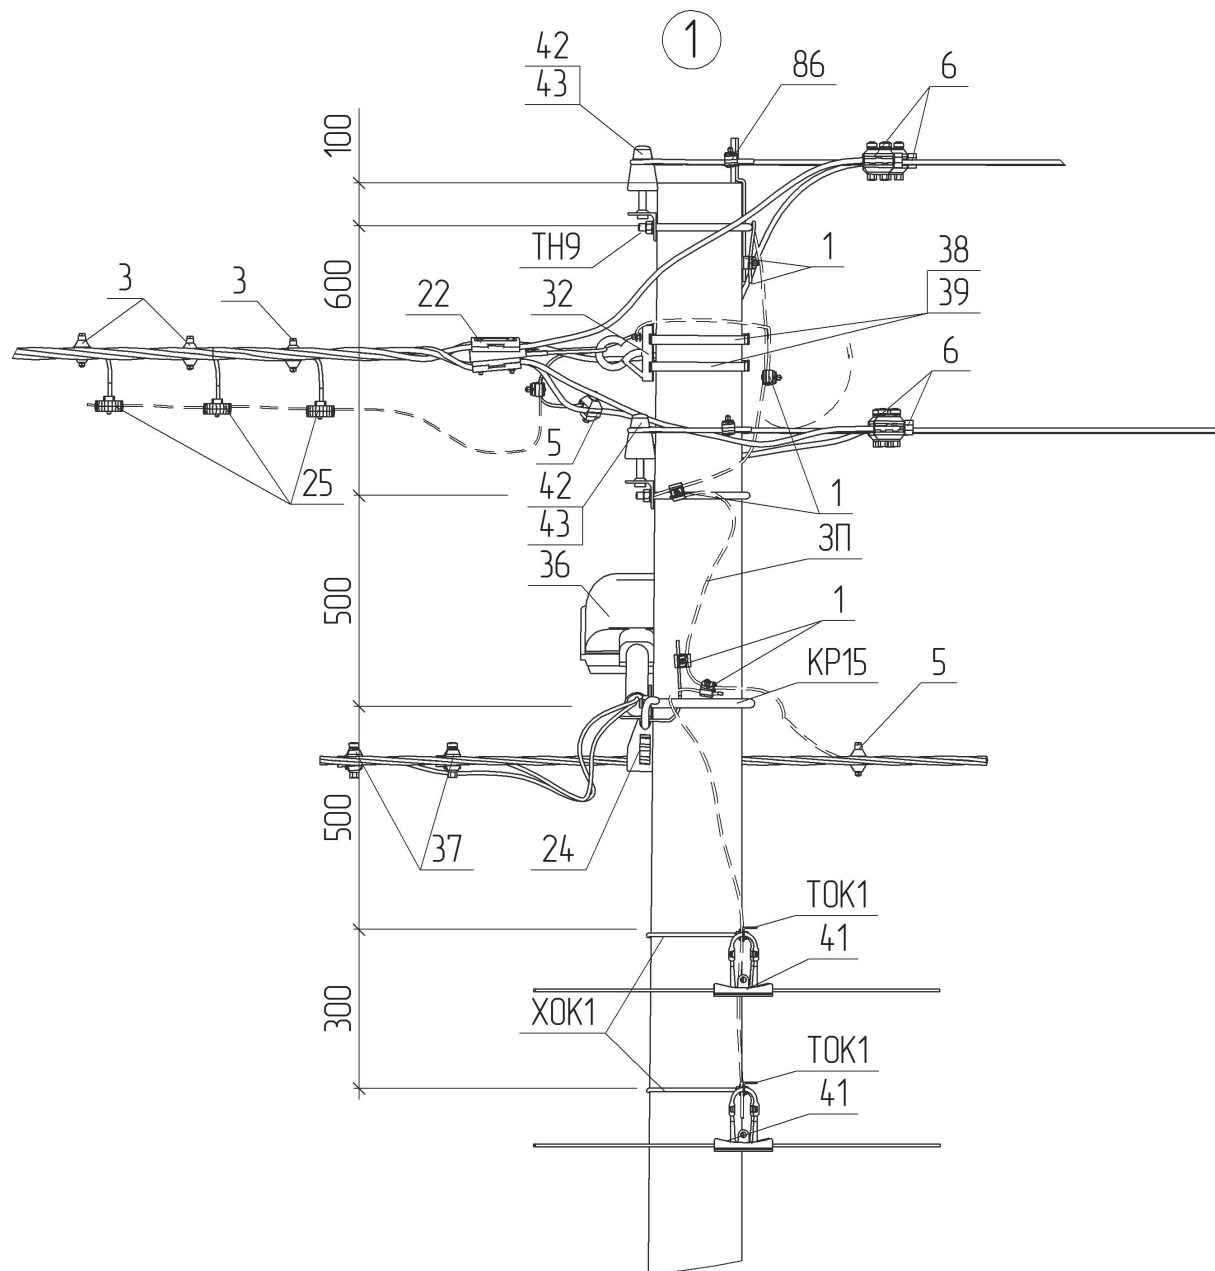

117/2-33					
Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов		<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.		Блінов		<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.		Меркотан		<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.		Іщук		<i>[Signature]</i>	08.02
Інв. №					
Перехідна анкерна опора					
ПА1н(1хСВ105-5)-1+Л0.П(П/Л.П1)+В0/Л3.П4					
Стадія					
РП	1	Аркцш	2	Аркцш	2
НВП					
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“					

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стяжок СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізовльованим проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	2	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0,055	
3	SICAME	Затискач прокалюючий для підкл. дов. од. ТТД 171 FJ2TA	3	0,12	16-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
6**	SICAME	Затискач односторонньо-прокалюючий магістральний NTD 301	4	0,23	25-70 мм ²
		Затискач односторонньо-прокалюючий магістральний NTD 401		0,43	95-120 мм ²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0,15	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	1	0,36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	4	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120	1	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний ТТД 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола/4 кола		
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	2	0,56
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	2	0,28
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
41	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PSB F0 D5-8	2	4	0,05

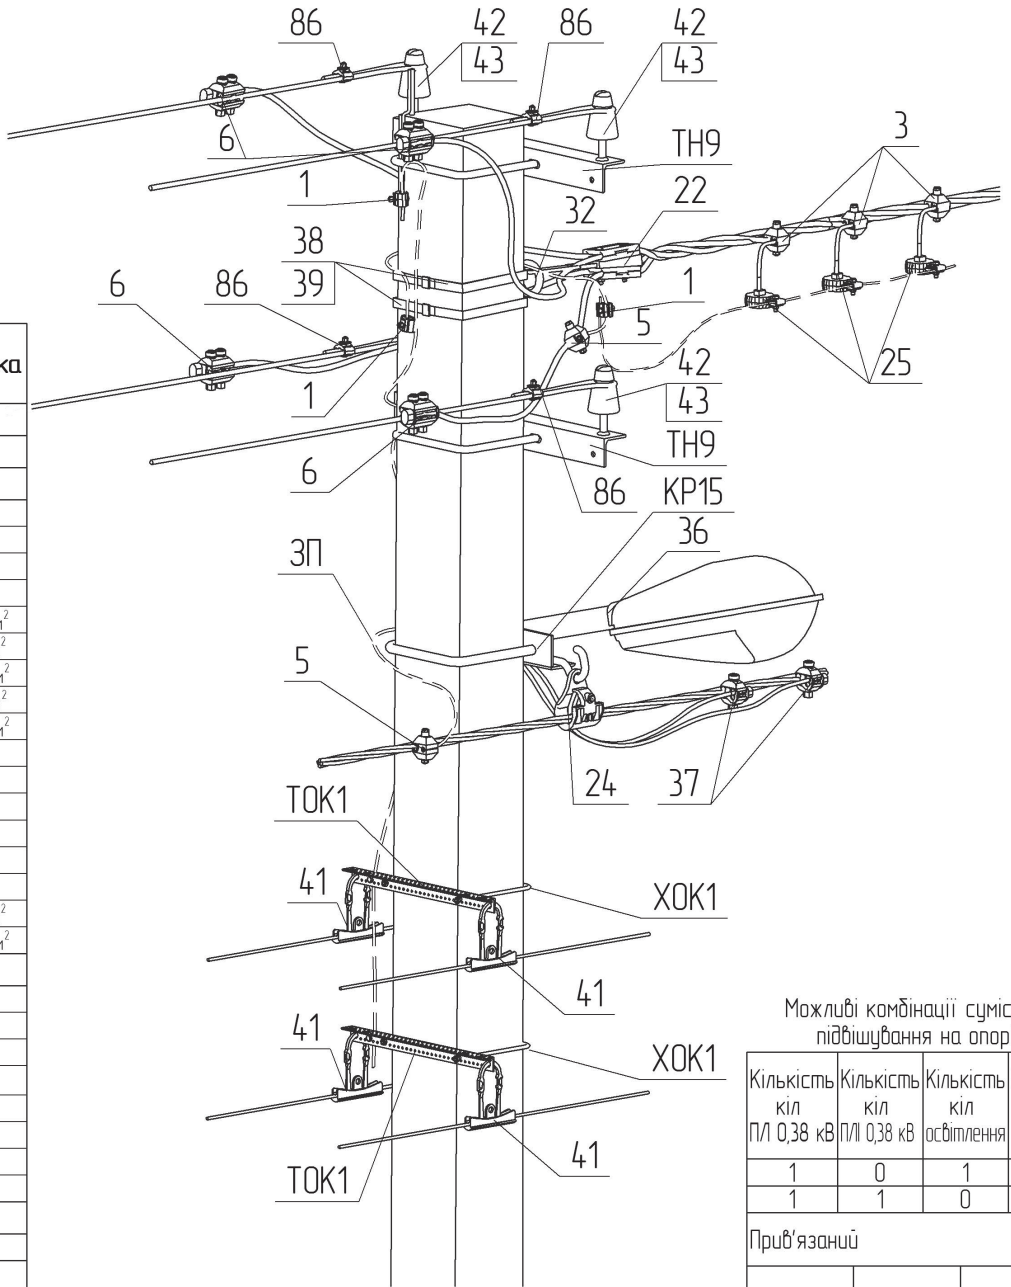

Можливі комбінації сумісного підвішування на опорі

Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл ПЛІ 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ
1	0	1	≤4
1	1	0	≤4
Прив'язаний			
Інв. №			