


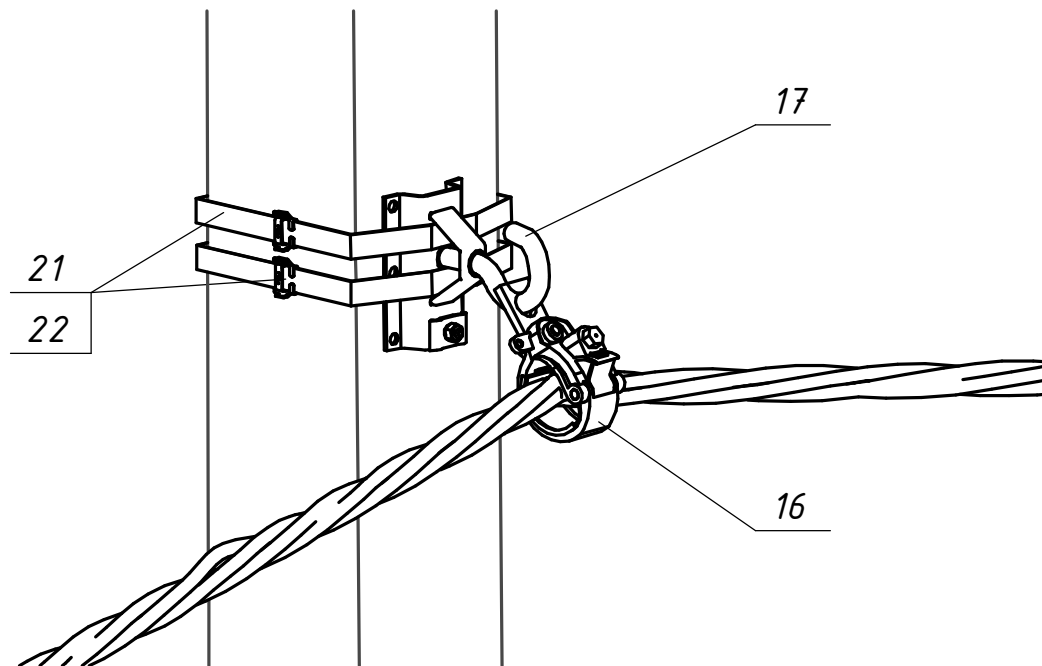

Вузол КП-1 використовується:

1. Для проміжного кріплення проводів магістралі СІП перерізом від 95 мм^2 до 120 мм^2 при кутах повороту магістралі $0 - 15^\circ$.
2. Для кутового проміжного кріплення проводів магістралі СІП перерізом від 16 мм^2 до 120 мм^2 при кутах повороту магістралі $15^\circ - 60^\circ$.

При кутах повороту магістралі більше 60° слід використовувати анкерне кріплення проводу магістралі за допомогою вузлів К-1.

Прив'язаний

Інв. №

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Сталеві конструкції:					
17	CSC 16T (SICAME)	Гак універсальний	1	0,72	
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	2	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	2	0,01	
Лінійна арматура:					
16	PSP 122 (SICAME)	Затискач підтримуючий магістральний	1	0,255	$25-120 \text{ мм}^2$

20.24.ПЛІ/4-02

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ

з самоутримними ізольованими проводами

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вузли кріплень, з'єднань та додаткового обладнання лінії ПЛІ 0,4 кВ	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Розробив	Ястреба				04.24	Кутове проміжне кріплення проводу магістралі КП-1	Р	-	1
Перевірів	Воєвода				04.24				
Н.контр.	Велещук				04.24				
ГІП	Корсак				04.24				



ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2024