


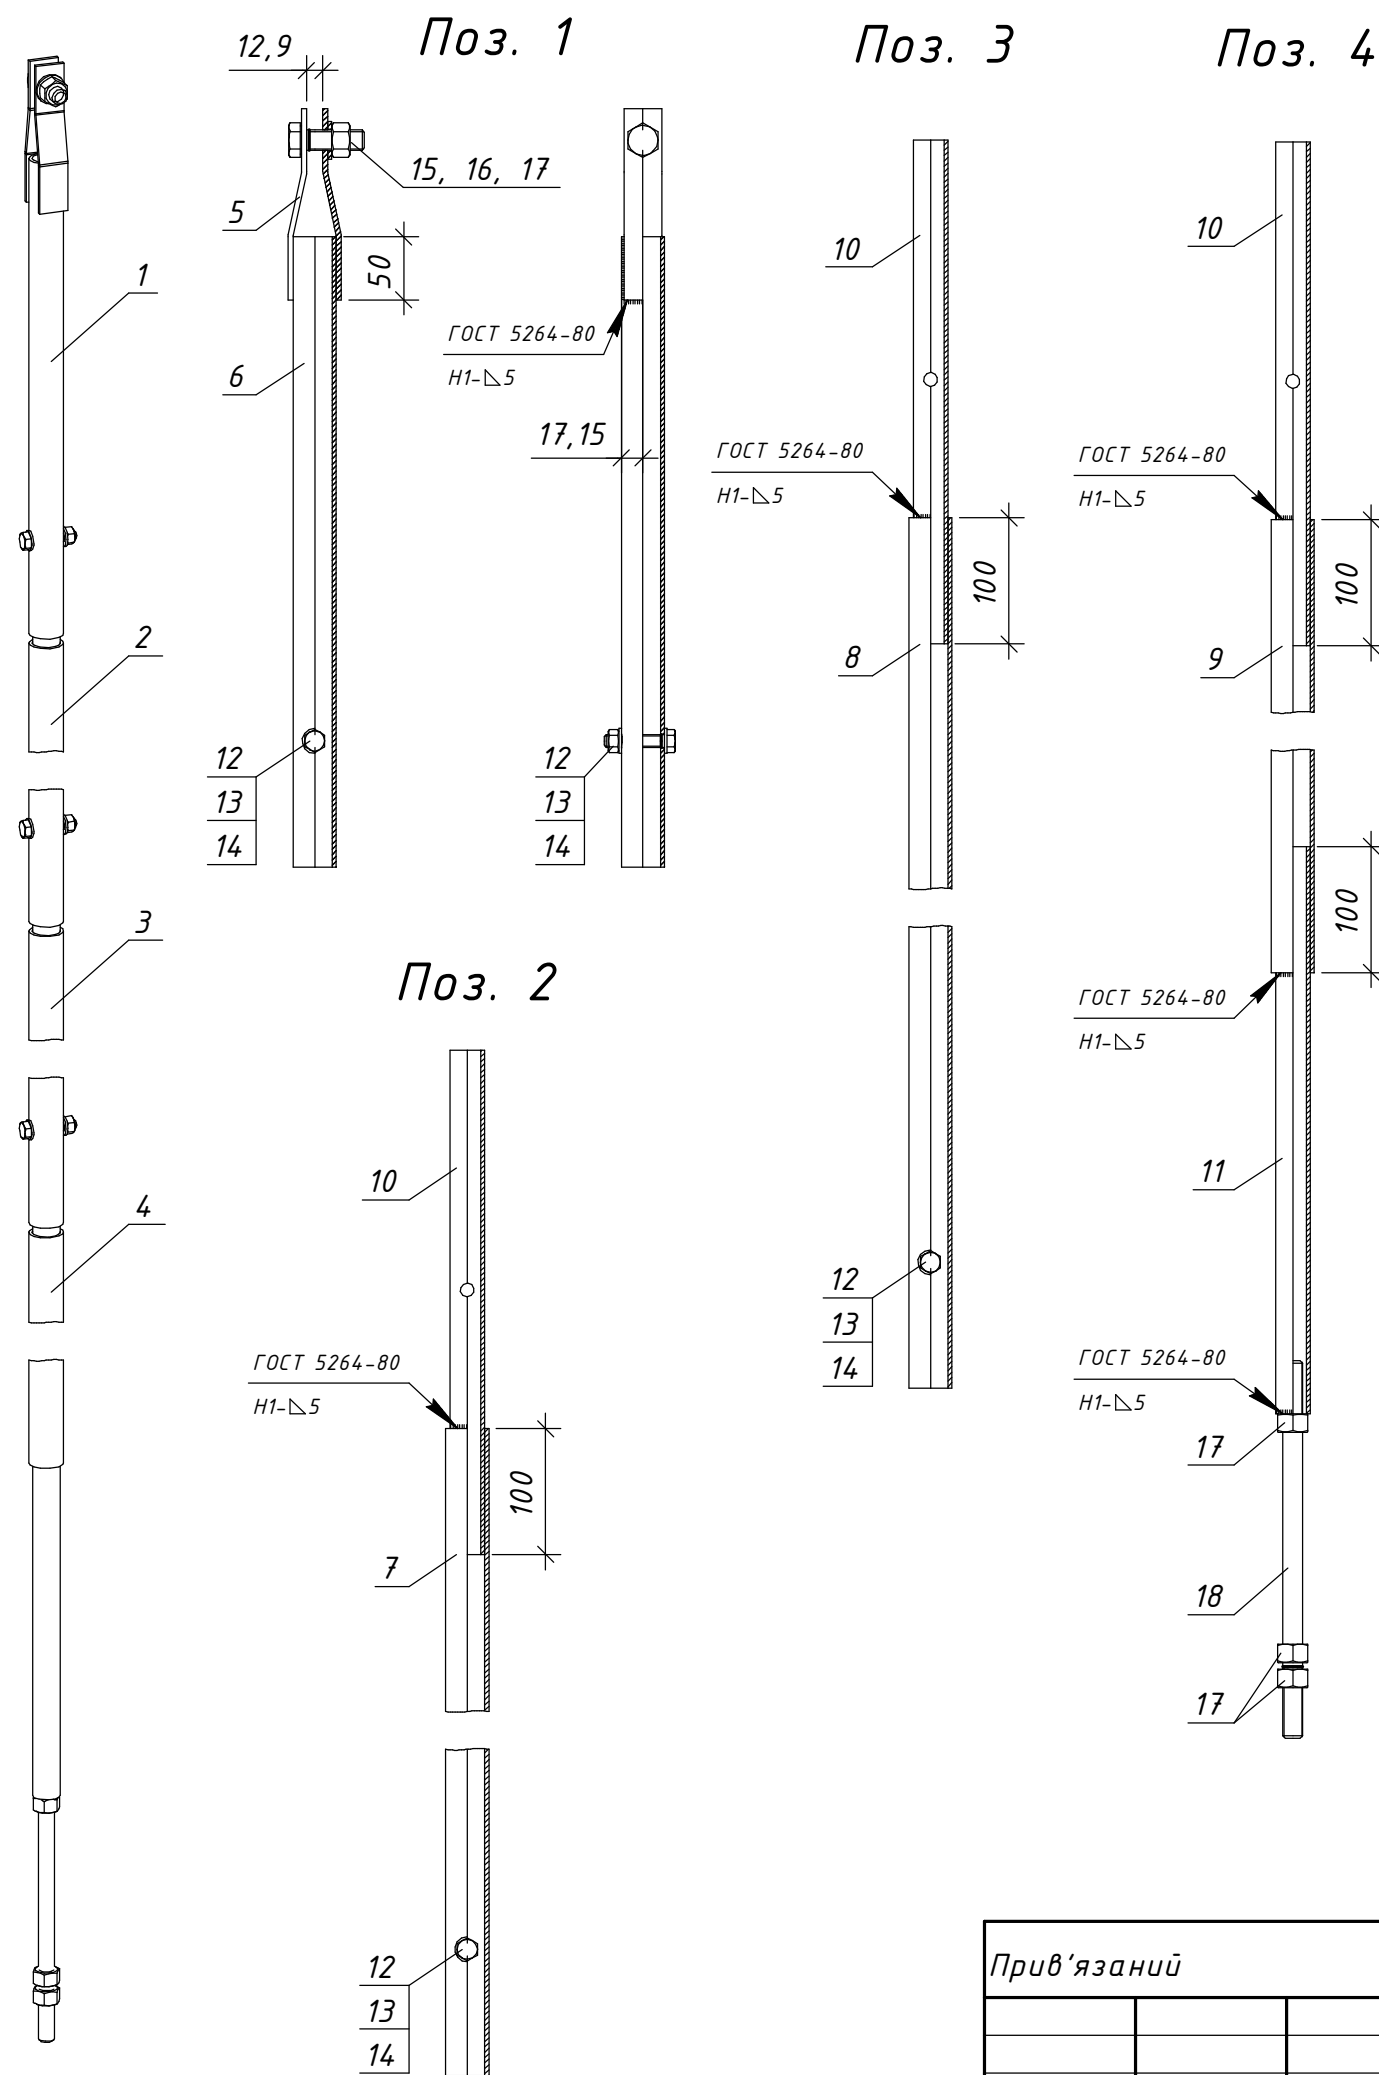

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Вироби:					
1		Тяга 500 мм	1	1,89	
2		Тяга 1000 мм	1	3,27	
3		Тяга 2000 мм	1	5,73	
4		Тяга 3000 мм	1	9,46	
Деталі:					
5		Штаба стальна 30x4 ГОСТ8734-75 L=150	2	0,14	
6		Труба Ду 25x3,2 ГОСТ 3262-75 L=500	1	1,22	внутр. ϕ 27,9 мм
7		Труба Ду 25x3,2 ГОСТ 3262-75 L=1000	1	2,45	внутр. ϕ 27,9 мм
8		Труба Ду 25x3,2 ГОСТ 3262-75 L=2000	1	4,91	внутр. ϕ 27,9 мм
9		Труба Ду 25x3,2 ГОСТ 3262-75 L=3000	1	7,37	внутр. ϕ 27,9 мм
10		Труба Ду 20x2,8 ГОСТ 3262-75 L=400	3	0,68	внутр. ϕ 21,8 мм
11		Труба Ду 20x2,8 ГОСТ 3262-75 L=450	1	0,76	внутр. ϕ 21,8 мм
Стандартні вироби:					
12		Болт М10x50 ГОСТ 50795-92	3	0,04	
13		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	3	0,01	
14		Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6	0,003	
15		Болт М16x90 ГОСТ 50795-92	1	0,18	
16		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	8	0,011	
17		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	5	0,038	
18		Шпилька 16x300 ГОСТ 22041-76	1	0,45	

* - Приклад використання тяги з корисною довжиною L=6000 мм.

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75, Висота шва 5 мм.

Прив'язаний					
Інв. №					


						19.22.A/KM-16			
						Конструкції металеві	Стадія	Маса	Масштаб
							P	20,1*	1:5
							Аркш 1	Аркшів 2	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Тяга приводу Т1			
Розробив	Ковальчук			06.22					
Перевірів	Ястреба			06.22					
Н.контр.	Мишко			06.22					
							ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		
							Київ 2022		
ГІП		Меркотан			06.22				




ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2022

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №


Поз. 5

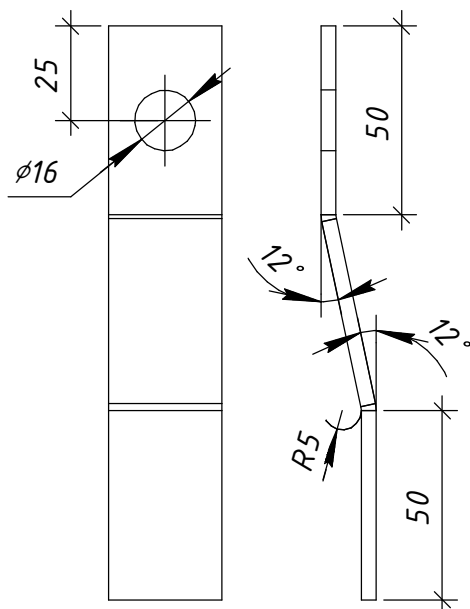


Поз. 7

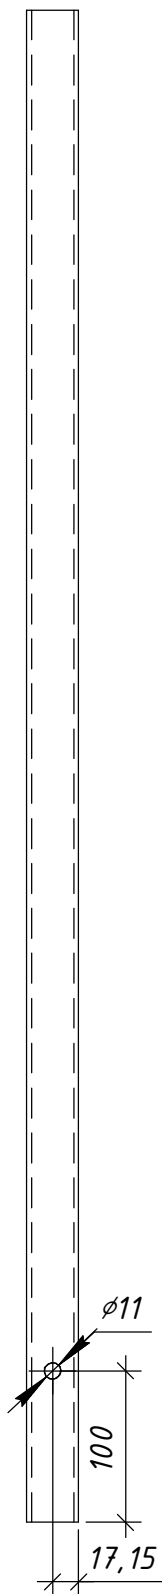


Поз. 8

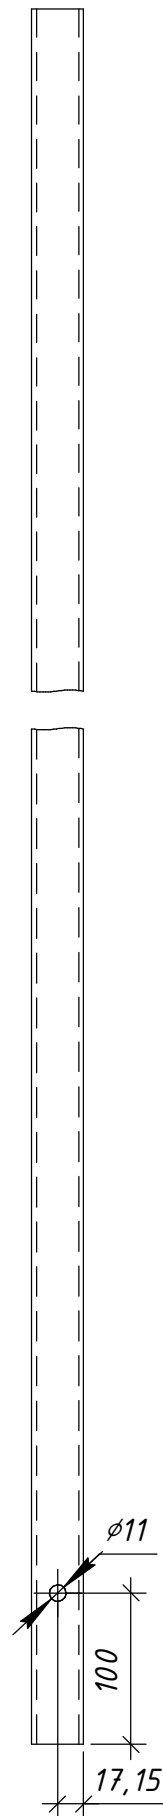

Поз. 10

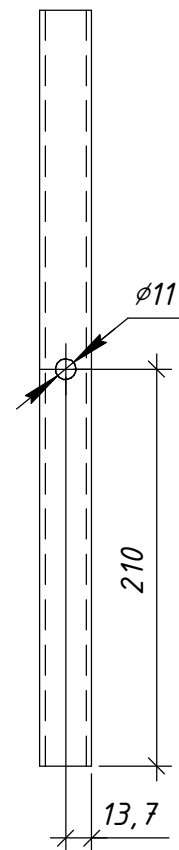

Поз. 6

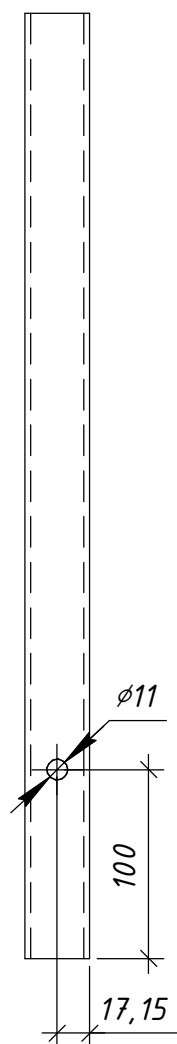

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
Зм.	Кільк.	Арк.
№ док.	Підпис	Дата

19.22.A/KM-16

Арк.

2