


Несуча здатність, М, закріплення двостоякової опори
в свердленому котловані глибиною 2,5 м, кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	155,97	110,85	88,29	-	-	-	-
	Середньої крупності	132,43	103,98	78,48	-	-	-	-
	Мілкий	125,56	99,08	63,76	45,12	-	-	-
	Пилуватий	121,64	97,11	61,8	43,16	-	-	-
Супіски	0<I _L <0,25	143,22	127,53	94,17	58,86	-	-	-
	0,25<I _L <0,75	132,43	101,04	86,32	58,86	45,12	-	-
Суглинки	0<I _L <0,25	148,13	132,43	122,62	100,06	81,42	64,74	-
	0,25<I _L <0,50	145,18	132,43	111,83	81,42	65,72	46,1	-
	0,50<I _L <0,75	-	-	99,08	71,61	46,1	35,31	28,44
Глини	0<I _L <0,25	-	137,34	127,53	118,7	104,96	86,32	66,7
	0,25<I _L <0,50	-	-	122,62	104,96	86,32	70,63	51,99
	0,50<I _L <0,75	-	-	104,96	86,32	71,61	51,99	41,2

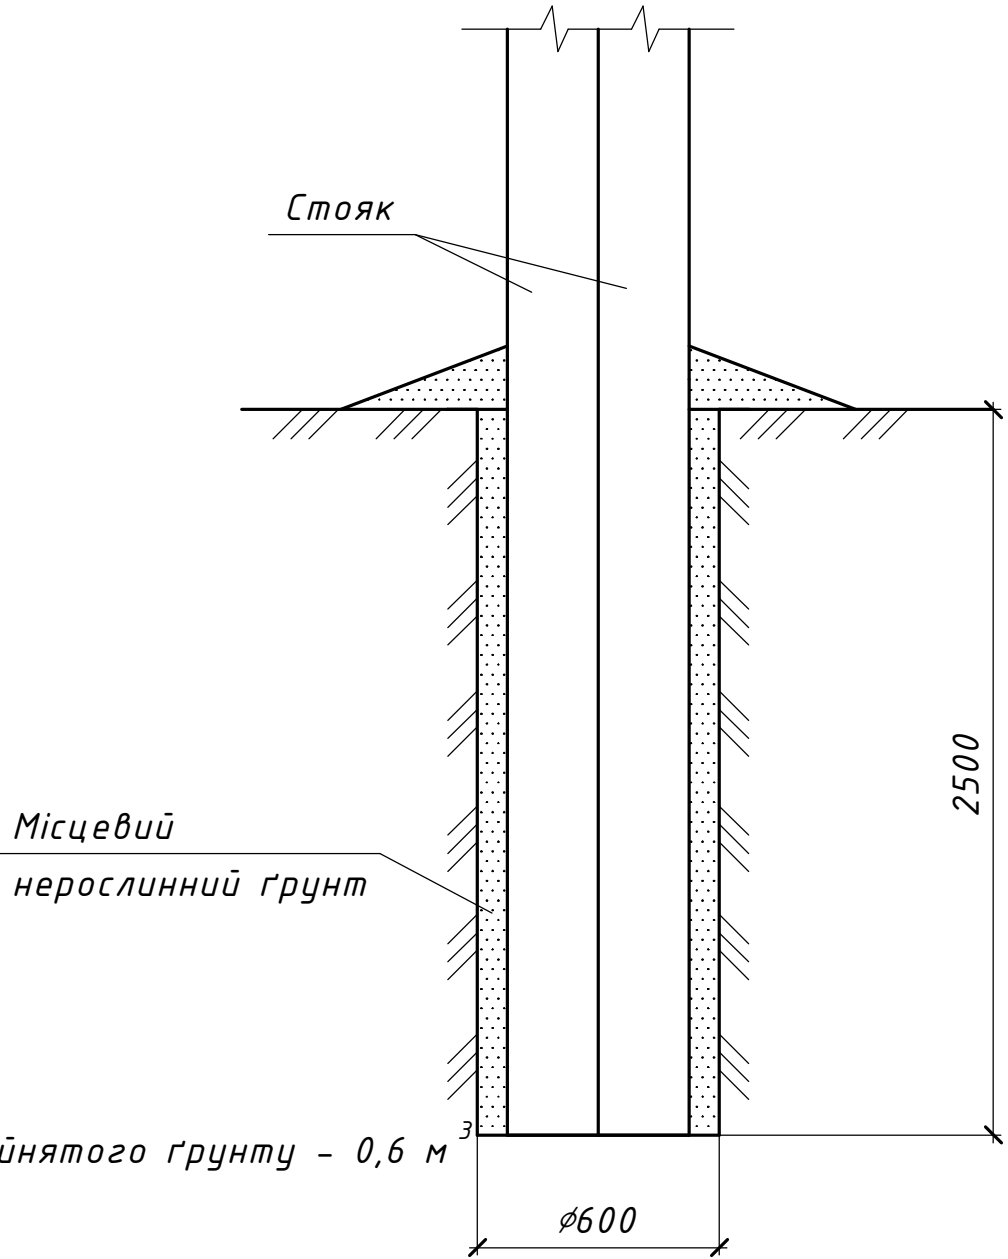

20.24.ПЛІ/РЧ-7-08					
Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ястреба				04.24
Перевірів	Воєвода				04.24
Н.контр.	Велещук				04.24
Закріплення опор у ґрунті					
Закріплення ЗГ2х2,5НГ-СП					
ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024					

Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № орг.	

Прив'язаний			
Інв. №			