


Маркери типу ВРО призначені для встановлення на проводах та грозотросах повітряних ліній напругою від 6 кВ до 35 кВ та висотою до 15 м.

Рекомендована відстань між встановлюваними маркерами - 4 м.

Маркери рекомендовано встановлювати на 80% довжини прогону між опорами повітряної лінії.

У разі відсутності конкретних вимог замовника рекомендовано використовувати спіральні маркери білого та червоного кольору з їх чергуванням під час встановлення.

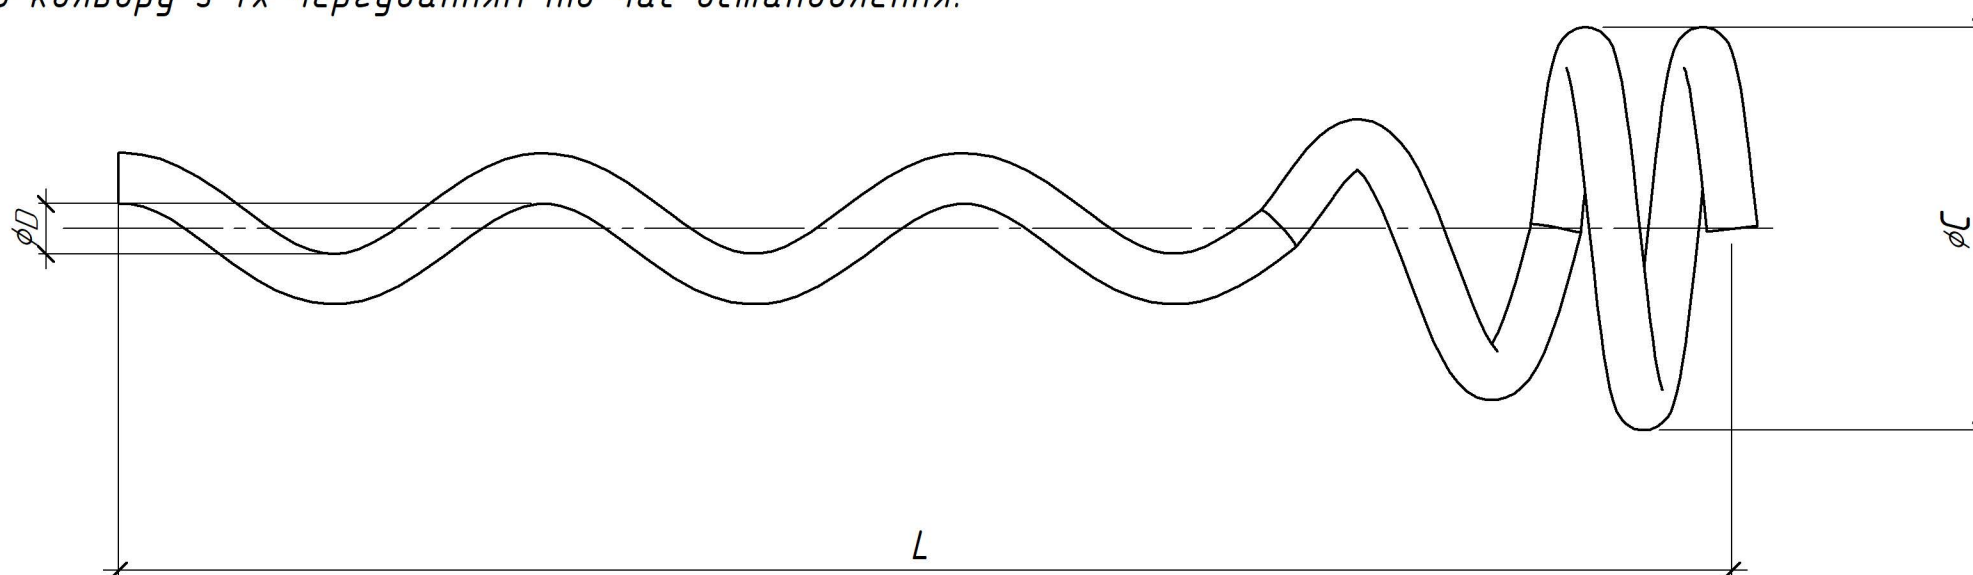

Позначення	Діаметр проводу D, мм	Діаметр C, мм	L, мм	Вага, кг
ВРО 044 063х	4,40-6,30	55	180	0,04
ВРО 063 089х	6,31-8,90	60	250	0,05
ВРО 089 115х	8,91-11,50	70	250	0,06
ВРО 115 153х	11,51-15,30	75	280	0,07
ВРО 153 196х	15,31-19,60	100	330	0,16
ВРО 196 218х	19,61-21,80	105	380	0,19
ВРО 218 264х	21,81-26,40	125	400	0,22
ВРО 264 300х	26,41-30,00	135	460	0,24


х-колір маркеру.

R-Червоний

B-Білий

O-Жовтий

G-Сірий

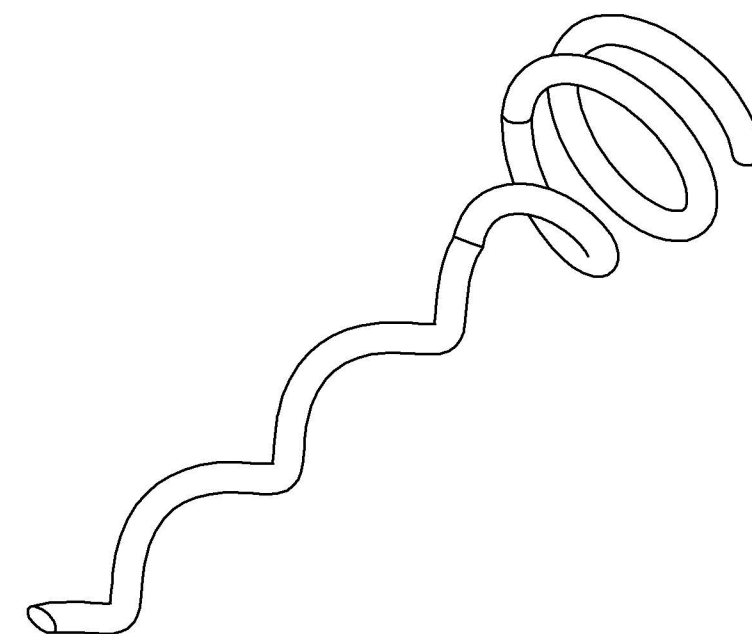

1.20/1-01

Проект повторного застосування.
Авіаційні кулі-маркери та маркери для позначення проводів та тросів повітряних ліній напругою 1 кВ до 750 кВ

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вибір обладнання			Стадія	Аркуш	Аркушів
				Розроб.	Ястреба	<i>Ястреба</i>	10.20	Р	-				1		
				Перевір.	Ковальчук	<i>Ковальчук</i>	10.20								
				Н.контр.	Скребцов	<i>Скребцов</i>	10.20								
										Маркер спіральний для захисту птахів ВРО__			 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2020		
Інв. №				Г/П	Меркотан	<i>Меркотан</i>	10.20								

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.