
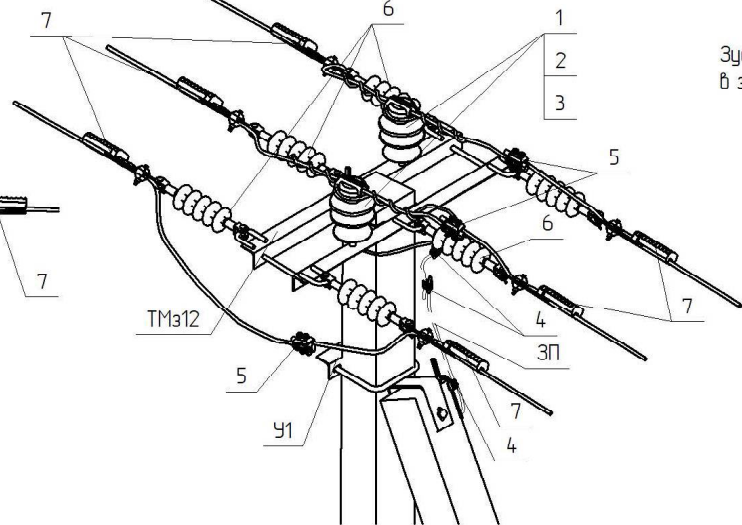


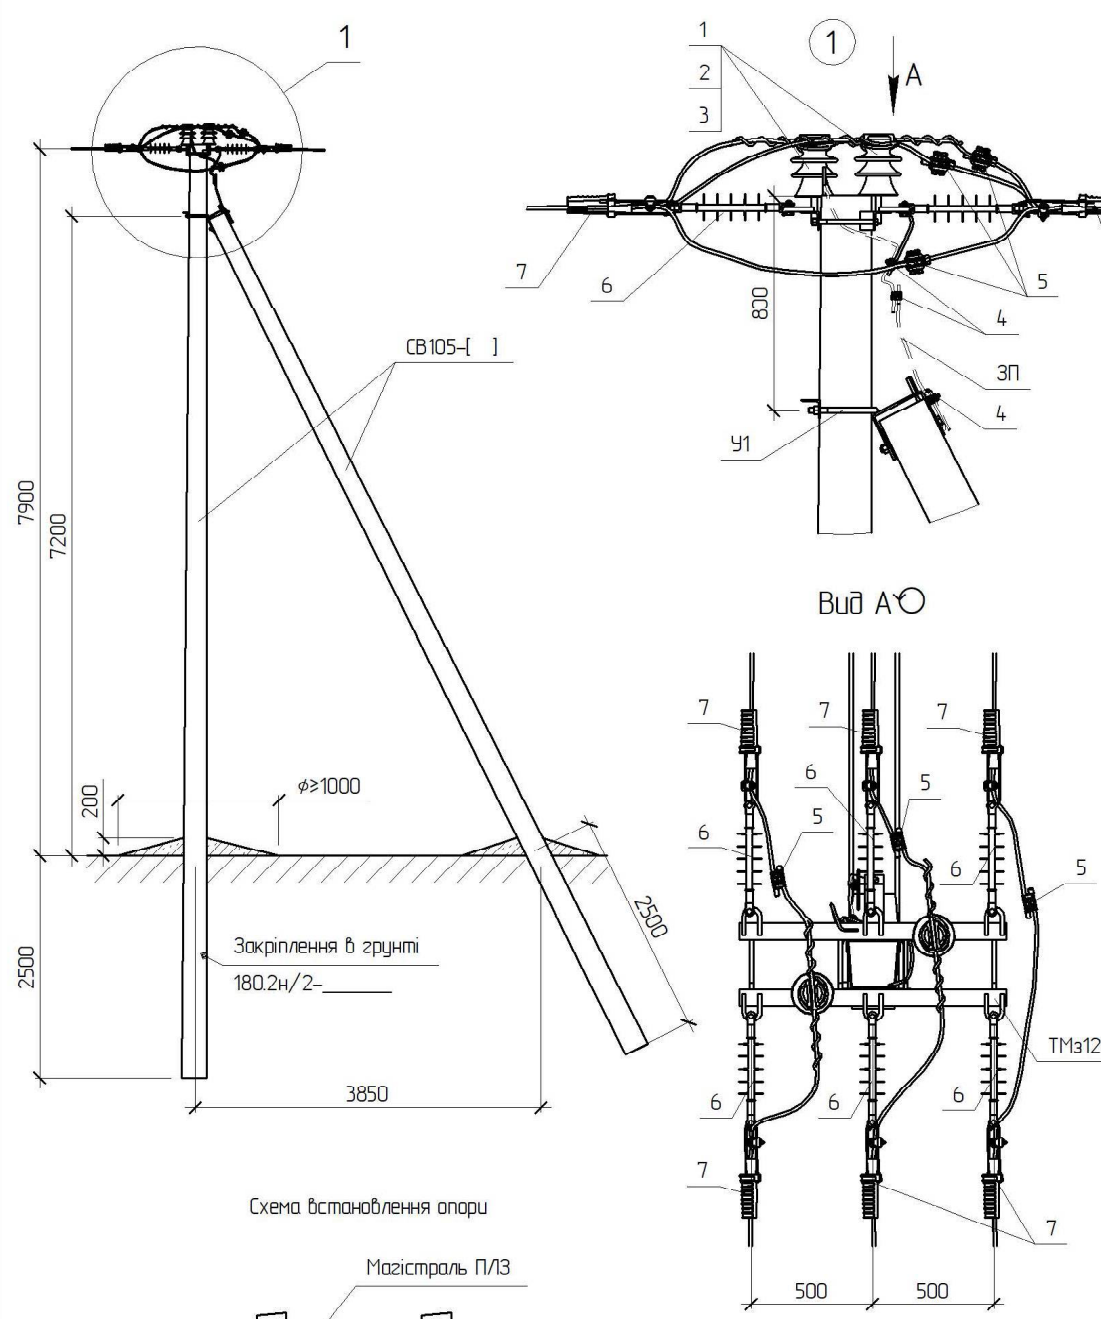


Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння T_{max}

Максимальне тяжіння T_{max} , кН	Спускаюче зусилля на ґрунт N_p , кН
2	30
4	4.3
6	56

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Зализовані елементи:			
СВ105-[]	ТУ У.В.2.6.00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
ТМз12	180.2н./5-15	Траверса ТМз12	1	18,24	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 14612:2009	Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=13 п.м.	1	0,81	
	Всього на опорі, кз			25,95	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	2	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	2	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	2	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	3	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	6	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
	Додаткове обладнання				
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/З ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № озв.	

Схема встановлення опори



*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 180.2н/6

Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП				Власюк	
Н.контр.				Галюк	
Перевір.				Борисенко	
Розроб.				Скворцова	
Інв. №					

180.2н/3-12			
Анкерна опора А10-1(2хСВ105-3.6)-1 А10-1(2хСВ105-5)-1	Сталія	Аркуш	Аркушів
	РП	1	1
	ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		