




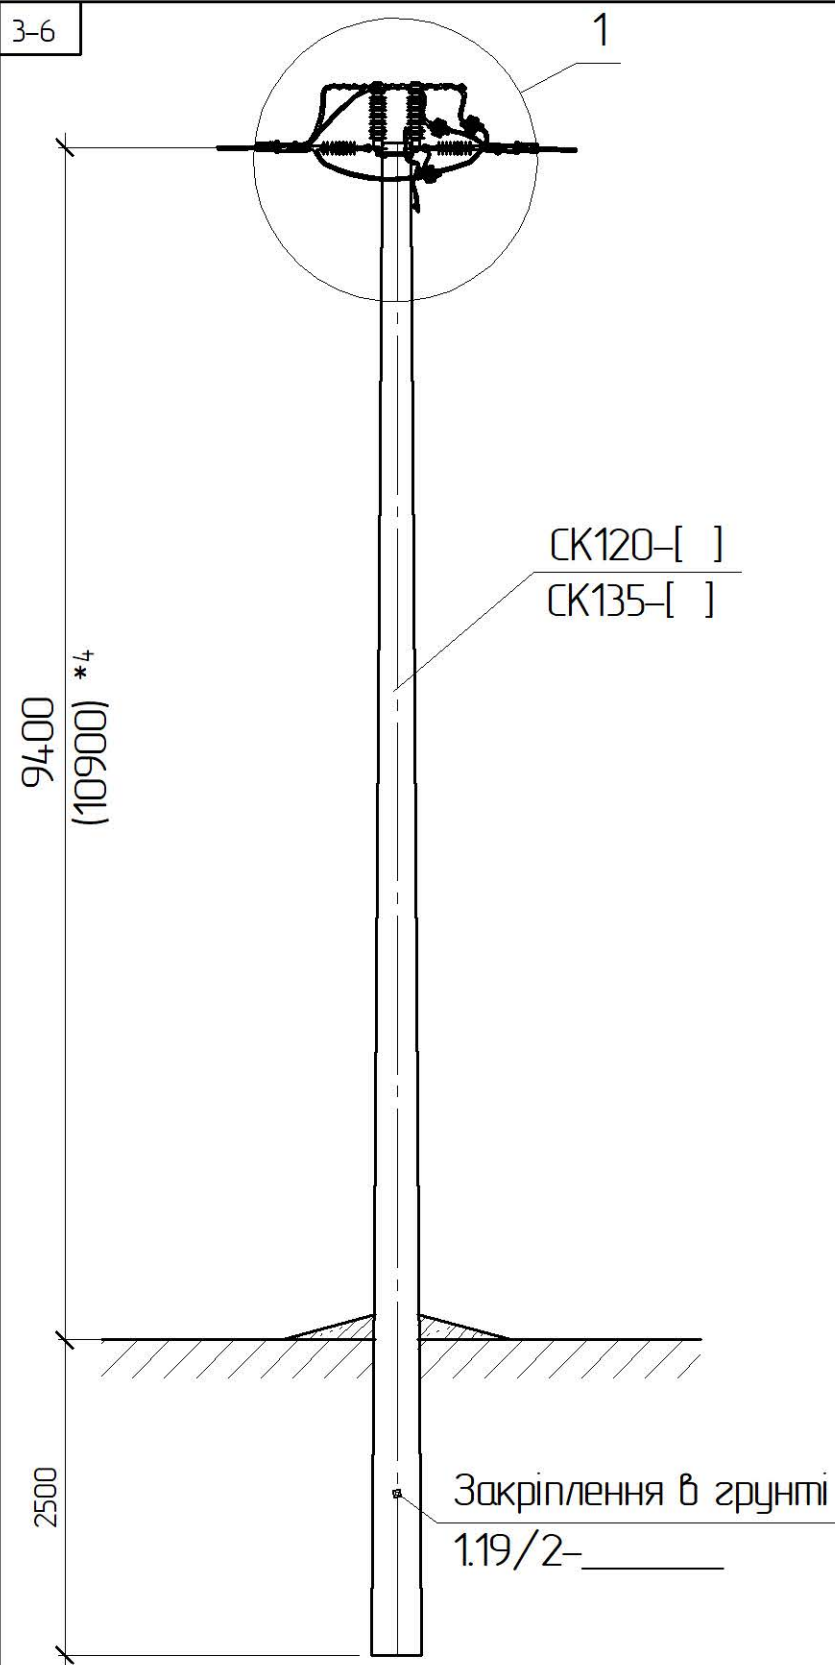


Схема встановлення опори

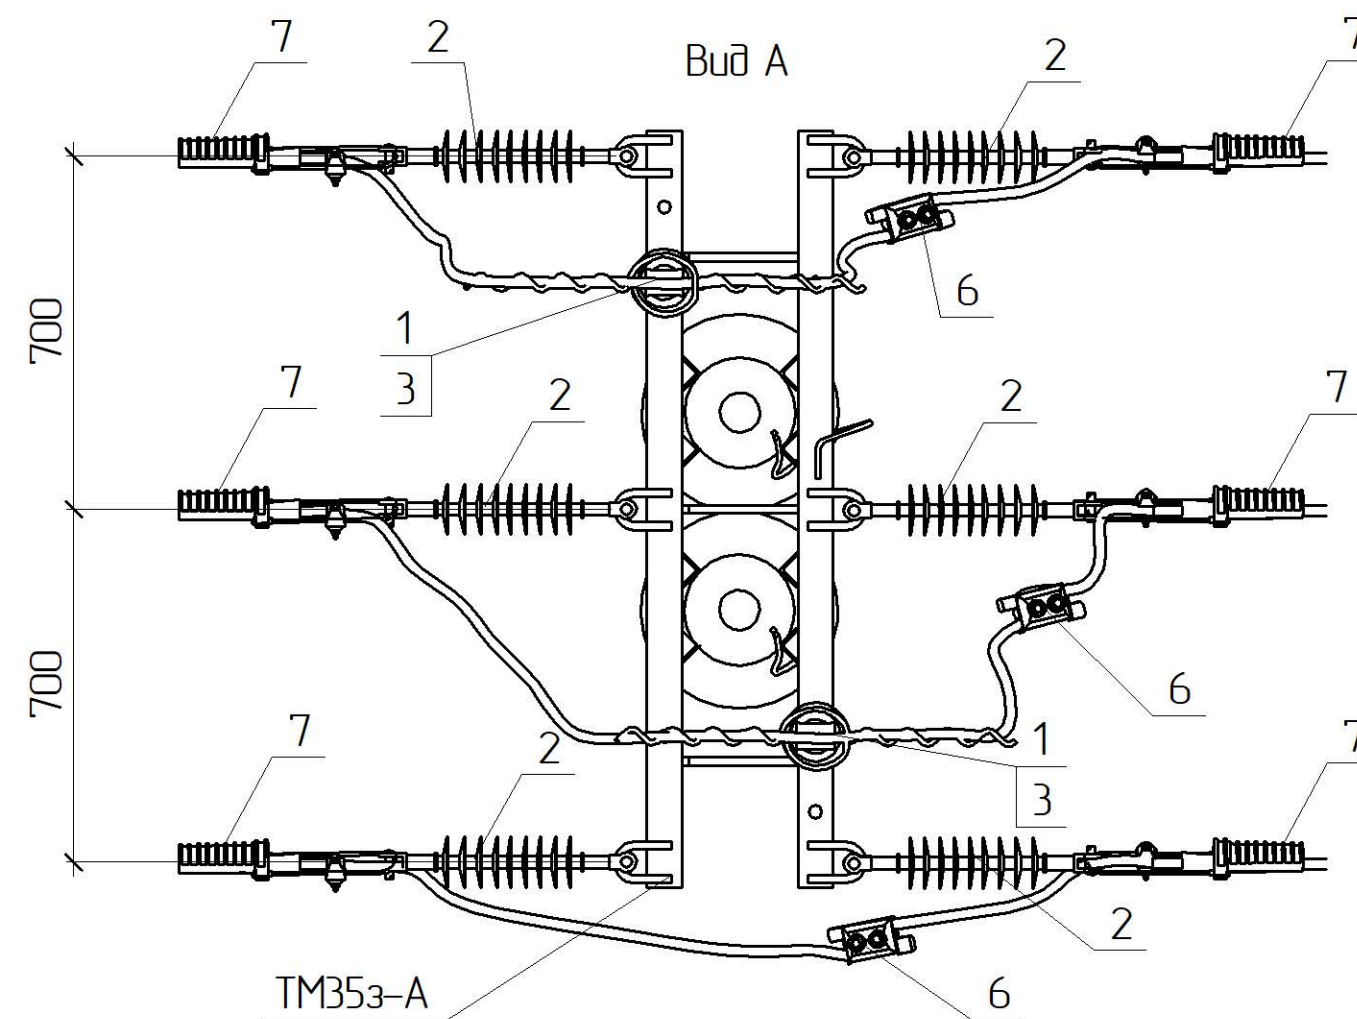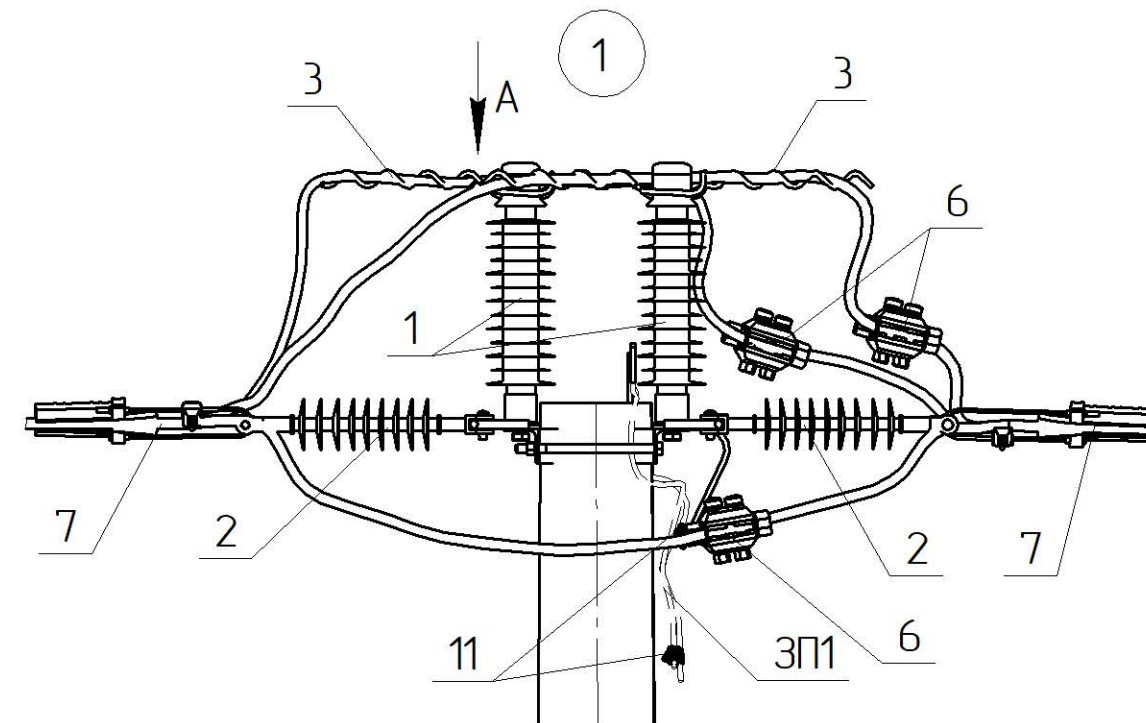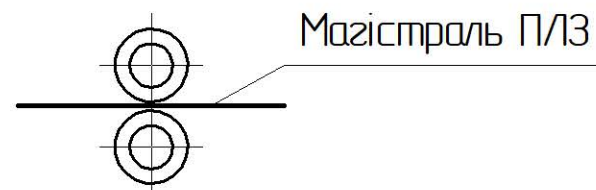

1.19/3-02

| Прив'язаний | Зм. | Кільк. | Арк. | № док.    | Підпис | Дата  |
|-------------|-----|--------|------|-----------|--------|-------|
| ГП          |     |        |      | Журавльов |        | 11.19 |
| Н.контр.    |     |        |      | Ковальчук |        | 11.19 |
| Перевір.    |     |        |      | Скребунов |        | 11.19 |
| Розроб.     |     |        |      | Ястреба   |        | 11.19 |
| Інв. №      |     |        |      |           |        |       |

Анкерна опора  
 А35-1з(2хСК120-[ ])-1  
 А35-1з(2хСК135-[ ])-1


| Стадія                         | Аркуш | Аркушів |
|--------------------------------|-------|---------|
| РП                             | 1     | 2       |
| ТОВ „ЕНЕРГО/ЛІГА”<br>Київ 2019 |       |         |

\*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див 1.19/7

\*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

Марка стаяка в залежності від тяжіння T<sub>max</sub>

| Максимальне тяжіння T <sub>max</sub> , кН | Марка стаяка |          |
|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 4                                         | СК120-10     | СК135-10 |
| 8                                         | СК120-12     | СК135-15 |

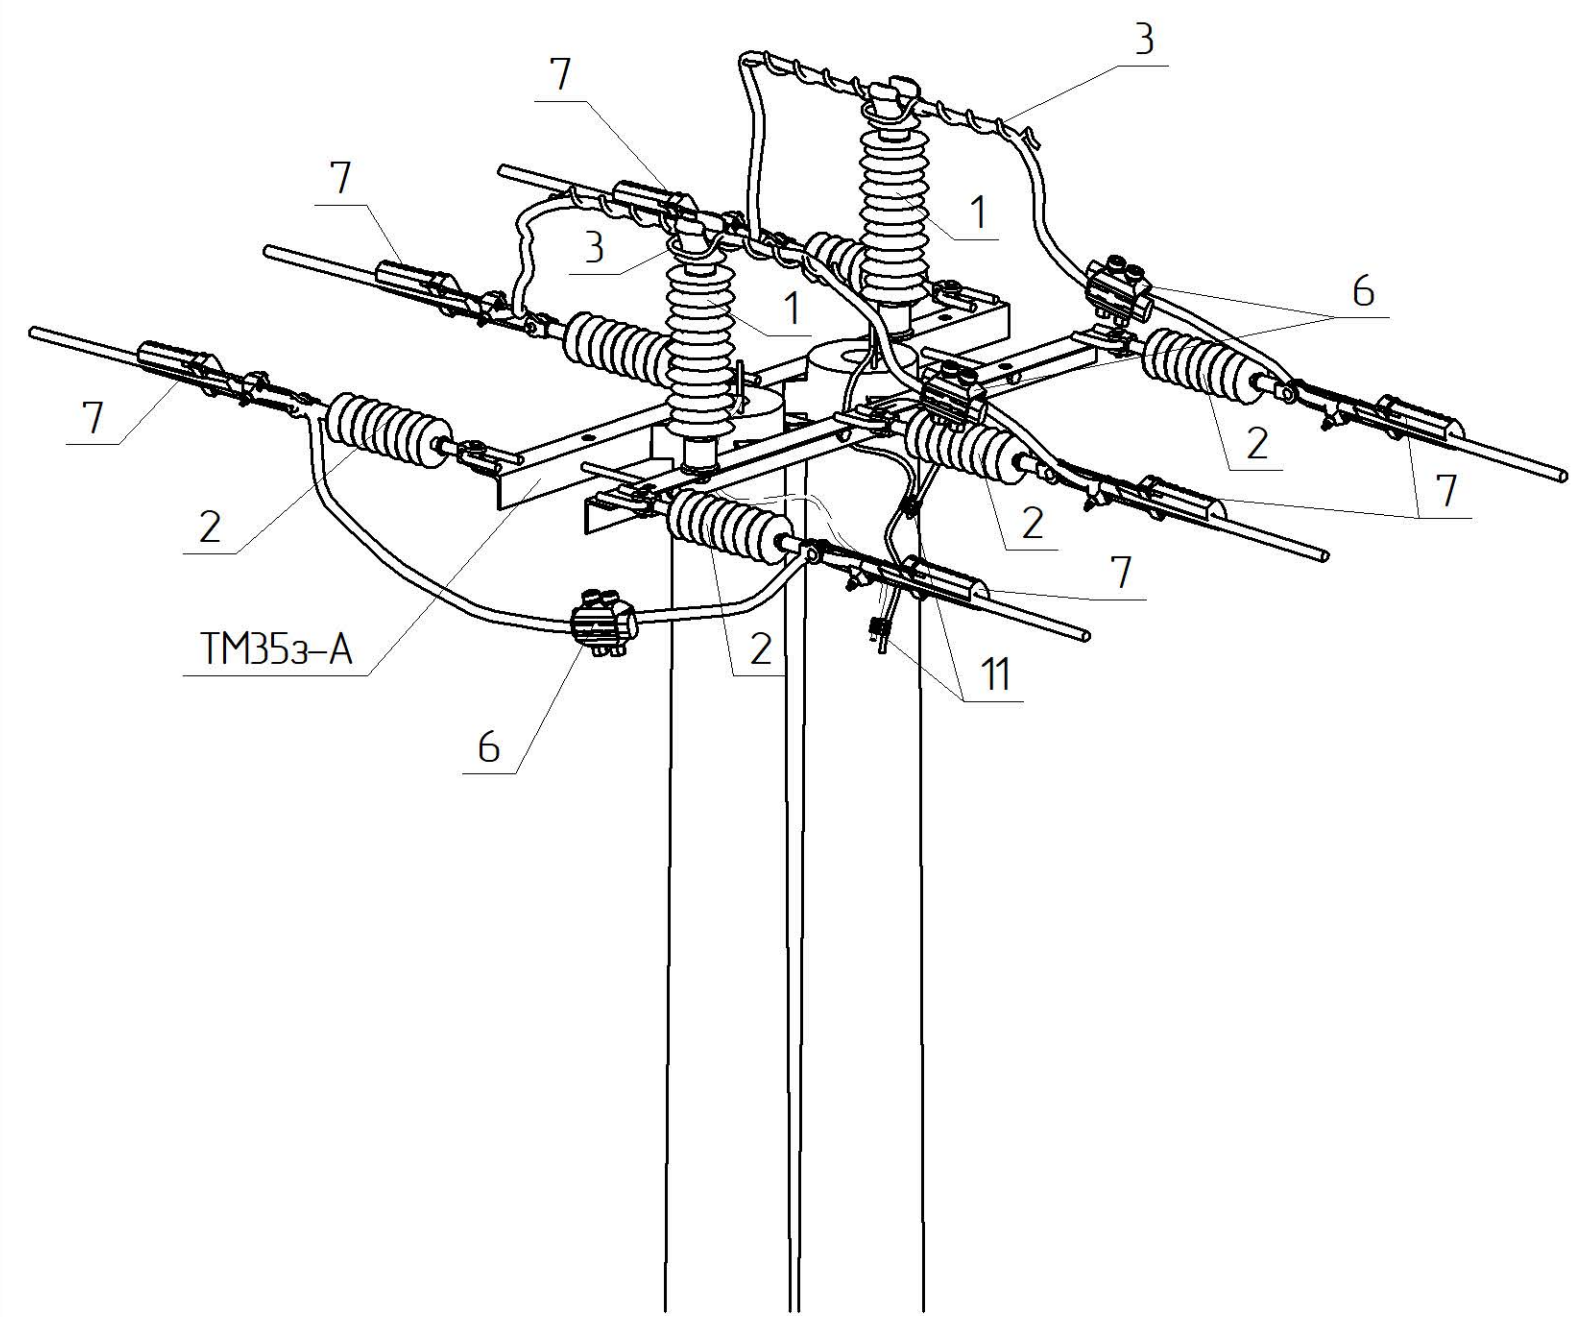

| Поз.      | Позначення                      | Найменування                                    | Кільк. | Маса од. кз | Примітка    |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
|           |                                 | Залізобетонні елементи:                         |        |             |             |
| СК120-[ ] | ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95        | Стойак СК120-[ ]                                | 2      | 1800        |             |
| СК135-[ ] | ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95        | Стойак СК135-[ ]                                |        | 1880        |             |
|           |                                 | Сталеві конструкції:                            |        |             |             |
| ТМ35з-А   | 1.19/6-07                       | Траверса ТМ35з-А                                | 1      | 22,81       |             |
| 32        | ДСТУ ГОСТ 7798:2008             | Болт М24х35                                     | 2      | 0,14        |             |
| 38        | ГОСТ 11371-78                   | Шайба 24                                        | 2      | 0,02        |             |
| 39        | ГОСТ 6402-70                    | Шайба пружинна 24                               | 2      | 0,02        |             |
| ЗП1       | ДСТУ 4738:2007<br>ISO 1461:2009 | Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=0,5 м. | 1      | 0,31        |             |
|           | Всього на опорі, кг             |                                                 |        | 23,12       |             |
|           |                                 | Лінійна арматура:                               |        |             |             |
| 1 *1      | PSI 42 RD                       | Ізолятор стрижневий                             | 2      | 3,85        |             |
| 2         | PSI42CC                         | Ізолятор натяжний                               | 6      | 1,9         |             |
| 3 *1      | PLDT3 CR                        | В'язка спіральна діелектрична                   | 2      | 0,2         | 70-95 мм²   |
|           | PLDT4 CR                        |                                                 |        | 0,21        | 120-185 мм² |
| 6 *1      | TTDC45401 AT FP2D               | Затискач прокалюючий 35 кВ                      | 3      | 0,50        | 70-120 мм²  |
|           | TTDC45501 AT FP2D               |                                                 |        | 0,53        | 185 мм²     |
| 7 *1      | PA4595 P                        | Затискач натяжний                               | 6      | 1,20        | 70-95 мм²   |
|           | PA45120 P                       |                                                 |        | 1,22        | 120 мм²     |
|           | PA45185 P                       |                                                 |        | 1,34        | 185 мм²     |
| 11        | PGA 101                         | Затискач плашковий                              | 2      | 0,055       |             |
|           | Додаткове обладнання            |                                                 |        |             |             |
|           |                                 |                                                 |        |             |             |

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| Інв. № ориз. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|              |               |             |