

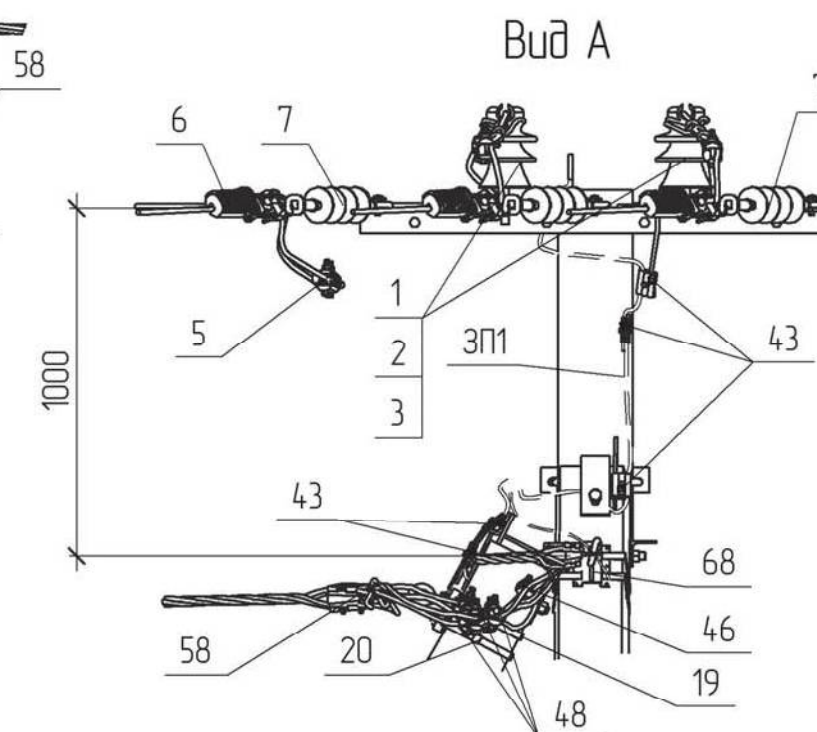

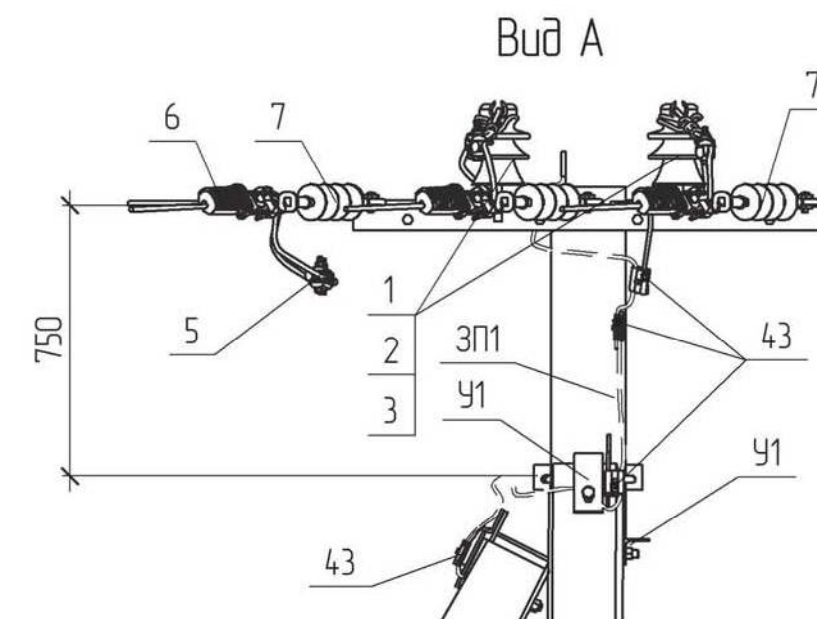


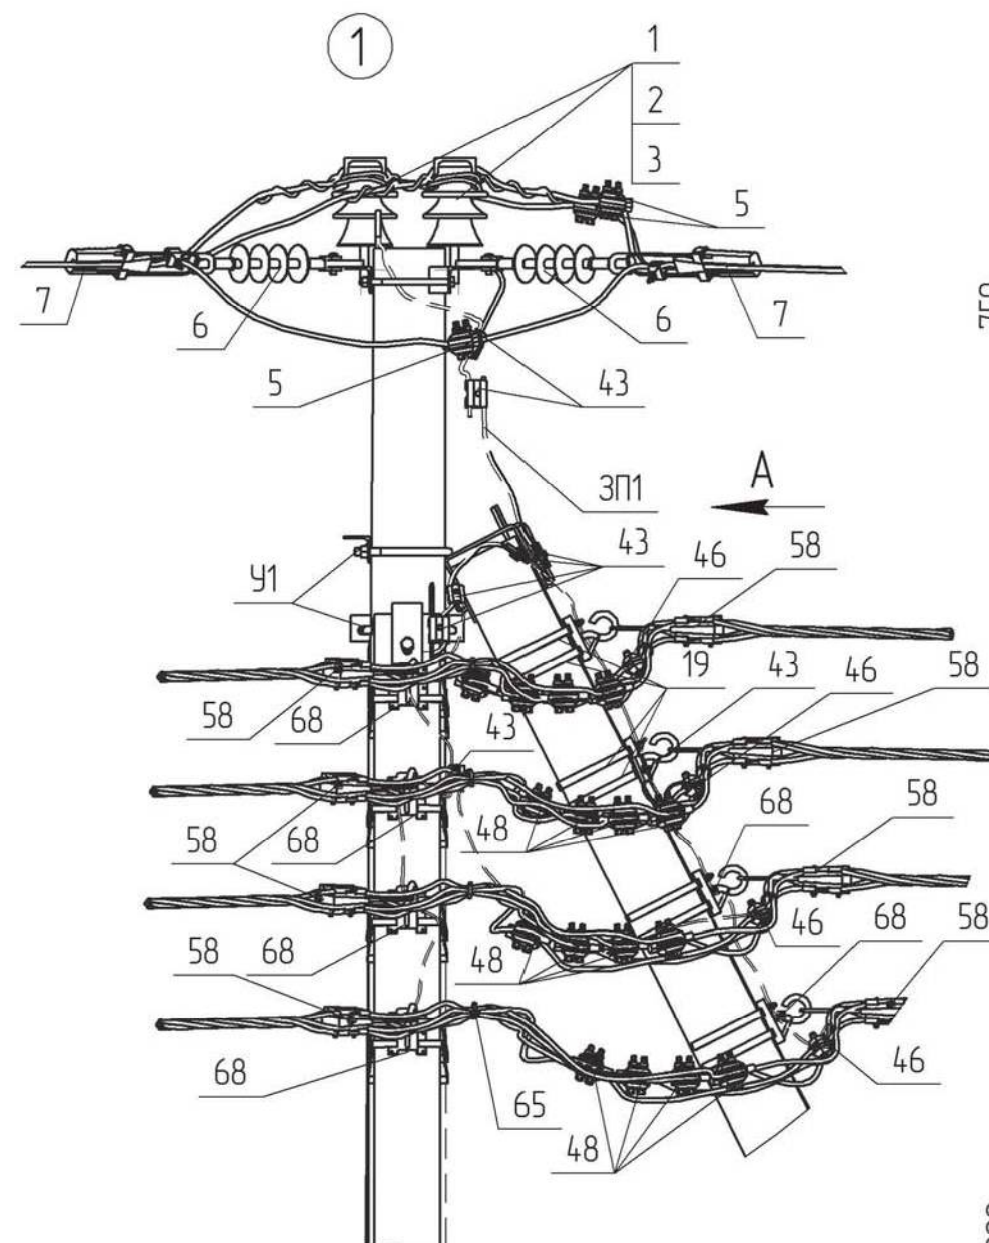


*6 Опція Р означає, що натяжний запускач має антипрекінгову систему. Р додається до найменування запускача, якщо проєктована лінія знаходиться в 3-5 районі за ступенем забруднення атмосфери СЗ згідно п. 1.9. ПУЕ:2006

						1.14/3-24								
Прив'язаний						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркцш	Аркцішів
						ГІП		Журавльов			01.08	РП	1	3
						Н.контр.		Блінов			01.08			
						Перебір.		Меркоман			29.08			
						Розроб.		Іщук			27.08			
Інв. №												Кутова анкерна опора КА10/0,38-1/[](3хСВ105-[])-4 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		


KA10/0,38-1/2(3xCB105-[])-4

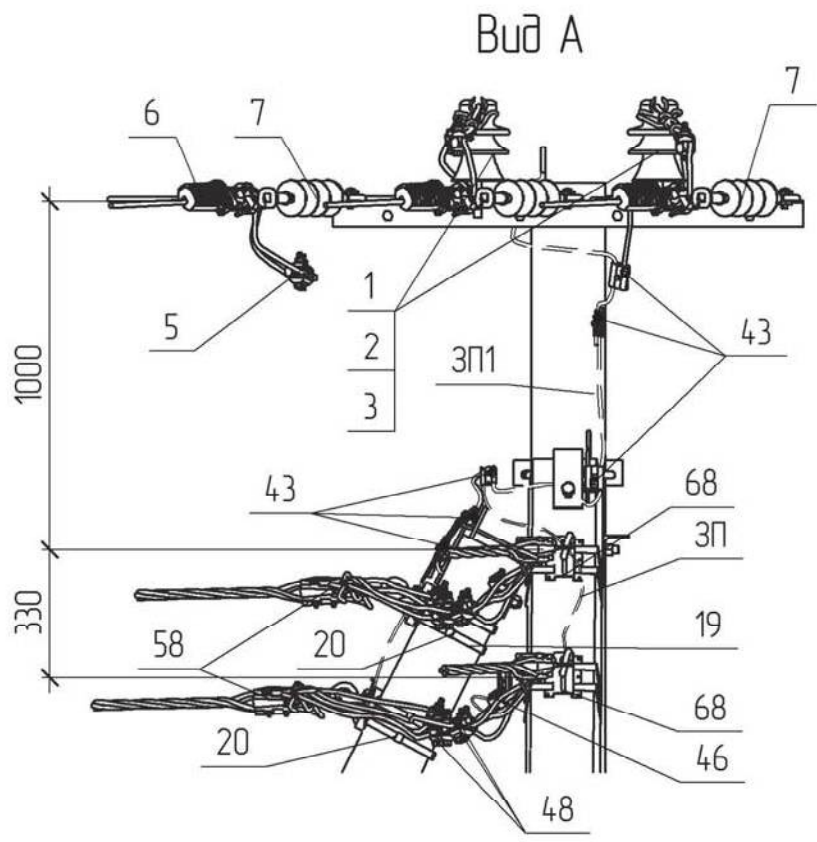

KA10/0,38-1/3(3xCB105-[])-4

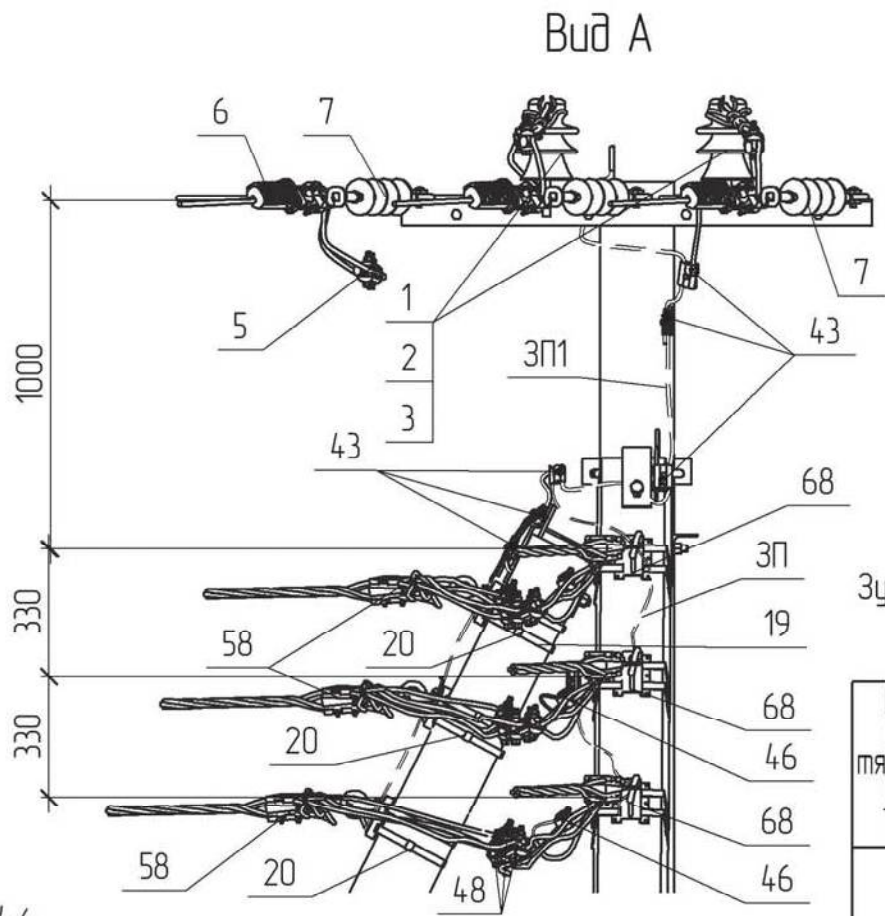

KA10/0,38-1/4(3xCB105-[])-4

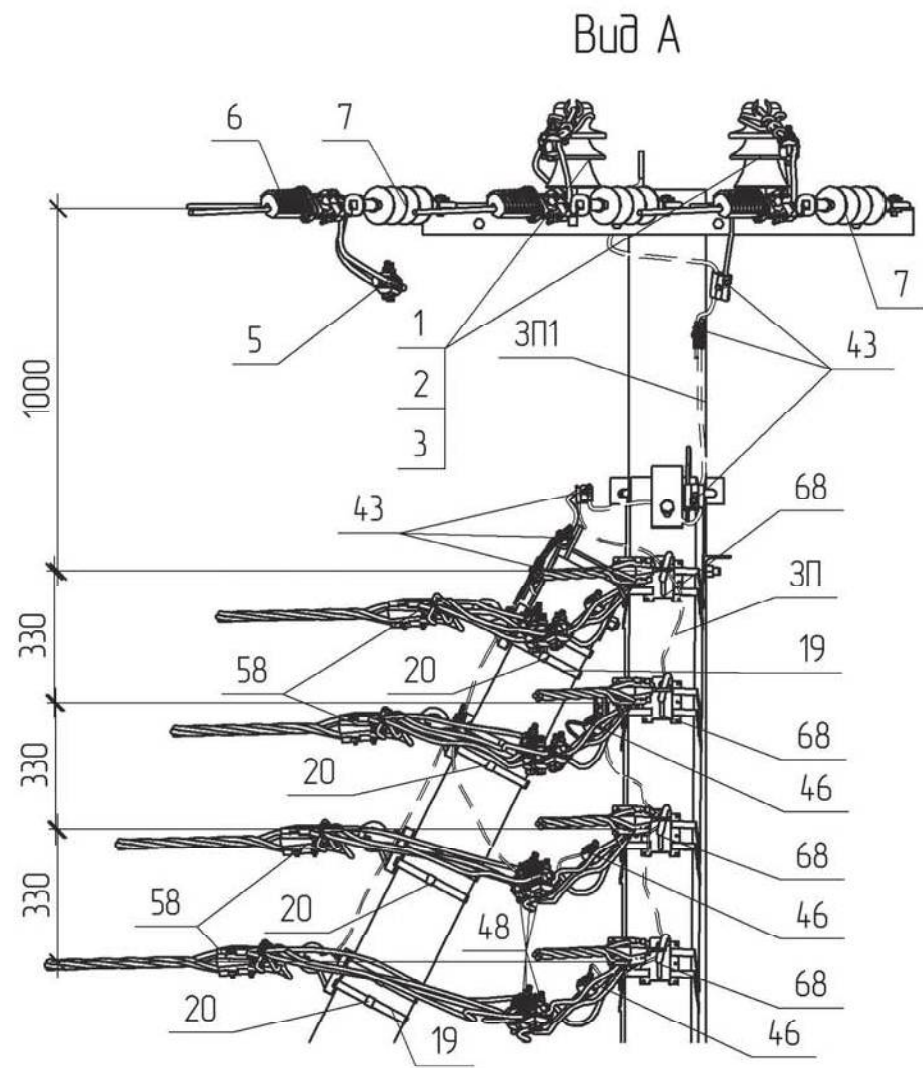


Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння T_{max} , кількості ліній ПЛІ 0,38 кВ та кута повороту α , °

Макси- мальне тяжіння ПЛ/3 6-10кВ T _{max} , кН	Макси- мальне тяжіння ПЛ/1 0,38кВ T _{max} , кН	Кількість кіл ПЛ/1 0,38кВ	Кут повороту α, град.	Стискаюче зусилля на грунт N _p , кН
2	2	0	90	38
		1		44
		2		51
		3		57
		4		64
4	2	0	45	43
			60	50
			75	56
			90	62
		1	45	46
			60	54
			75	62
			90	68
		2	45	49
			60	59
			75	68
			90	75
4	4	0	45	43
			60	50
			75	56
			90	62
		1	45	49
			60	59
			75	68
			90	75
		2	45	56
			60	68
			75	79
			90	89

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1.14/3-24

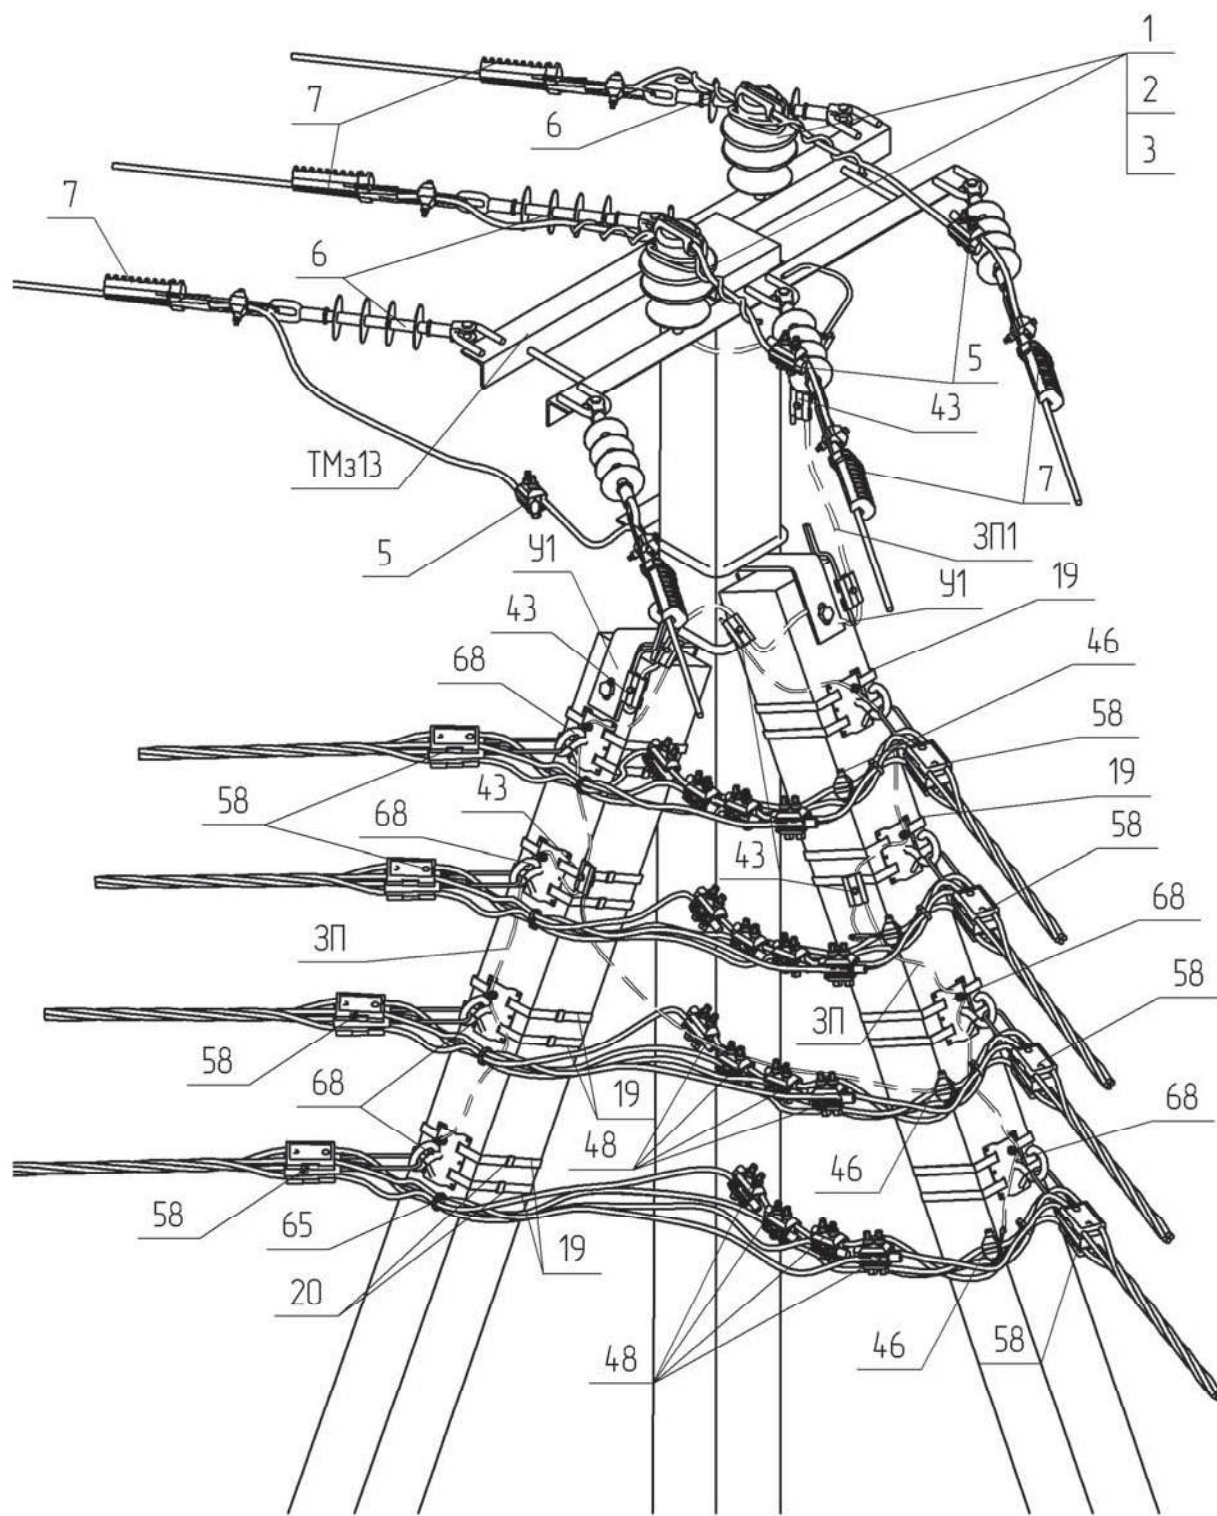

Поз.	Позначення	Найменування	Без лінії 0,38 кВ	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ				Маса од. кг	Примітка
				1	2	3	4		
		Залізобетонні елементи:							
СВ105-[]	ТУ.У.В2.6.00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	3	3	3	3	3	1180	
		Сталеві конструкції:							
ТМз13	180.2н./5-18	Траверса ТМз13	1	1	1	1	1	20.39	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	2	2	2	2	2	6.9	
19	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.		2	4	6	8	0.36	
20	SICAME	Скріпа CF 20		4	8	12	16	0.01	
68	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz		2	4	6	8	1.0	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.		2	4	5	7	0.03	
ЗП1		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=2 п.м.	1	1	1	1	1	1.24	
	Всього на опорі, кг								
		Лінійна арматура:							
1	ТУ У 26.2-00214652-003:2010	Ізолятор ШФ-20Г1	2	2	2	2	2	3.8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	2	2	2	2	2	0.03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	2	2	2	2	2	0.17	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3						0.20	95-120 мм ²
5	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FBA	3	3	3	3	3	0.39	50-120 мм ²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	6	6	6	6	6	1.46	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 P *6	6	6	6	6	6	0.54	50-70 мм ²
		Затискач натяжний PA28120 P *6						0.82	95-120 мм ²
43	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	5	6	7	8	0.055	
46 *1	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151		1	2	3	4	0.11	25-95 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241						0.17	120 мм ²
48 *1	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP		4	8	12	16	0.24	25-95 мм ²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP						0.39	120 мм ²
58 *1	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1		2	4	6	8	0.8	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2						1.23	70-120 мм ²
65	SICAME	Хомут CCD 9-62		2	4	6	8	0.04	
	Додаткове обладнання								