
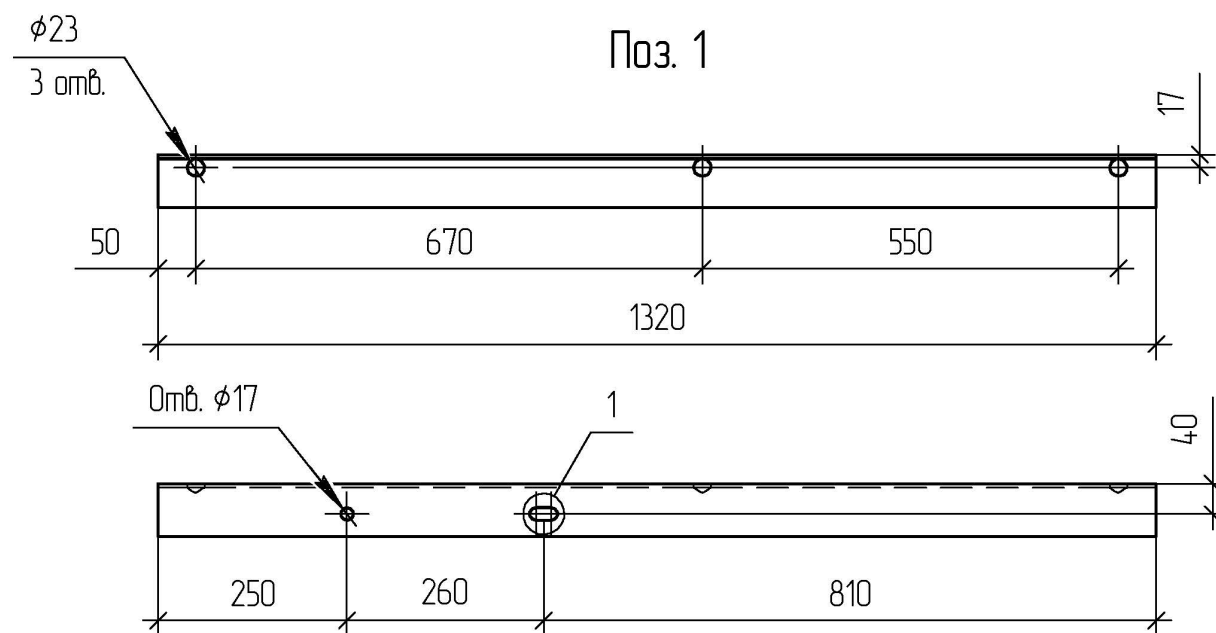
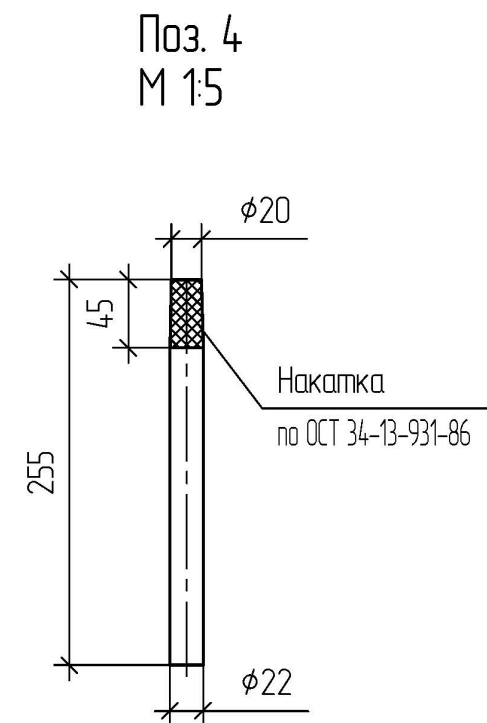
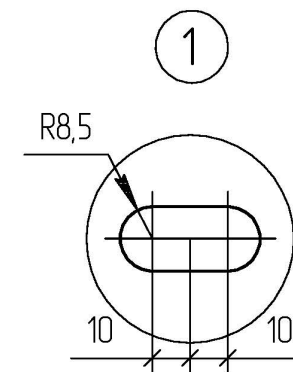
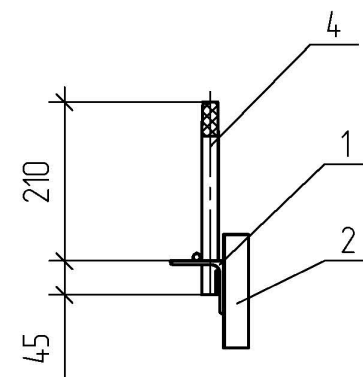


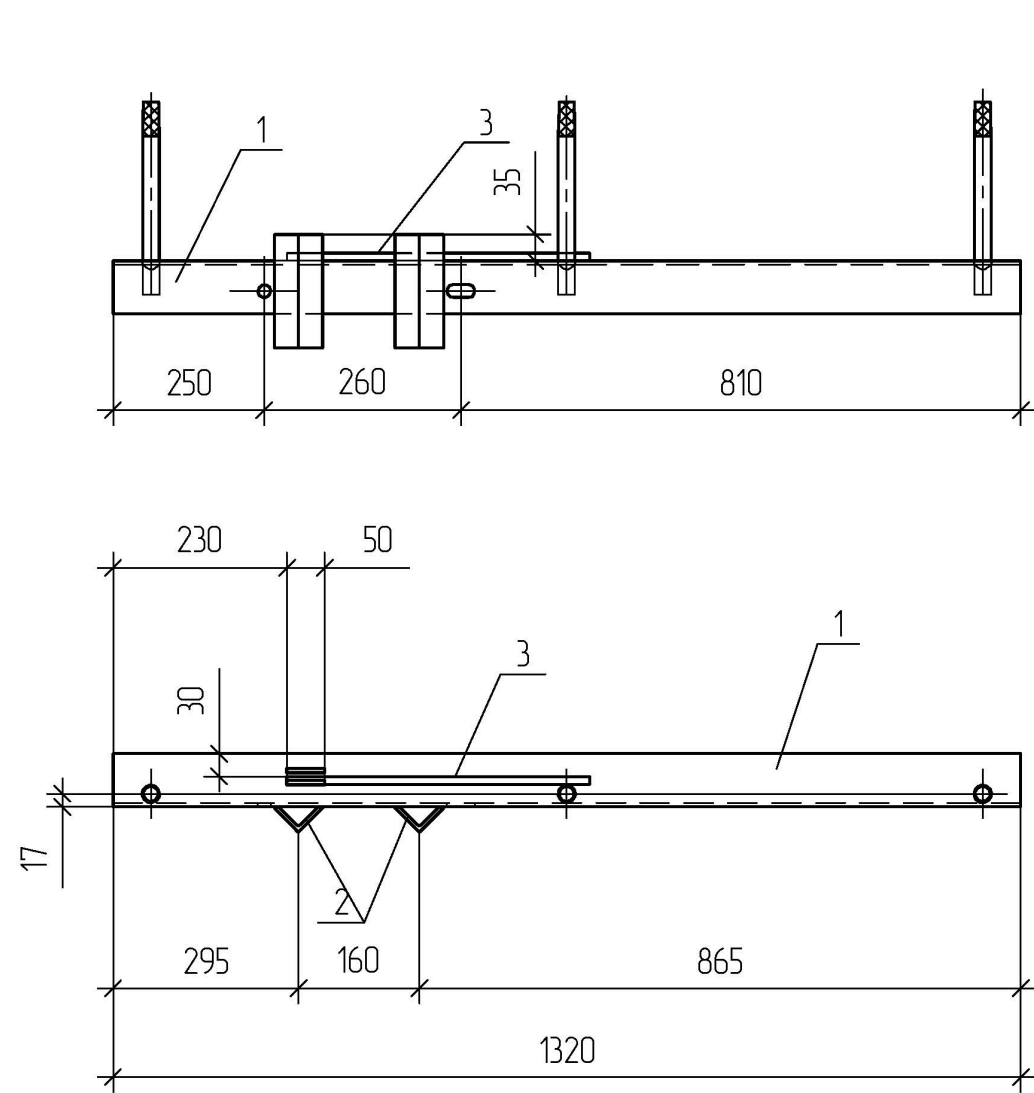

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка	
		Деталі			
1		Куттик 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1320	1	6.4 кг	
2		Куттик 45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=150	2	0.47 кг	
3		Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг	
4		Круг 22 ГОСТ 2590-88 L=255	3	0.75 кг	
		180.2н/5-23			
		Траверса ТМ305	Стадія	Маса	Масштаб
			Р	9,86	1:10
			Аркцш	Аркцш 1	
			ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

Інв. № ориз.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Прив'язаний			
Інв. №			