





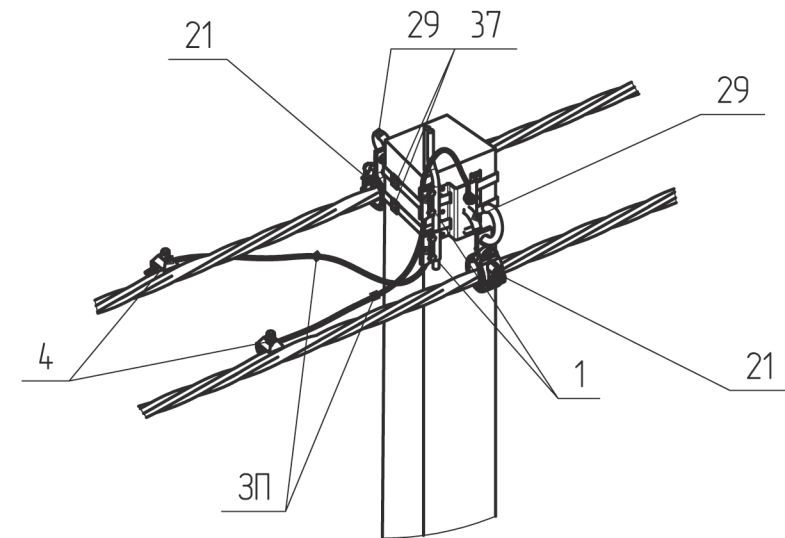


Схема встановлення опори

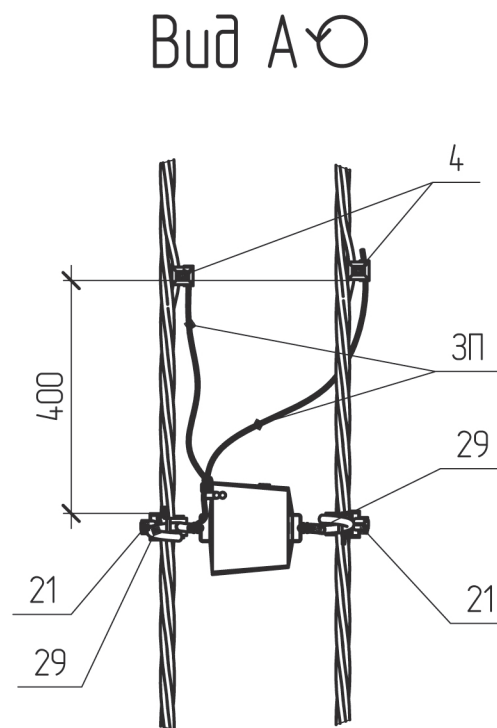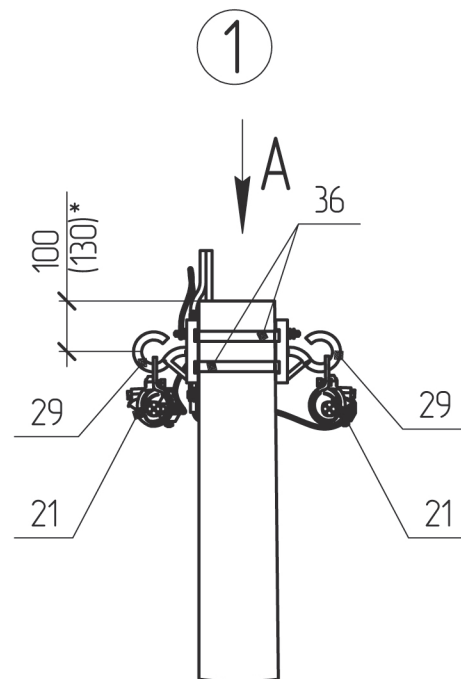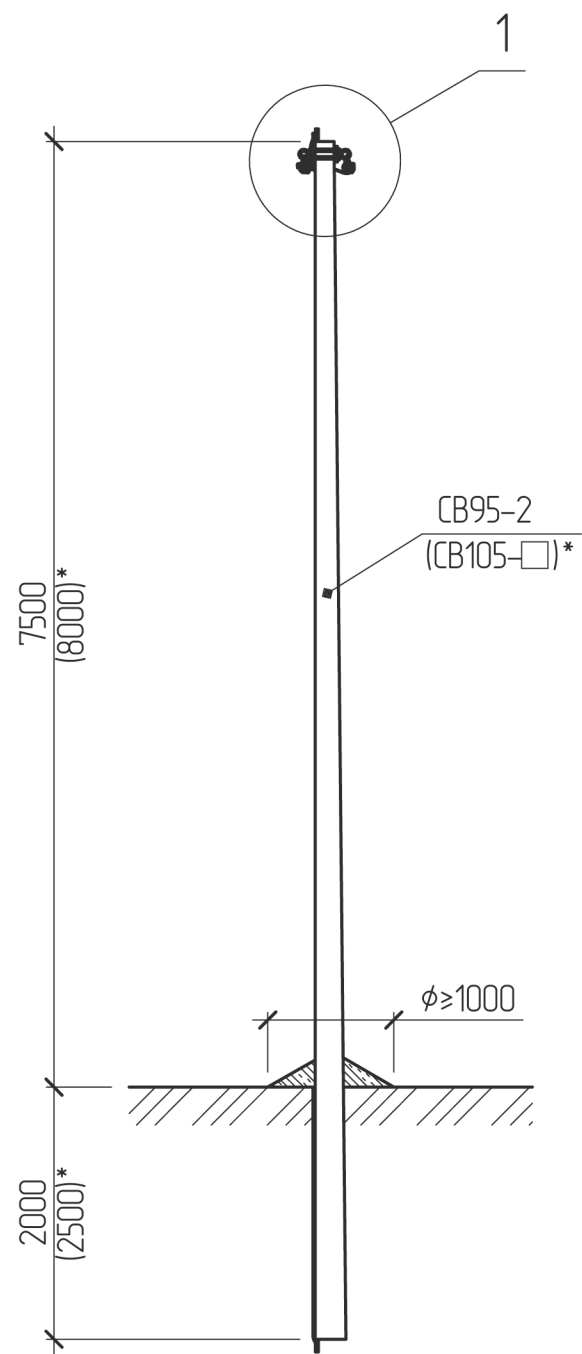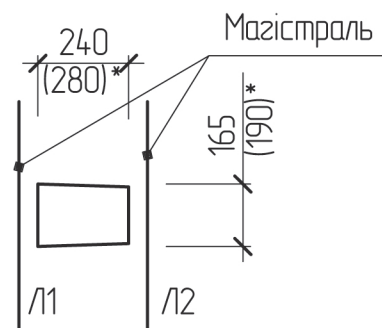

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10

Вид А

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
CB95-2	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	1	750	
CB105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	1	1180	
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	1.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=2.4 п.м.	1	0.12	
	Всього на опорі, кз			2.38	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 34.0013044.1.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	2	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.11	25-95 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм ²
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	2	0.34	

Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бовенко			
Інв. №					

202.2н/4-4

Проміжна опора
П2(1хСВ95-2)-4
П2(1хСВ105-3.6)-4
П2(1хСВ105-5)-4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		