





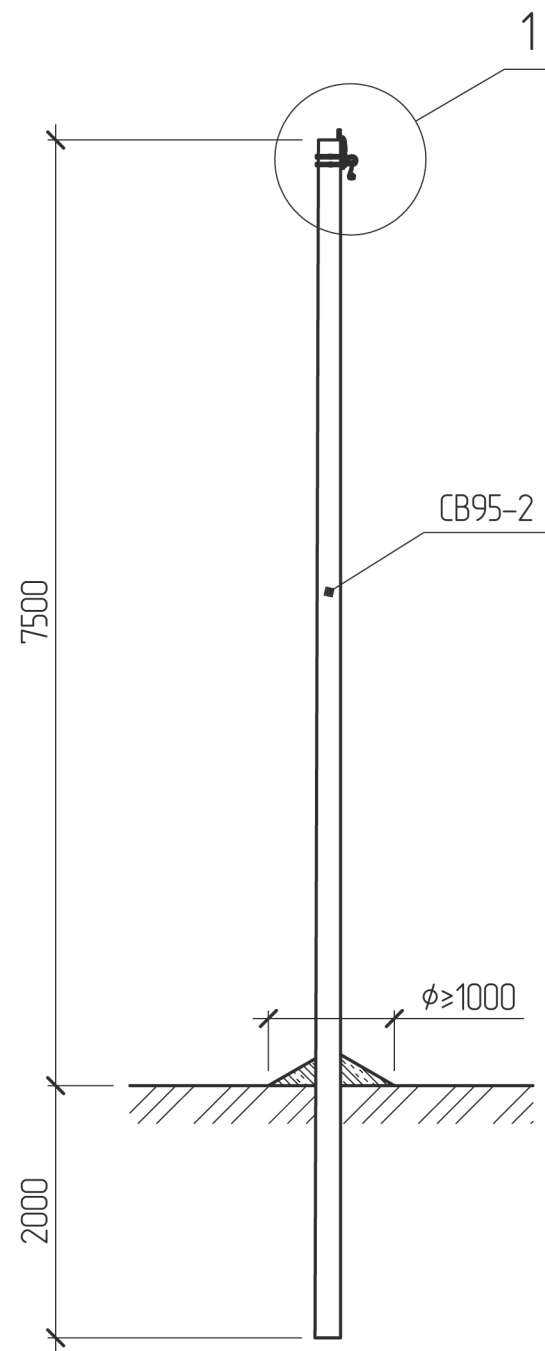


Схема встановлення опори

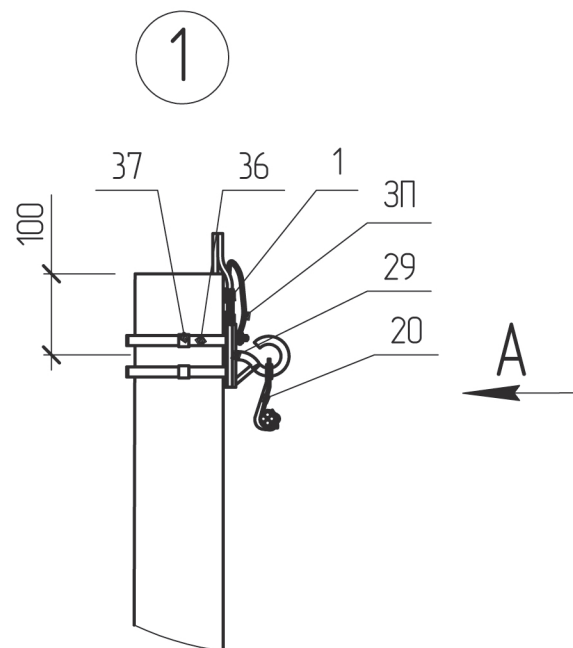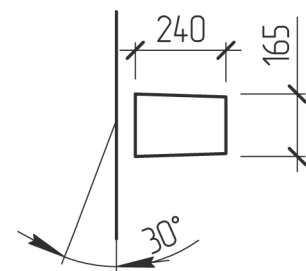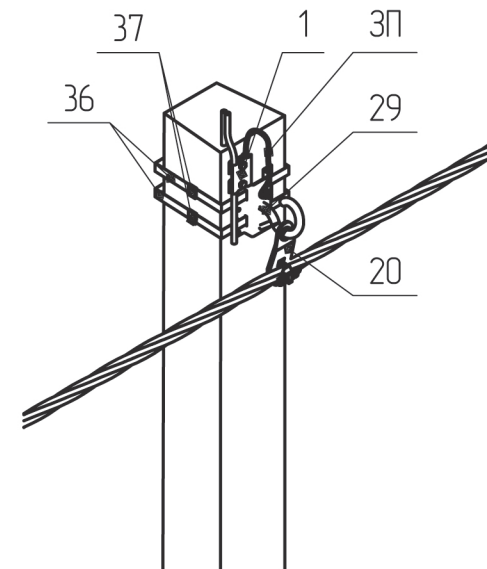

Вид А

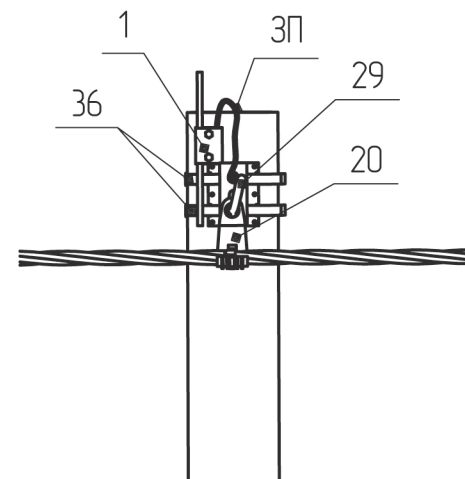

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ95-2	ТУ У В.2.6-0013997.003-94	Стояк СВ95-2	1	750	
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	1	
36	SICAME	Бандажна стрічка L = 2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=14 п.м.	1	0.07	
	Всього на опору, кз			1.33	
Лійна арматура:					
1	ТУ У 340013044.1.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
20	SICAME	Затискач підтримуючий абонентський PSP 83	1	0.07	

202.2н/8-32

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Проміжна опора для відгалужень П1(1хСВ95-2)-3			Стадія	Аркш	Аркшів
				ГП				Власюк					РП	1	1
				Н.контр.				Галюк					ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		
				Перевір.				Борисенко							
				Розроб.				Скворцова							
Інв. №															