





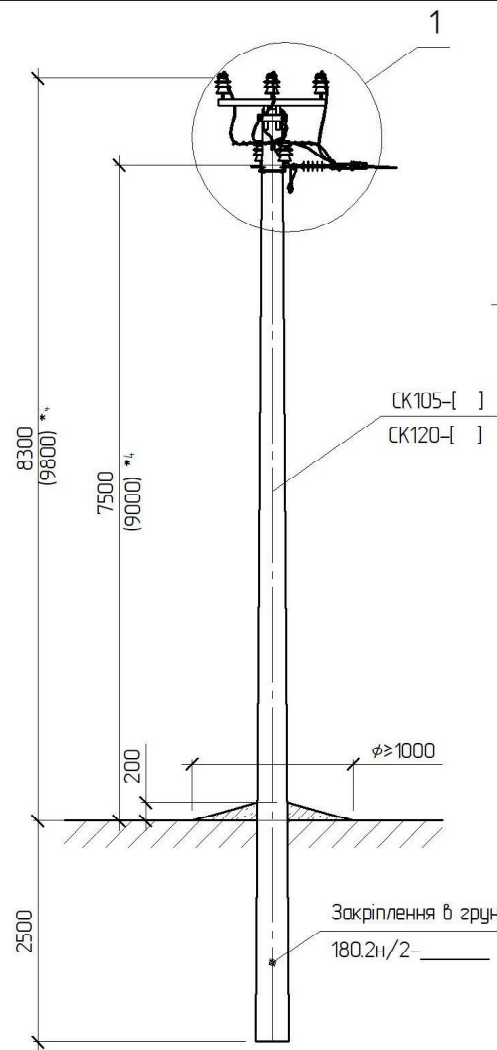


Схема встановлення опори

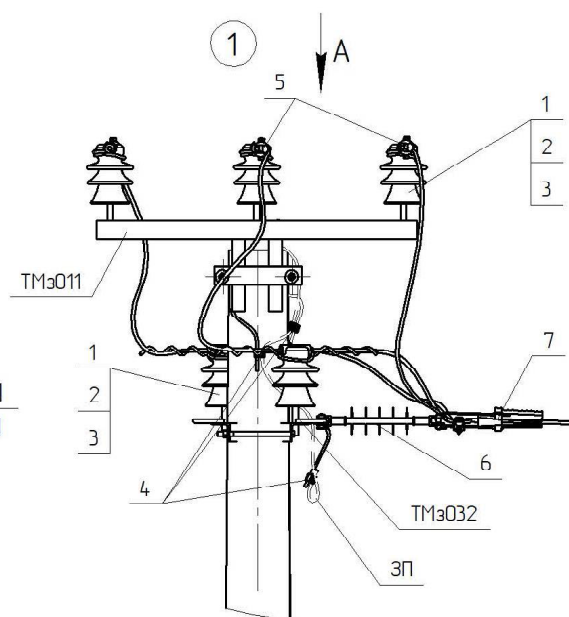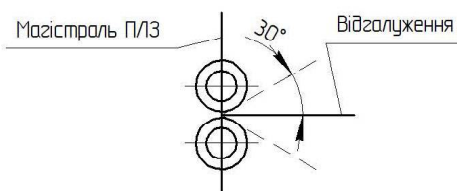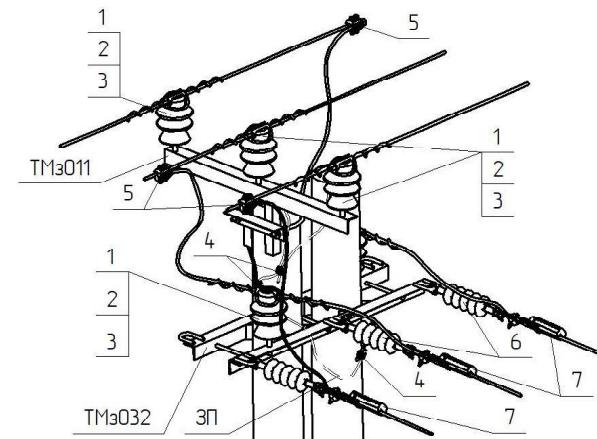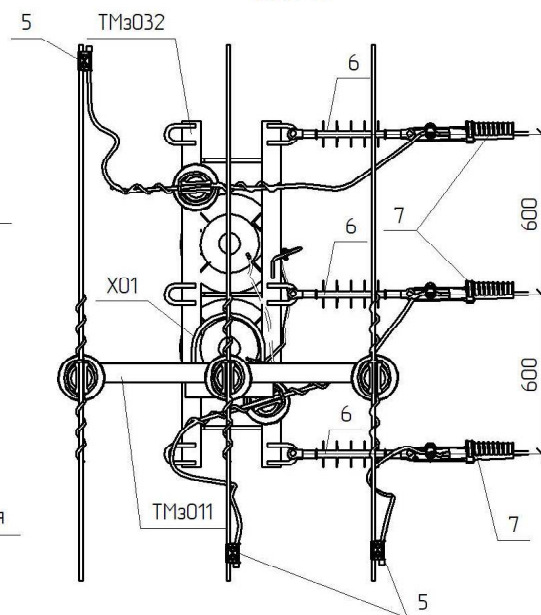

Вид А

Тип стояка в залежності від тяжіння $T_{\text{нох}}$

Максимальне тяжіння $T_{\text{нох}}$, кН	Марка стояка	
2	СК105-5	СК120-6
4	СК105-10	СК120-10
6	СК105-12	СК120-15
8	СК105-14	СК120-15

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітки
Залізобетонні елементи:					
СК105-[]	ТУ.У.Б2.6.0249543-35-95	Стояк СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУ.У.Б2.6.0249543-35-95	Стояк СК120-[]		1800	
Сталеві конструкції:					
ТМз011	180.2н./5-14	Траверса ТМз011	1	11,05	
ТМз032	180.2н./5-20	Траверса ТМз032	1	22,2	
Х01	180.2н./5-29	Хомут Х01	1	1,3	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг. $\phi 10$ В2 з цинковим покриттям, L=2 м.	1	1,24	
	Всього на опору, кг			35,79	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	5	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	5	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	5	0,18	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм ²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	4	0,055	
5	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм ²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	3	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	3	0,54	50-70 мм ²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм ²
Додаткове обладнання					
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/З ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

1	-	Зам.	10-1	02.19	180.2H/3-18			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стодія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Власюк					РП	1	1
Н.контр.	Галюк							
Перевір.	Борисенко							
Розроб.	Скворцова							
Відпливувальна анкерна опора ВА10-1(2хСК105-[])-1 ВА10-1(2хСК120-[])-1						ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 180.2H/6

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК120-[]

Прив'язаний

Інв. №