




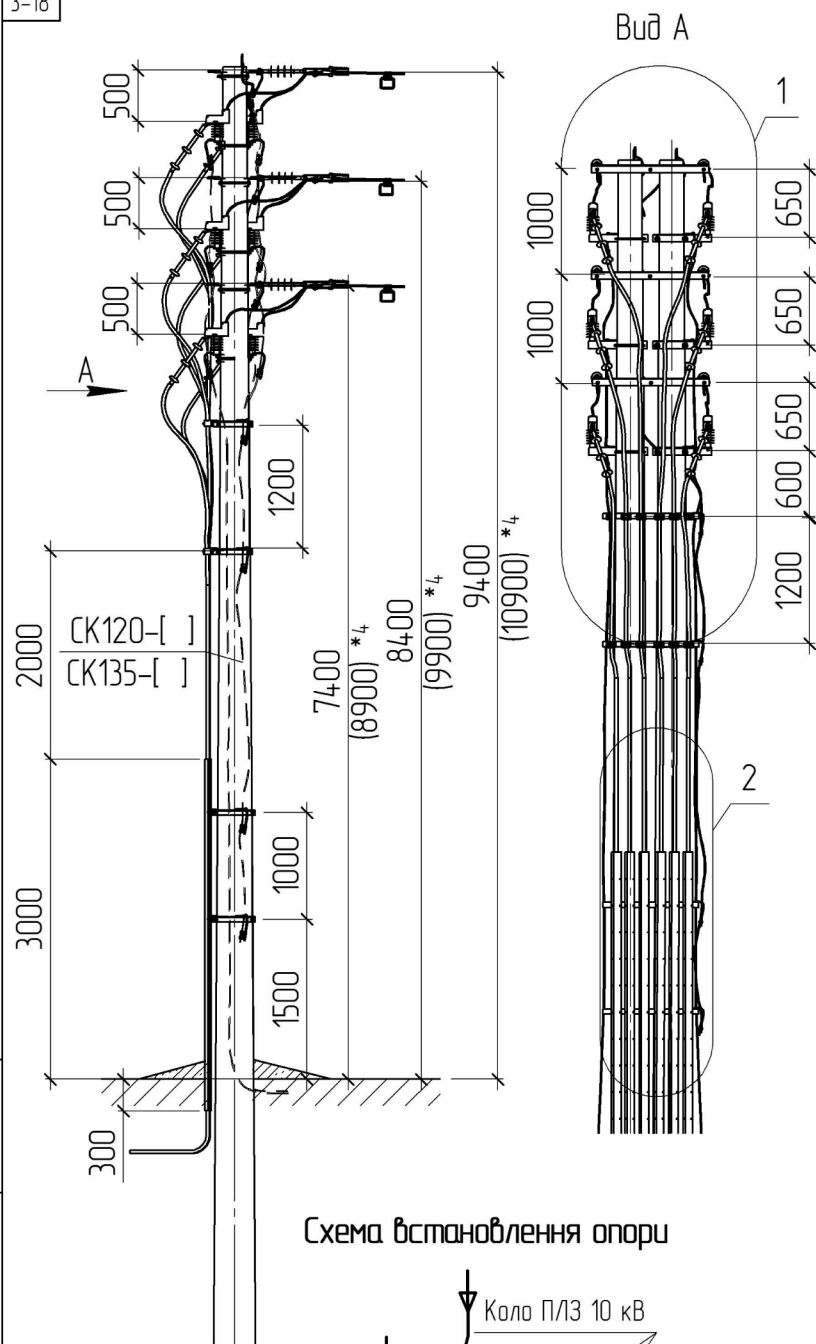


Схема встановлення опори

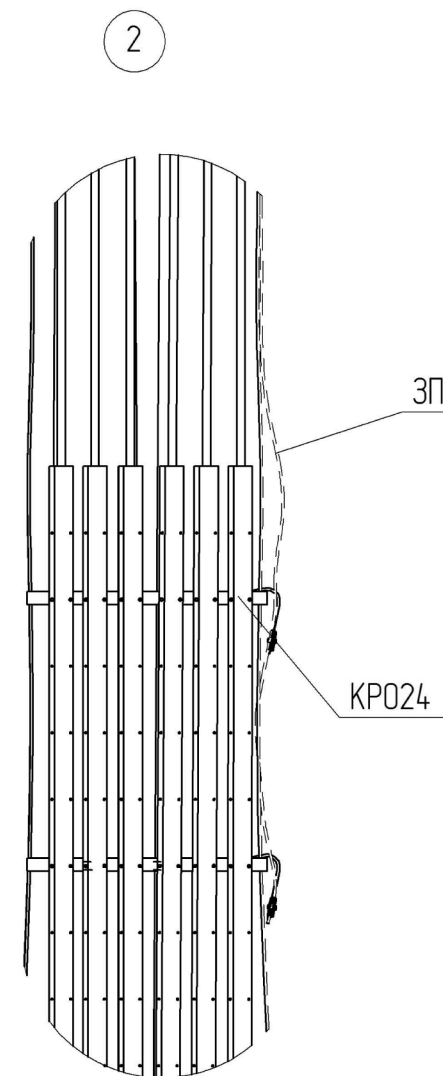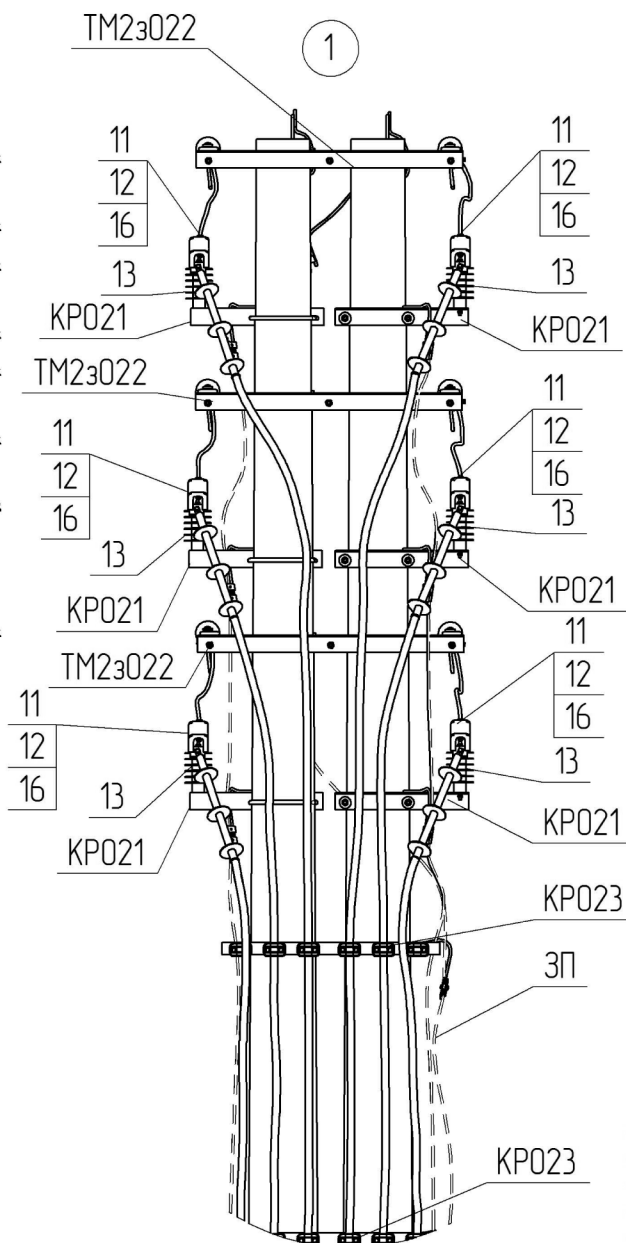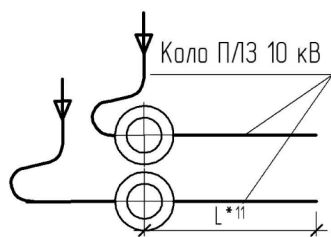

- *1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)
 *4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135
 *8 Тип кабельної муфти залежить від типу та перерізу кабелю
 *10 Тип комплекту залежить від номінальної напруги лінії
 *11 Габаритний прогін для опори К10-2з(2хСК___)-4 визначається з таблиці на кресленні 2.15/3-08, а не з таблиць, що вказані в 2.15/ПЗ.

2.15/3-08

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП			Журавльов		1.03
Н.контр.			Блінов		3.03
Перевір.			Меркоман		2.03
Розроб.			Іщук		4.03
Інв. №					


Кінцева опора з переходом П/13
 в кабельну лінію КЛ 6-10 кВ
 К10-2з(2хСК120-[])-4
 К10-2з(2хСК135-[])-4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

Максимальний забаритний прозін L для
опору К10-2з(2хСК__-)-4

Тип опору	СК120		СК135	
Тип місцевості	I (ненаселена)	I (ненаселена)	I (ненаселена)	II (населена)
T_{max} , КН				
2	33	22	46	40
4	47	31	65	56

Максимальные тяжіння T_{max} , кН	К10-2з(2хСК___-___)-	
	Марка стійка	
2	СК120-10	СК135-10
4	СК120-15	СК135-17

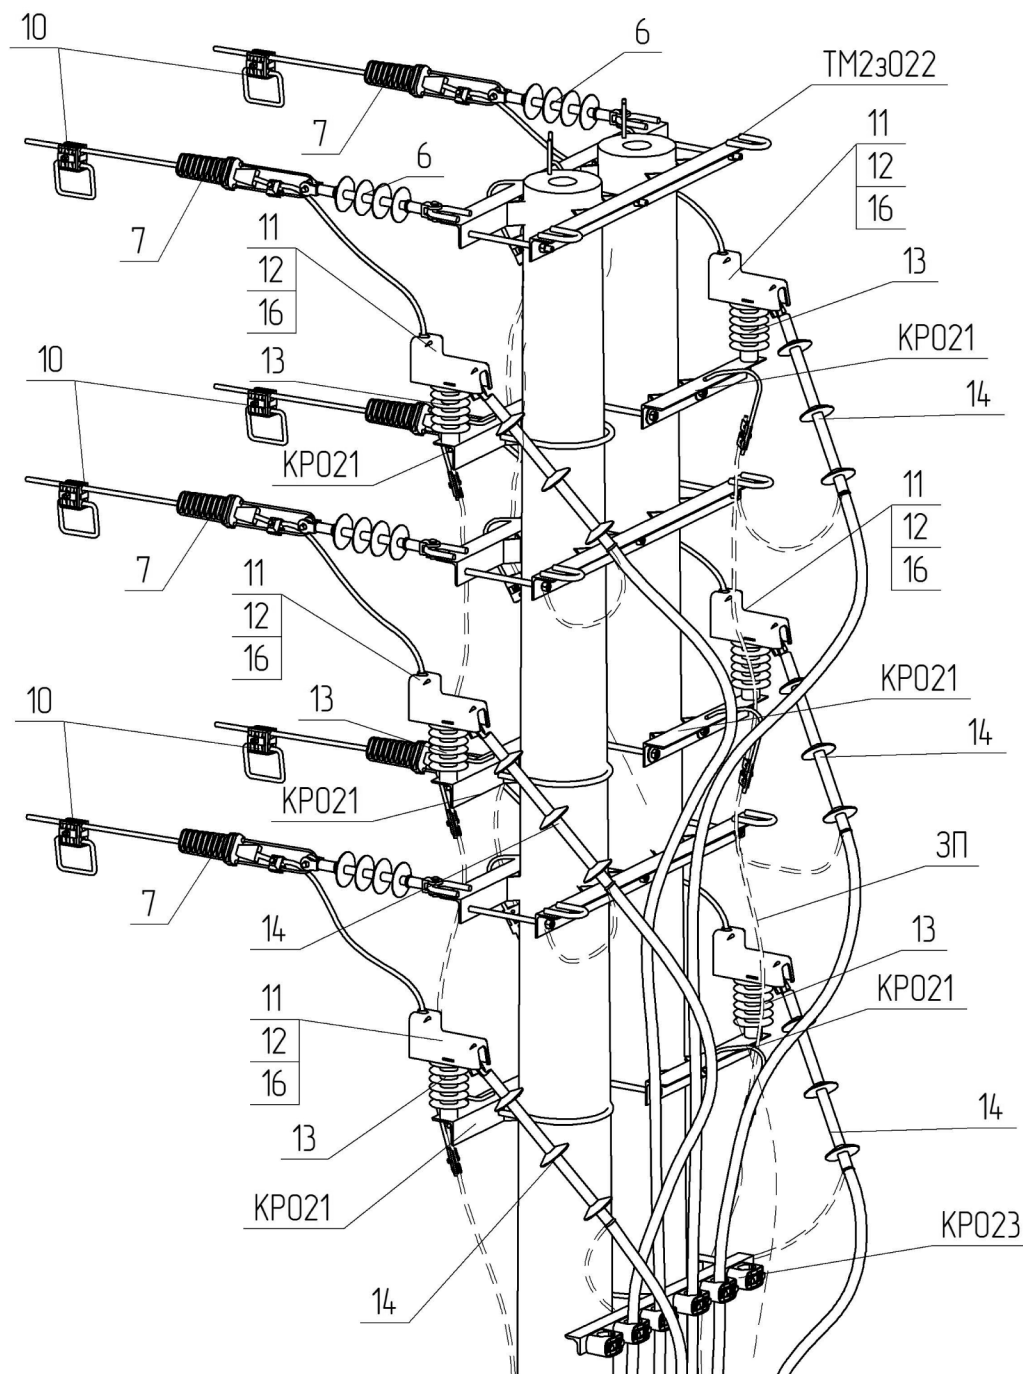

Заземлючі випуски кабельних мфт під'єднуються до заземлення

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК120-[]	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стояк СК120-[]	1	1800	
СК135-[]	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стояк СК135-[]		1880	
		Сталеві конструкції:			
ТМ2з022	2.15/4-04	Траверса ТМ2з022	3	17.37	
КР021	2.15/4-05	Кронштейн КР021	6	5.2	
КР023	2.15/4-07	Кронштейн КР023	2	18.5	
КР024	2.15/4-08	Кронштейн КР024	1	49.71	
ЗП		∅ 10, ДСТУ 4738:2007, L=17 п.м.	1	10.54	
	Всього на опорі, кг			180.56	
		Лінійна арматура:			
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	21	0.055	
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	6	1.335	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 P *6	6	0.765	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120 P *6		1.18	95-120 мм²
10	SICAME	Затискач для підключення перек. зазем. TNDC28401FABI95U	6	0.45	50-120 мм²
11	SICAME	Захисний кожух на ОПН 6-10 кВ (компл)	2	0.3	
12	SICAME	Шина алюмінієва з отворами 80x8 L=0,25м (компл)	2	0.72	
13 *10	SICAME	Обмежувач перенапруг AZBD 090	6	1.5	6 кВ
		Обмежувач перенапруг AZBD 150		1.8	10 кВ
14 *8	SICAME	Кінцева кабельна муфта E3UETH 24_____	2	2.2	
16 *1	SICAME	Затискач апаратний CNA_____G28	6	0.15	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
2.15/3-08					Арк.
					2