


Маркери типу BirdSign призначені для встановлення на проводах та грозотросах повітряних ліній напругою від 6 кВ до 35 кВ та висотою до 15 м.

Рекомендована відстань між встановлюваними маркерами - 8м.

Маркери рекомендовано встановлювати на 80% довжини прогону між опорами повітряної лінії.

У разі відсутності конкретних вимог замовника рекомендовано використовувати спіральні маркери червоного кольору.

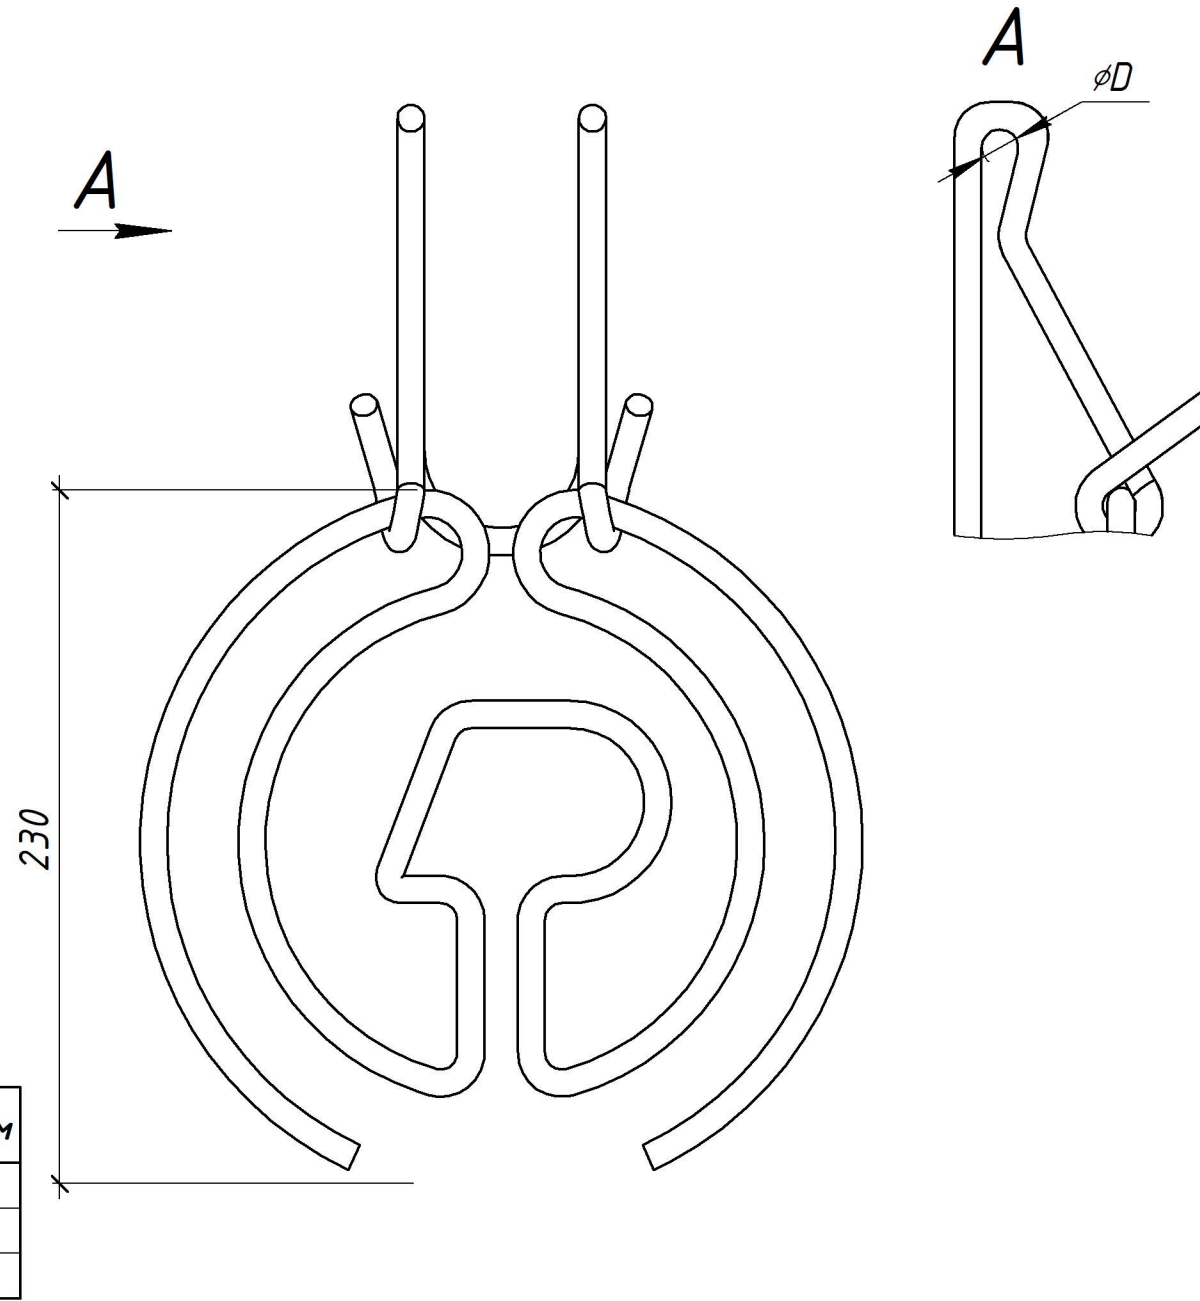

| Позначення          | Діаметр проводу D, мм |
|---------------------|-----------------------|
| BirdSign 34-37 xx   | 6,58-6,87             |
| BirdSign 54-75 xx   | 8,29-9,77             |
| BirdSign 117-228 xx | 12,21-17,04           |

xx-колір маркеру.  
BR-Червоний  
BB-Білий

|             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                 |           |       |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|             |  |  |  |  |  | 1.20/1-03                                                                                                                                       |           |       |
|             |  |  |  |  |  | Проект повторного застосування.<br>Авіаційні кулі-маркери та маркери для позначення проводів та тросів повітряних ліній напругою 1 кВ до 750 кВ |           |       |
|             |  |  |  |  |  | Зм.                                                                                                                                             | Кільк.    | Арк.  |
|             |  |  |  |  |  | № док.                                                                                                                                          | Підпис    | Дата  |
| Прив'язаний |  |  |  |  |  | Розроб.                                                                                                                                         | Ястреба   | 10.20 |
|             |  |  |  |  |  | Перевір.                                                                                                                                        | Ковальчук | 10.20 |
|             |  |  |  |  |  | Н.контр.                                                                                                                                        | Скребцов  | 10.20 |
|             |  |  |  |  |  | Вибір обладнання                                                                                                                                |           |       |
|             |  |  |  |  |  | Р                                                                                                                                               | -         | 1     |
|             |  |  |  |  |  | Маркер підвісний<br>для захисту птахів BirdSign                                                                                                 |           |       |
| Інв. №      |  |  |  |  |  | ГІП                                                                                                                                             | Меркотан  | 10.20 |



ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"  
Київ 2020

|              |               |             |  |
|--------------|---------------|-------------|--|
| Погоджено:   |               |             |  |
| Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. № |  |