


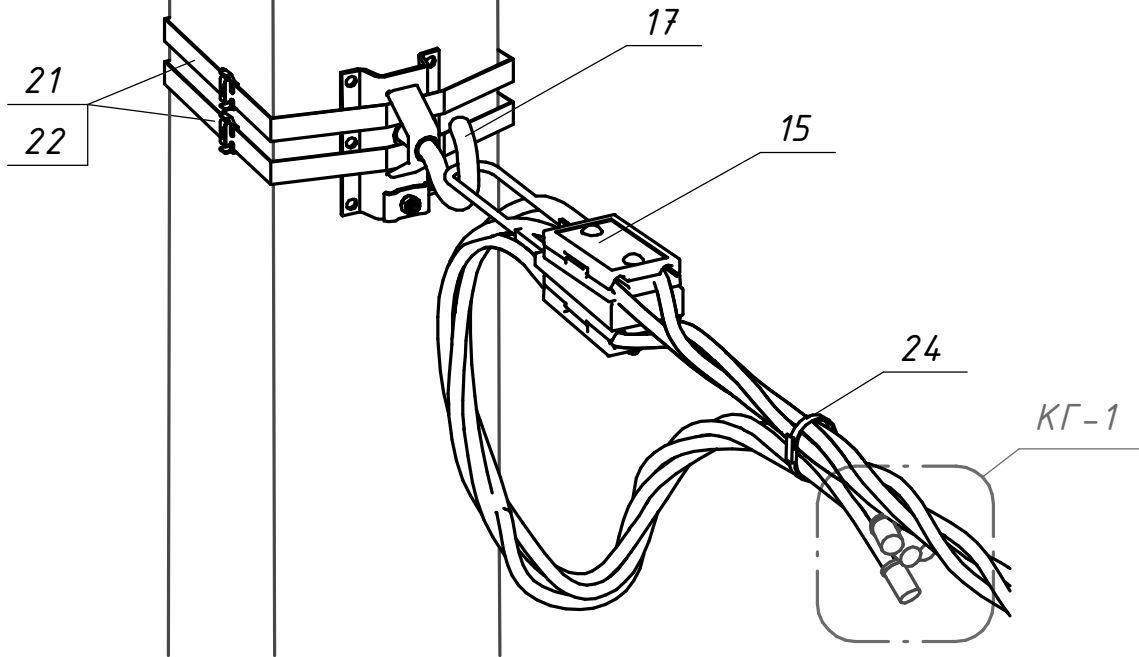

Вузол К-1 використовується для кінцевого кріплення проводів магістралі СІП на опорі (К-1 + КГ-1). У комбінації з іншими вузлами можливо утворити анкерне кріплення (2хК-1 + З-1 + КГ-1) або вузол відгалуження магістралі (К-1 + З-1).

Погоджено:	Прив'язаний						на опорі (К-1 + КГ-1). У комбінації з іншими вузлами можливо утворити анкерне кріплення (2хК-1 + З-1 + КГ-1) або вузол відгалуження магістралі (К-1 + З-1).						
Зам. інв. №	Інв. №												
	Підпис і дата	Поз.	Позначення (Виробник)				Найменування			Кільк.	Маса од. кг	Примітка	
							Сталеві конструкції:						
		17	CSC 16T (SICAME)				Гак універсальний			1	0,72		
		21	IF 207 (SICAME)				Бандажна стрічка			2	0,116	м.п.	
		22	CF 20 (SICAME)				Скріпа			2	0,01		
Інв. № ориг.	Підпис і дата						Лінійна арматура:						
		15	GUKo1 (SICAME)				Затискач натяжний магістральний	1	0,8	25-70 мм ²			
			GUKo2 (SICAME)						1,23	95-120 мм ²			
		24	CCD 9-62 (SICAME)				Стяжний ремінець			1	0,005		
Інв. № ориг.	Підпис і дата						20.24.ПЛІ/4-03						
							Повітряні лінії напругою 0,4 кВ						
							з самоутримними ізольованими проводами						
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вузли кріплень, з'єднань та додаткового обладнання ліній ПЛІ 0,4 кВ			Стадія	Аркцш	Аркцшів
		Розробив	Ястреба				04.24				Р	-	1
		Перевірів	Воєвода				04.24						
Н.контр.	Велешук				04.24								
						Кінцеве кріплення проводу магістралі К-1			 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024				
ГІП	Корсак				04.24								