
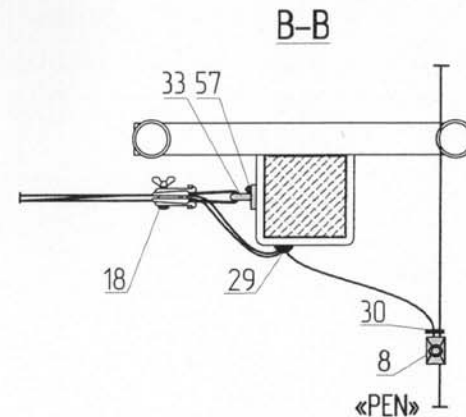
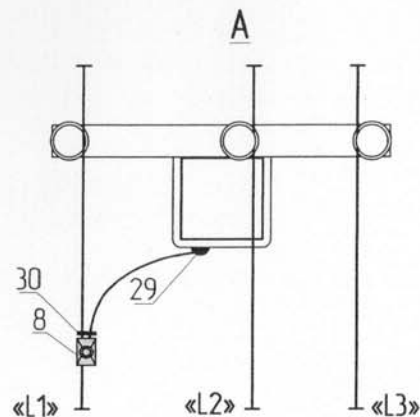


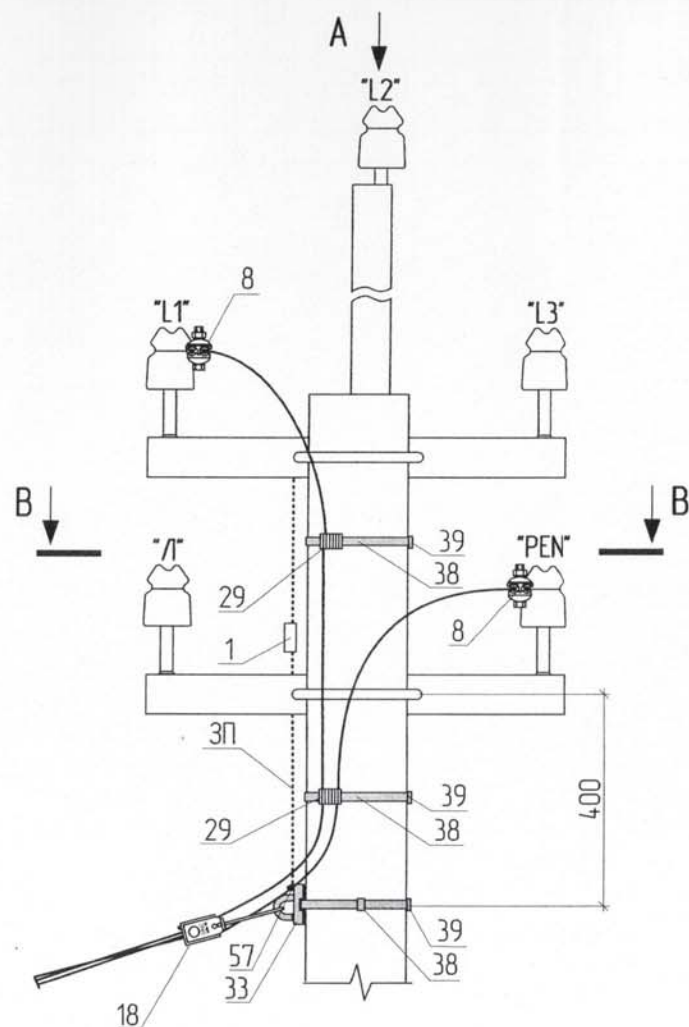

Прив'язаний

Інв.№

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од.кг	Примітка
Сталеві елементи					
33	SICAME	Гак для відгалужень CST 12	1	0,29	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, м	4,0	0,12 на м.п.	
39	SICAME	Скріпа CF 20	3	0,09	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, м	1	0,045 на м.п.	
Лінійна арматура					
1	SICAME	Затискач плашкової PGA 101	1	0,06	
8	SICAME	Затискач односторонньо-проколюючий абонентський NTD 151	2	0,1	25-95 мм²
18	SICAME	Затискач натяжний абонентський для однофазних відгалужень GUKa2	1	0,12	2x16-35 мм²
29	SICAME	Утримувач для кабелів ВІС 1530	2	0,01	
30	SICAME	Хомут ССО 9-62	2	0,04	
57	ГОСТ 9581-80*	Наконечник 16-8-5,4А	1	0,01	

202.3Н/4-01

Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підпис	Дата
Г.І.П.	Янчук			
Гол. спец.	Салун			
Розробив	Примачок			
Н.контр.	Салун			

Однофазне абонентське відгалуження
П/Л 0,38 кВ від П/Л 0,38 кВ
на опорі АВН-01

Стадія	Аркцш	Аркцшв
Р	1	1
ПРАТ „ПВНДКІ „УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ“		

1. В специфікації не враховані елементи опор від яких здійснюється відгалуження.

2. Заземлювальний провідник ЗП приєднати до існуючого ланцюга заземлення опори за допомогою затискача (поз.1).

3. Якщо приєднання потребує захист від перенапруги (див. ПУЕ п.п. 2.4.40), необхідно до специфікації додати поз. 8 «Затискач односторонньо-проколюючий абонентський NTD 151» та поз. 26 «ОПН з індикатором пробоя Protect 28» в кількості по 1 шт на кожен фазу цього приєднання.