
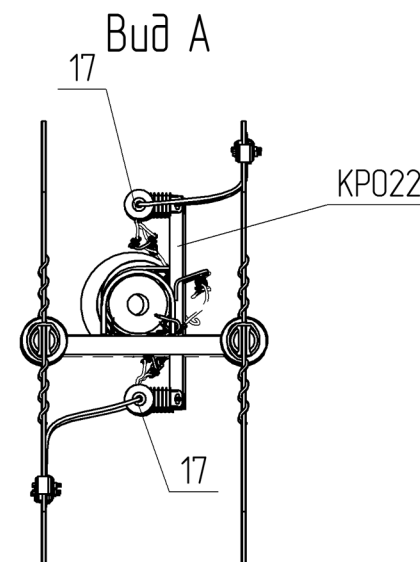
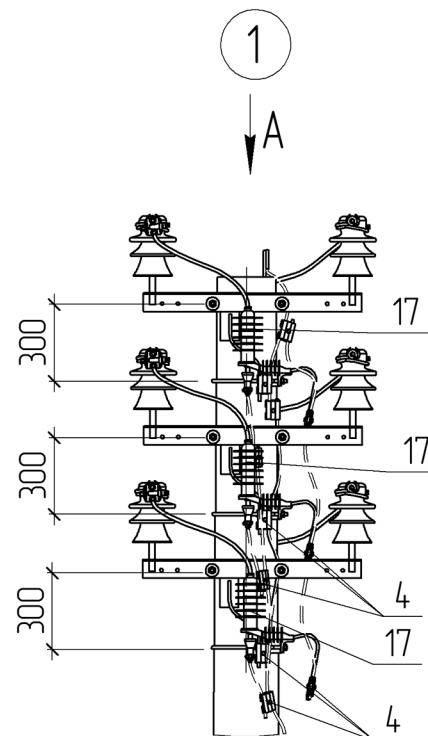


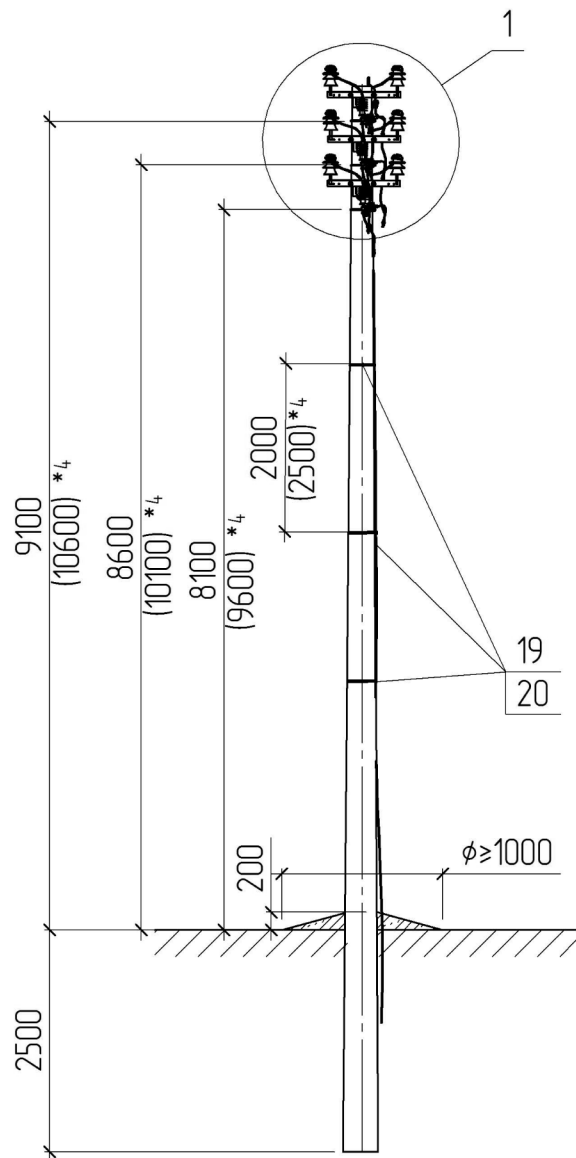

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135


Обмежувачі ОПН приєднуються до заземлювача окремим ЗП.
Бандажна стрічка ІФ207 та скріпка СФ20 використовується для закріплення окремого ЗП на опорі.
Креслення читати разом з кресленням 2.15н/3-__
Встановлення ОПН можна виконувати на всіх типах опор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов		<i>[Signature]</i>	1.03
Н.контр.		Блінов		<i>[Signature]</i>	3.03
Перевір.		Меркотан		<i>[Signature]</i>	2.03
Розроб.		Іщук		<i>[Signature]</i>	1.03
Інв. №					

2.15/3-10

Встановлення обмежувачів
перенапруг
ОПН(2.15)

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА”		

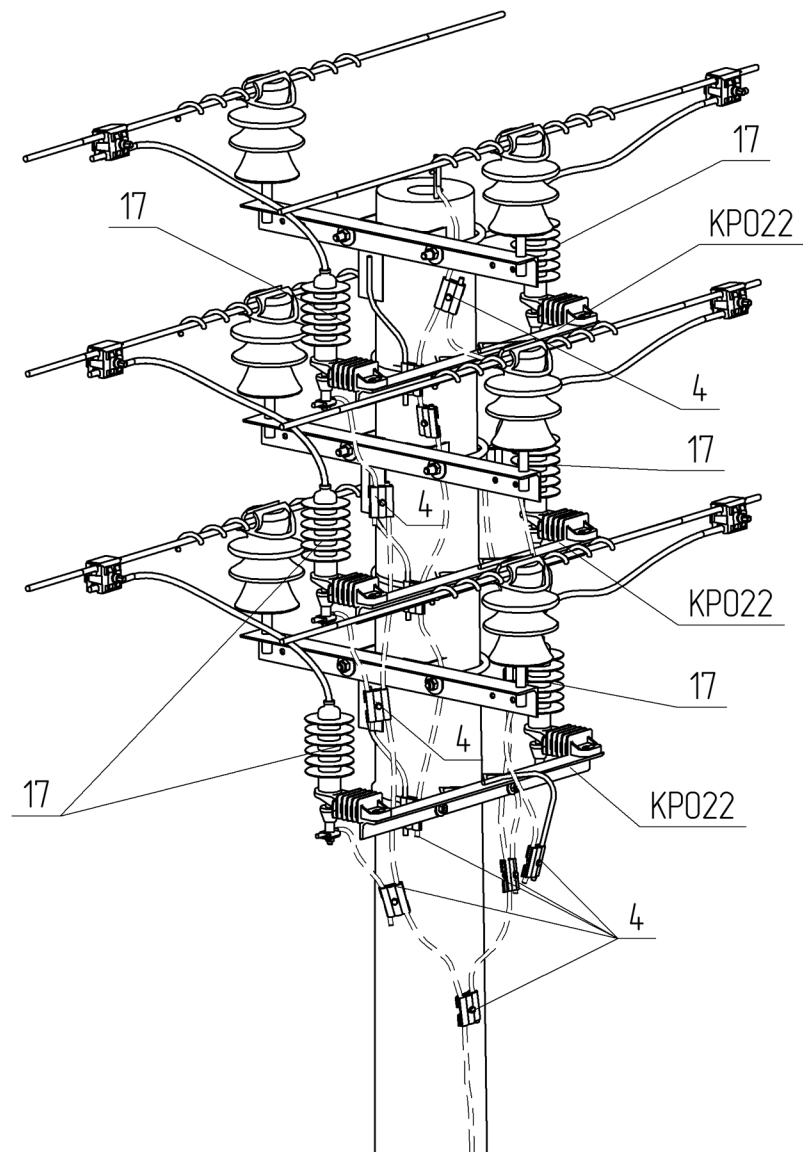

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Сталеві конструкції:					
19	SICAME	Бандажна стрічка ІF 207, L=3 п.м.	1	0.36	
20	SICAME	Скріпа CF 20	3	0.01	
КР022	2.15/4-06	Кронштейн КР022	1	6.14	
ЗП		Ø 10, ГОСТ2590-88, L=15 п.м.	1	9.3	
		Всього на опорі, кг		15.83	
Лінійна арматура:					
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	11	0.055	
17 *9	SICAME	Комплект AZB2X 092	2	1.5	6 кВ
		Комплект AZB2X 152		1.8	10 кВ
Додаткове обладнання					
2.15/3-10					Арк.
					2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата