
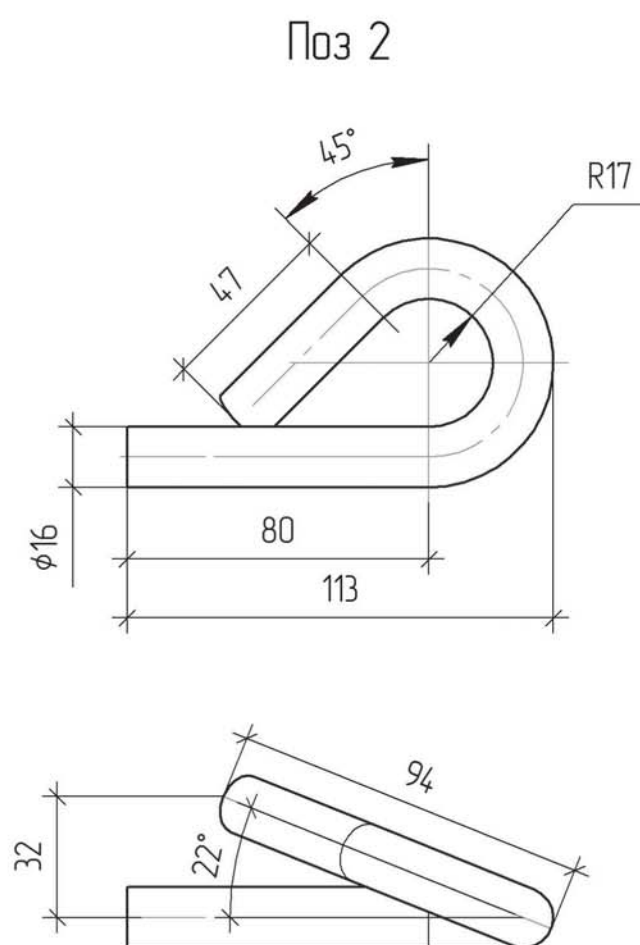
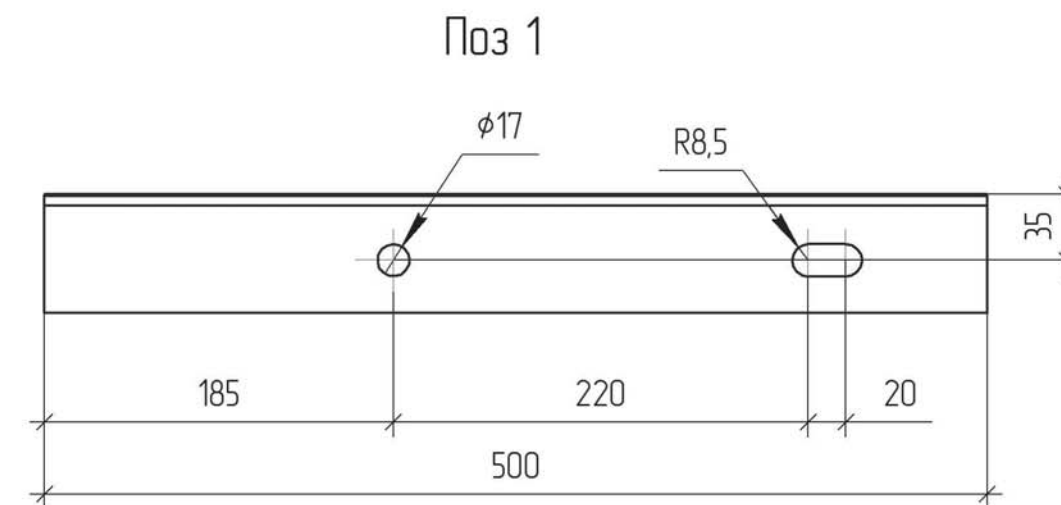


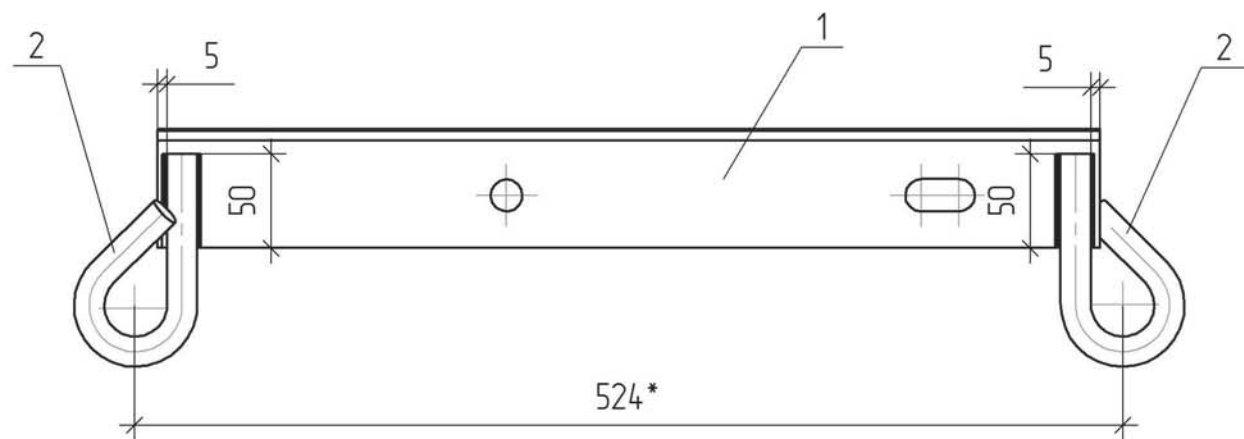

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Кутник 63х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=500	1	2.83 кг
2		Круг φ16 ГОСТ 7417-75* 45-В ГОСТ 1051-73* L=230	2	0.36 кг
1.14/6-07				
Траверса ТН2			Стадія	Маса
			Р	3,55
			Аркуш	Аркушів 1
			НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис
ГІП			Журавльов	
Н.контр.			Блінов	
Перевір.			Меркотан	
Розроб.			Іщук	
Дата				
29.08				
27.08				

Інв. №	аркуз.	Підпис і дата	Зам. інв. №

* Розміри для довідок.
Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75.
Висота катета шва прийняти 6 мм.

Прив'язаний			
Інв. №			