

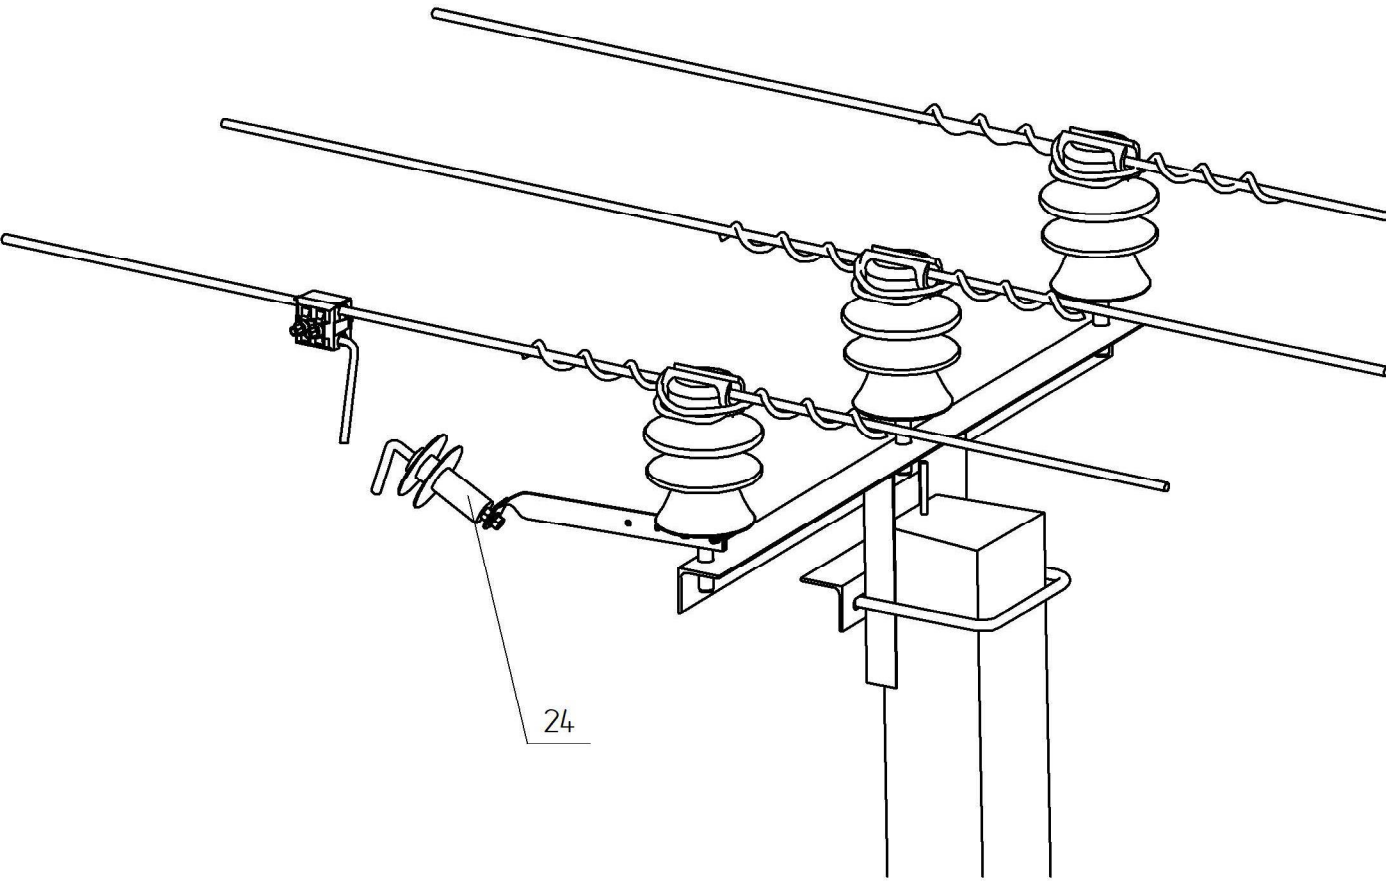


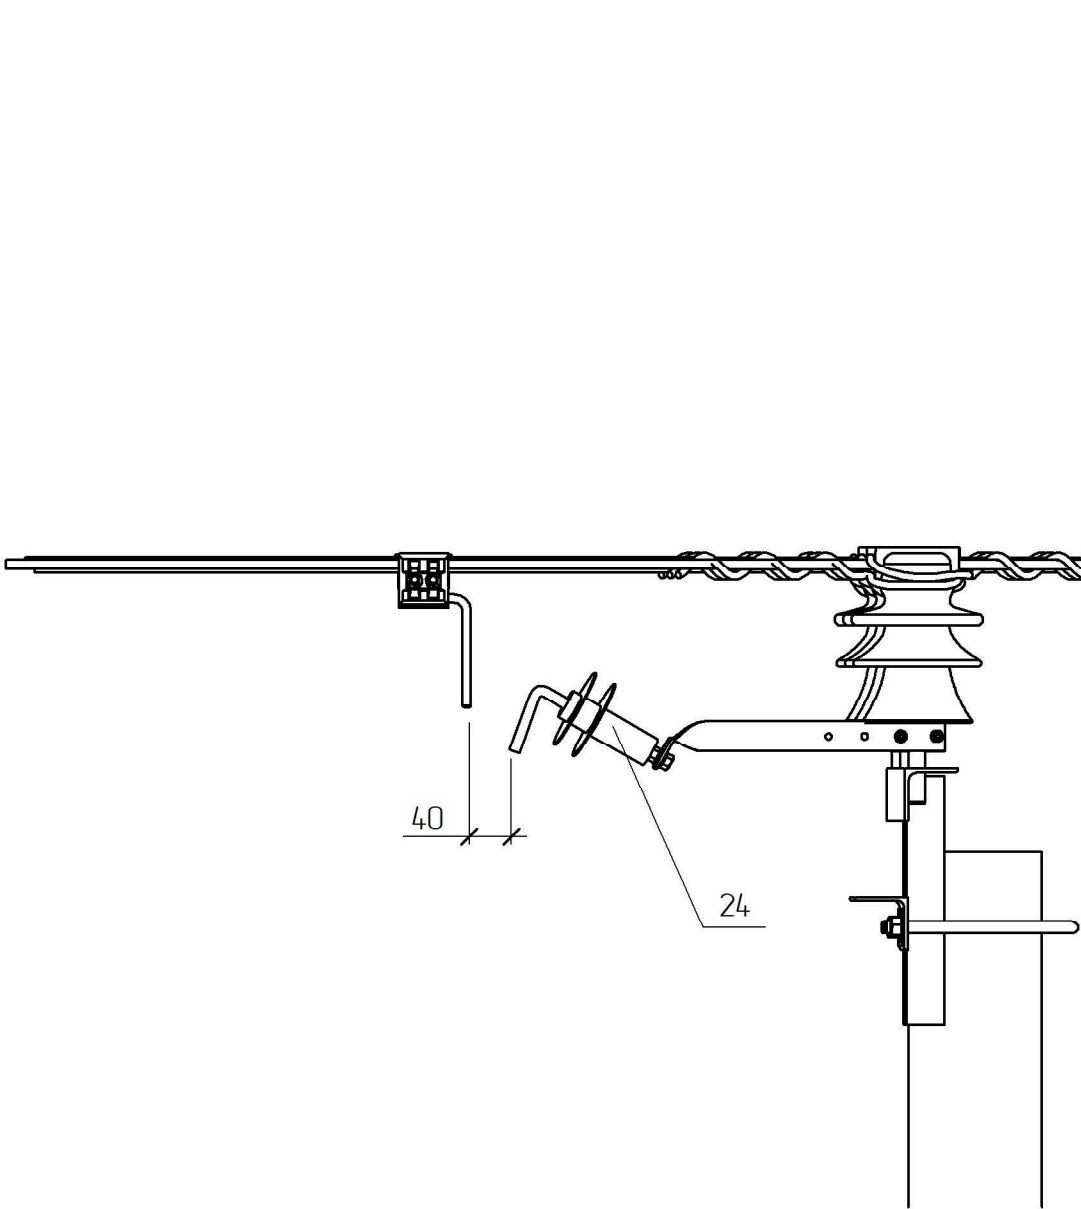

Комплект захисту П/З від атмосферних перенапруг ASICS 150и поз. 24

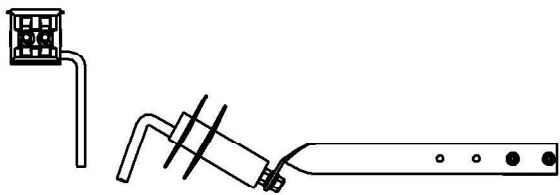


Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Креслення розглядати разом з кресленням будівельного рішення опори розділ 180.2н/3.
Встановлюється на кожну опору на одну з фаз з чергуванням.
В специфікації основного будівельного рішення в розділі "Додаткове обладнання" вказується тип ЗА.
В примітках уточнюється фаза на яку встановлюється ЗА

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
				ГП		Власюк			
				Н.контр.		Галюк			
				Перевір.		Борисенко			
				Розроб.		Скворцова			
Інв. №									

Поз.	Позначення					Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
						Лінійна арматура:			
24	SICAME					Захисний апарат П/З ASICS 150и	1	2,1	

						180.2н/4-02			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГП		Власюк				Встановлення ЗА ASICS 150и на штировий ізолятор ШФ-20Г1			
Н.контр.		Галюк							
Перевір.		Борисенко							
Разроб.		Скворцова							

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		